



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

הנדון: מכרז מס' ב' (1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים – מבנה מטה יפו 217 ירושלים

1. המוסד לביטוח לאומי (להלן – "המוסד או המזמין") בוחן העברת משרדיו ממקומו הנוכחי למבנה זמני ברחוב (יפו 217 ירושלים - בית הדואר לשעבר).
2. המוסד מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות בניה ושיפוצים (להלן : "העבודות") לצורך התאמת המבנה לשימושו בהתאם למסמכי המכרז המצ"ב והכוללים :
 1. מכתב פניה זה.
 2. הסכם – עליו יחתום הזוכה במכרז (נספח א').
 3. נוסח ערבות בנקאית לקיים תנאי החוזה (נספח ב').
 4. נוסח אישור קיום ביטוחים (נספח ג').
 5. תנאים כללים – (נספח ד').
 6. הצהרת המציע על מחזור כספי בשנים 2019-2017 (נספח ה'-1).
 7. אישור רו"ח על מחזור כספי בשנים 2019-2017 (נספח ה'-2).
 8. רישימת אתרים בהם ביצע המציע עבודות דומות – (נספח ו').
 9. דף קשר (נספח ז').
 10. תצהיר לפי חוק עסקים גופים ציבוריים – (נספח ח').
 11. התחריות לעמידה בתנאים סוציאליים, שכר מינימום וקיים חוזי העבודה – (נספח ט').
 12. אישור על עסק בשליטת איש – (נספח י').
 13. הצהרת המציע בדבר העדפת תוכרת הארץ – (נספח יא'-1).
 14. אישור רו"ח בדבר העדפת תוכרת הארץ – (נספח יא'-2).
 15. אישור מורשה חתימה – (נספח יב').
 16. טבלת ריכוז תאריכי הגשה, ומtan תשובה לשאלות - (נספח יג').
 17. הצהרת המציע (נספח יד')

33 05

C



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

18. כתוב כמויות – (נספח טו) – הצעת מחיר
19. מפרט טכני – (נספח טז').
20. הייעדר תביעות – (נספח יז')
21. שמירה על סודיות – (נספח יח')
22. העדר ניגוד עניינים- (נספח יט')
3. מבנה הדואר הינו מבנה בעל 3 אגפים, 2 אגפים צידדים בני 4 קומות ואגף מרכזי בן 7 קומות, מתחת לאגפים קיימים חניון. סה"כ מטרים עיליים כ-7500 מ"ר סה"כ מטרים נתן קרקעם 2400 מ"ר. העבודה תנבוע רק בחלק מהשיטה.
4. נגד התמורה אחראי הקבלן לbijouter כל העבודות באופןמושלם סופי ומלא, לשביועות רצונו המלאה של המוסד ובכלל זה מפורש בזאת כי הקבלן יהיה אחראי לביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדיקה, כהגדרתה בחוזה, בהתאם להוראות המפקח ולהוראות החוזה על כלל היבטים הלוגיסטיים, התפעוליים והארגוניים המתיחסים לכך .
5. הפרויקט כולל את ביצועו המושלם כל העבודות המפורטות בתכניות ובכתב הכספיות – והתמורה המוצעת הינה עבור ביצועו המלא, כאמור. ואולם מודגש כי תשלום התמורה הינו על פי מדידה בהתאם למחيري היחידה בכתביו הכספיות על פי הצעת הקבלן. כל העבודות תבוצענה עם חומרים ומוצרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתוכניות, בכתב הכספיות ובשאר מסמכיו החוזה, ובכמויות מספיקות.
6. מובהר כי ביצוע העבודה כרוך באישור גורמים רבים בסיס לרבות אישור השב המוסד, אישור תקציב וכד'. משכך המוסד אינו מתחייב לביצוע היקף כלשהו של העבודה או ביצועה בכלל. למציע לא תהיה כל טענה או זכות לפיצוי כלשהו בעניין ביטול המכרז או אי שימושו. יחד עם זאת הודהה על אי ביצוע העבודות כלל אשר תינתן לאחר בחירת הזכיה וחתימה על הסכם ההתקשרות תבוצע בהתאם לקבוע בסעיפים 4 ו- 5 להסכם ההתקשרות.
7. המוסד רשאי שלא לבצע את הפרויקט או לבצעו בכל היקף שימצא לנכון על פי צרכיו ואילוציו ובהתאם לקבוע בחסכם ההתקשרות. כמובן, המוסד יוכל לבצע את כלל העבודות הכלולות בפרויקט או לבצע את חלקו ו/או לא לבצע כלל ו/או להוציא עליון הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לכללי המכרז ונספחים ולמציע/לזוכה לא יהיו כל טענות ו/או תביעות כלפי המוסד בקשר עם החלטה, כאמור.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

8. **תנאי סף בלילית**

8.1. על המציע להיות חברה / שותפות

8.2. במקרה של תאגיד, על המציע להיות תאגיד רשום כדין בישראל. המציע יצירף תעודה רישום התאגיד ונשתחברה מרשת החברות, ופרטיו בעלי המניות והדיקטורים, מאושרים על ידי רואה חשבון או עורך דין. במקרה של שותפות על השותפות להיות רשומה כדין, וכן אישור עוז/רוי' על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את המציע בחתימתם, בכפוף לתקן בתקנות חובת המכrazים.

8.3. המציע יצירף להצעתו אישור תקף המעיד על ניהול ספרי חשבונות, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים [אכיפת ניהול חשבונות], תשל"ו – 1976 ורישום במע"מ ומס הכנסה.

8.4. המציע יצירף להצעתו אישור תקף על היות המציע עוסק מורשה, בהתאם לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.

8.5. המציע יצירף להצעתו תצהיר שלו ושל בעלי השיטה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי החרחה וההסכם הקיבוציים החלים על המציע כמשמעות לצורך אספקת השירותים.

8.6. המציע מצהיר כי הוא ובן זיקה אליו לא הורשו בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987, וכן כי לא הורשו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים [אישור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים], התשנ"א – 1991, בשנה שקדמה למועד פרסום מכraz זה. (נספח ח')

8.7. על המציע לצירף להצעתו תצהיר שלו או של מנהלו, כי לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא אינו נמצא בהלכתי פשיטות רגל ו/או פירוק שלולים לפגוע בתפקודו כבל שייצה במכרז

8.8. מציע שלא יחתום על הצעתו - הצעתו תיפסל על הסוף.

9. **תנאי סף מקצועיים :**

9.1. על המציע לצירף אישור בתוקף על היותו קובלן רשום על פי חוק רישום קובלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 1969, בסיווג 100 במקצוע עבודות בנין, בהיקף כספי ג-3 למקצוע זה.

9.2. על המציע לצירף רשימת 3 פרויקטי בניו לפחות ושמות מיילים ונידים של המפקחים או בעלי האתרים שהושלמו בין השנים 2017 ל- 2020, אשר בכל אחד מהם בוצעו עבודות בניו/ התאמה (מסחרי, משרדים או ציבורי) בשטח מינימלי של 10,000,000 מ"ר ובhicfp של 10,000,000 ש"ח כולל מע"מ (נספח ו').

9.3. על המציע לצירף אישור רואה חשבון כי מחזור הכספי השנתי שלו בכל אחת מהשנתיים 2017, 2018, 2019, עומד על 15,000,000 ש"ח לפחות בכל שנה, בנוסח נספח ח'-2.



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב-1009 (2020) – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

9.4. על מנהל הפרויקט המינוי להיות עובד שכיר של החברה, בעל תואר מהנדס אדריכלי או/ו בניין עם וותק של שנתיים, אשר ניהול בין השנים 2016 - 2020 פרויקטים בהיקף של 20 מש"ח . לצורך הוכחת עמידת מנהל הפרויקט בתנאי הסוף ימלא המציג את הטבלה הרלוונטית בספח ו.

9.5. על מנהל העבודה המינוי להיות עובד שכיר של החברה, בעל וותק של 7 שנים בניהול אשר ביצע בין השנים 2013 - 2020 פרויקטים בהיקף של 40 מש"ח. לצורך הוכחת עמידת מנהל הפרויקט בתנאי הסוף ימלא המציג את הטבלה הרלוונטית בספח ו.

10. תנאים כללים

10.1. כל ההוצאות מכלמין וסוג שהוא הכרוכות בהכנות החוצה למכרז זה ובהתתבות במכרז זה יחולו על המציג בלבד ולא יוחזרו לו בכלל מקרה, בין אם בוצע העבודות ובין אם לא.

10.2. הצעת המציג תעמוד בתוקף ותחייב את המציג לתקופה של 180 (מאה ושמונים) יום מהתאריך האחרון שנקבע להגשת ההצעות.

10.3. אי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים להלן או אי הממצאות מסמך כלשהו מהמסמכים המפורטים להלן, באופן הנדרש, ייתן למזמין את הזכות להחלטת על פטילה מידית של החוצה.

10.4. מבלי Lagerou מכלליות האמור לעיל, המוסד שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או אישורים ו/או תצהירים נוספים וזאת, בין היתר, לצורך בדיקת עמידתו של המציג בתנאי הסוף.

10.5. אלא אם נאמר אחרת לגבי מסמך / אישור מסוים ניתן להגיש את המקור של אותו מסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין על היותו נאמן למקור.

10.6. אין להתנות על דרישות הסוף ואין להוסיף תוספות ו/או הערות ו/או השלמות אשר לא נדרש בדרישות הסוף.

10.7. מובהר בזאת כי לצורך עמידה בתנאי הסוף על המציג לעמוד בתנאי הסוף בעצמו וכי לא ניתן לייחס ניסיון ו/או מחזור כספי ו/או כל פרט אחר של כל גוף אשר אינו המציג עצמו לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר הקשור בדרך כלשהו למציע ולמעט גופ אשר בוצע לגבי מיזוג עם הגוף המוביל ו/או הגוף המתקשר עפ"י פרק 323 לחוק החברות התשנ"ט 1999, טרם המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה.

10.8. אם המציג הינו עסק בשליטת איש, על המציג להציג את האישור והतצהיר הנדרשים בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב – 1992, כמפורט בספח ו

33
ס.ג.



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(9009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

10.9. המציע מסכימים כי הסמכות הבלעדית להקצת פרויקטים לזכה נתונה בלעדית לביטוח הלאומי ולזכה לא ניתנת זכות סירוב לביצועו.

10.10. לאחר מילוי כל פרטי ההצעה הנדרשים במסמכי המכרז, המציע (מורשה/i החתימה המוסמך לחתום בשם התאגיד יחתום על כל מסמכי המכרז, ועל כל נספחו). יש לחתום בראשי תיבות על כל עמוד במסמכי המכרז, ובחתימה מלאה + חותמת בעמוד האחרון של חוברת המכרז ושל כל אחד מהנספחים. המציע יחתום גם על כל סדרת התכניות, במידה וישן.

לתשומת לב המציע: מציע שלא יכרף את כל החומר והמסמכים הנדרשים בסעיפים 10-8 לעיל, הצעתו תדחה.

1. אופן הגשת ההצעה:

11.1. מסמכיו המכרז יהיו פתוחים לעיון באתר האינטרנט של המוסד בכתבובה www.btl.gov.il והנושא המופיע בהם הוא הנושא המחייב.

11.2. הפרזת הצעת המחיר:

ההצעה תוגש במעטפה אחת בגודל A-4 אליה יוכנסו שתי מעטפות, מעטפה חותומה אחת תכלול את הצעת המחיר (נספח טו') והוא תסומן בספרה 2.

מעטפה שנייה תכלול את יתר מסמכיו המכרז (לא הצעת המחיר) ותסומן בספרה 1.
מציע שלא יפריד את הצעת המחיר כנדרש בסעיף זה הצעתו תפצל.

11.3. המוסד יהיה רשאי לפרסם שינויים ועדכונים למסמכי המכרז, לרבות מסמך תשובה לשאלות הבהרה, ככל שייהיה בכך צורך. באחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף באתר האינטרנט של המוסד (בפרק המכרזים) בכתבובה www.btl.gov.il ו/או במידעות בעיתונות בכל הנוגע למסמכי המכרז ותנאיו.

11. הערות להגשת הצעה:

12.1. על המציע להזכיר את כל מסמכיו המכרז במקור ולהתום על כל עמוד.

12.2. מציע אשר לא ינקוב באחוזה הנחה בכתב הכמות, יחשב הדבר כאילו הצעתו הינה 0 הנחה על המהירים הנקובים בכתב הכמות.

יאן ה' 21/3/2018

12.3. סיור קבלנים יערך ביום בשבוע באתר - שברחוב יפו 217 – ירושלים, הסיור חובה הצעת מציע שלא השתתף בסיוור תיפסל.



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(909) 2020 – עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

בוטל 12.4

12.5. הקבלן ישלים את אחוז ההנחה בכתב הכמות המצורף לנספח טו'

12.6. התשלום לקבלן יהיה בהתאם לביצוע בפועל

12.7. התשלום לקבלן מחירנו דקל יהיה בהתאם לביצוע בפועל של עבודות מחירנו דקל בהתאם להנחה שנקבע ע"י ביטוח לאומי המופיע בנספח טו' הערתה ב' (הנחה של 22% מחירנו דקל מאגר מחירי בניה ותשתיות)

12.8. המחירים יופיעו בשקלים בהתאם לטבלת כתוב הכמות המצורף כנספח טו'

12.9. על המציע לוודא שהצעתו תהא מלאה הן בסעיפים המחיריים בכתב הכמות ויתר המסמכים במקומות המיועדים.

12.10. ההצעה תכלול את כוח האדם והאביוזרים הדורשים לביצוע מושלים של כל העבודה הכלולות.

12.11. בוטל

12.12. בחתימתו על מסמכי המכרז מצהיר המציע כי כל חומר המכרז ידוע וברור לו.

12.13. המוסד יהיה רשאי לבטל או לצמצם מכraz זה מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק החלהטו וללא כל פיצוי. במקרה כזו תימסר הוועדה מתאימה למציעים

12.14. שאלות הבהרה לגבי מכraz זה ניתן לשולח בכתב למיל'il.il.gov.il או לפקס 02-6513827 עד ליום המפורט מסמך זה. באחריות המציע לוודא הגעת השאלות בטלי' מס' 050-6136300

12.15. הפניה תוגש בטבלה מסודרת, ערכוה במבנה כמפורט להלן:

#	מספר השאלה	פרק	סעיף	פירוט השאלה
מס' סידורי של השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף בפרק/נספח	בלשון בחירה	

בנוסף, תכלול הפניה את פרטי השואל, מס' הפקס וכותבת דואר אלקטרוני.



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

12.16. איש קשר מטעם המוסד [להלן: "נכיג המוסד"] לכל עניינו הקשור למכוון זה הוא:

אלינור אסלן	שם :
מנהלת תחום בכירה תעסוק ונכסים	תפקיד :
elinora@nioi.gov.il	דואיל :

נציג המוסד יעביר אישור באימייל חוזר על קבלת הפניה.

12.17. את שאלות ההבירה יש להפנות כאמור בכתב בלבד עד ליום המפורט במסמך זה. שאלות הבירה שיגיעו למוסד לאחר תאריך זה, או שיופיעו בדרך אחרת, לא ייענו.

12.18. כל השאלות שיתקבלו עד תום המועד שנקבע להגשת השאלות ירוכזו והמענה להן יופץ במרוכז באתר האינטרנט של המוסד בכתובת www.btl.gov.il עד המועד המפורט במסמך זה. רק תשובה בכתב יחייב את המוסד.

12.19. באחריות המציע לוודא קבלת תשובה לשאלות החברה

12.20. תשובה לשאלות הבהרה תפומנה בתוק שבעה ימי עבודה ממוצע זה באתר האינטרנט של המוסד כתובתו : www.btl.gov.il. תשובה המוסד לשאלות הבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז והוראותיו ויש לצרפו למסמכי הצעה כშוו חתוםות עשיי המציע.

12.21. את ההצעה החתומה וייתר המסמכים הנדרשים יש להעביר יחד עם כל חומר המכוון בתוך מעטפה אל תיבת המכרזים של המוסד הנמצאת בקומה 2 בארכיב המוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי שדי וייצמן ירושלים 91909. הצעה שלא תהא חתומה תיפסל.

12.22 אין לעורך שינויים כלשהם במסמכיו המכروז שיצורפו להצעה שתוגש. כל שינוי שייעשה במסמכיו המכروז או כל הסתיגות ביחס אליהם, בין תופסת בגוף המסמכים ובין במסמך לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ויראוו כאיילו לא נכתב כלל והוא אף עלול לחביא לפסילתמה של ההצעה. במידה והמוסד יחוליט לקבל את הצעת המציג יראה אותה כאילו שנינויים אלו לא נעשו כלל.

12.23. על ההצעה להגעה לתיבת המכוונים לא יאוחר מיום בתאריך שעה 12.00 ביד או באמצעות שליח למשרד הראיי, שדי וצמן 13, ירושלים בקומת 2 אצל יוסי מרכזיאנו. יש לוודא קבלת אישור מסירה.

12.24. המוסד לא יזנו בהצעה שתגיאר לתיבת המכוונים אחרי המועד הנ"ל:



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבוזות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

13. אופן בחירת ההצעה הזוכה :

- 13.1. לצורך בחירת ההצעה יינתן משקל של 100% לסה"כ המחיר המוצע (נספח טו). ההצעה הזולה ביותר תבחר.
- 13.2. מחיר לאומדן עלויות העבודה על פי כתוב הכמות, יש לתת הנחה באחוז שיחול על כל סעפי כתוב הכמות המופיע בנספח טו.
- 13.3. עבוזות שלא יופיעו בכתוב הכמות יתומררו ויבוצעו בהתאם למחירו דקל 22%- (מינוס 22 אחוז).
- 13.4. הצעה הזולה תזרוג ראשונה ושאר ההצעות ידורגו בהתאם להצעה הזולה ליקירה.

14. כללי

- 14.1. מציע אשר סבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים, או מקצועיים אשר לדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יצין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים ויסמנם באופן ברור.
- 14.2. מציע שלא סימן חלקים בהצעתו יראוחו כמי שմסכים למסירת ההצעה כולה לעיון מציגים אחרים, אם וככל שהצעתו תזכה. אמירה כללית לפיה כל המידע הינו בגדר סוד מסחרי של מציע -לא תתקבל.
- 14.3. סימון חלקים בהצעה כסודיים מהוועה הוועדה בכך שהחלקם אלו בהצעה טודדים גם בהצעותיהם של אחרים ומכאן, שככל שהזוכה, שאינו המציג, יסרב לגילויים במסגרת זכות עיון, הוא מותר מראש על זכות העיון בחלקם אלו בהצעה הזוכה.
- 14.4. יודגש כי שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציגים הוא של ועדת המכרזים בלבד.

14. הסכם ההתקשרות:

- 14.5.1. הסכם ההתקשרות אשר ייחתס בין המוסד לבין הזוכה במכרז מצורף למסמכיו המכraz זה, על כל נספחים.
- 14.5.2. המציג יחתום בראשי תיבות על גבי כל חוברת המכraz.
- 14.6. זכויות המוסד :
- 14.6.1. ההצעה המוצעת ע"י המציג הינה סופית והמציג אינו רשאי להתנות אותה מכל סיבה שהיא.
- 14.6.2. המוסד שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגש בעקבות המכraz זה ו/או לבטל את המכraz או חלקים ממנו בכלל עת.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(900) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

- 14.6.3. המוסד יהיה רשאי לפטול הצעה חסרה, מוטעית או מובסשת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית של נושא המכרז, וכן הצעה שעולה ממנה שבקיים החתקשות יפגעו זכויות פרטיים - מטעמים ומינימוקים שירשו.
- 14.6.4. המוסד יהיה רשאי לא להתחשב בכל ההצעה שתוארה למוסד בלתי סבירה וזאת רמת המחיר המוצע, או מהתנאים המוגדרים בהצעה, או שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות לסעיף מסעיף המכרז שלדעת המוסד מונעת החלטה ו/או הערכה כדיבע.
- 14.6.5. המוסד יהיה רשאי לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.
- 14.6.6. המוסד יהיה רשאי לפנות במהלך הבדיקה והערכתה אל המציע, כדי לקבל>b בהירות להצעתו, להשלים מסמכים חסרים או כדי להסיר אי בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה, בכפוף לקבוע בחוק חובות המכרזים.
- 14.6.7. המוסד שומר לעצמו את הזכות שלא לפטול ההצעות, במידה ונפלח בהן טעות סופר, כמו גם לפנות למציע בבקשת קבלת הבחרות או השלמת פרטים ואיישורים לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ו/או בתנאי המכרז. כמו כן, יובהר כי בשום אופן אין באמור לעיל כדי לחייב את המוסד לפנות למציע לצורך קבלת הבחרות והשלמת פרטים ואיישורים, והמוסד יהיה רשאי לפטול כל הצעה שתכלול מידע חסר, שיקרי או מטעעה.
- 14.6.8. המוסד יהיה רשאי לבחור כשירים נוספים.
- 14.6.9. המוסד שומר לעצמו הזכות לנחל מוי"מ עם המציעים, בנוגע להצעות במכרז, הכל בהתאם להוראות הדין.
- 14.6.10. המוסד יהיה רשאי לבטל את המכרז ו/או לצאת במכרז חדש ו/או לדחות את ביצוע המכרז וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך בנימוק החלטתו, ללא הودעה מוקדמת ולא כל פיצוי. במקרה זה תימסר הודעה למציעים.
- 14.6.11. בוטל.
- 14.6.12. המוסד יהיה רשאי לא לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל ההצעה שהיא כזויה. לצמצם או להרחיב את היקף הפעולות. הכל לפי שיקול דעתו המוחלט של המוסד.
- 14.6.13. אין בסעיף המכרז כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין.
- 14.6.14. המוסד אינו מתחייב לקבל את כל השירותים המוצעים או אף את חלקם ושומר לעצמו את הזכות למשתכלית את ההצעות שהתקבלו.
- 14.6.15. המוסד לא יתחשב בכל הצעה שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישת סף או בשל



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

חומר התייחסות מפורטת לטעיף מסעipy המכרז, שלדעת המוסד מונע הערכה ו/או החלטה כדיבוי, ו/או שתהיה בהן הסטייגיות ו/או שינויים כלשומם מהאמור במפרט. היה והמוסד יבחר בהצעה בה יהיו שינויים ו/או הסטייגיות ו/או תוספות מעבר לאמור במפרט, יראו אלו כבטלים ולא יתביבו את המוסד.

14.6.16. המוסד יהיה רשאי לפסול על הסף, מציע אשר עבד בעבר עם המוסד או עם גורם ממשתי אחר, ולא עמד בסטנדרטים של השירות הנדרש או שקיים לגבי חווות דעת שלילית בכתב על טיב עבודתו.

14.6.17. למושך, ניתנת הגמישות לשנות את מרכזי הפעולות והפרוקטיטים, את היקף הכספי, את לוחות החזנים, את ייודם וכיו"ב, לפני תחילתם, במהלכם ואף להפסיק את הפעולות המבוצעת ע"י הזוכה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המוסד.

14.7. העדר ניגוד עניינים;

14.7.1. מציע מתחייב שלא לעשות כל פעולה ו/או עבודה ולא להתקשר בהסכם עם צד שלישי כלשהו שעלול להיות בהם משום ניגוד עניינים עם פעולותיו והתחייבותו על פי מכרז/הסכם זה ולא להימצא במצב בו קיימת אפשרות לניגוד עניינים עם הפעולות לפי מכרז זה.

14.7.2. המציע יודיע למוסד ללא ذיהוי על כל חשש ואפשרות של ניגוד עניינים, ונציג המוסד הוא זה שיחליט אם אכן קיים ניגוד עניינים. מצא הנציג של המוסד כי קיים ניגוד עניינים, מתחייב המציע לפעול על פי הנחיות נציג המוסד.

14.7.3. לצורך הבחתת קיומו של סעיף זה יחתום המציע על תצהיר הימנעות מניגוד עניינים אשר בנספח יט'.

14.8. שמירה על סודות;

14.8.1. המציע ישמר על סודות המידע שיועבר לרשותו ו/או יחשוף בפניו, לא יעביר, יודיע, או ימסור לידיעת אדם כלשהו כל מידע שתגיע לידי ביחס לשירותים הנගנים על ידו, תוך תקופת תחיליך ההתקשרות עם המוסד או לאחריה

14.8.2. המציע מצהיר ש�וזו לו כי אי מלאי התחייבותו על פי האמור לעיל מהוועה עבירה לפי סימן ה' בפרק ז' לחוק העונשין התשל"ז - 1977

14.8.3. כמו כן מתחייב המציע לשמור בסודות את כל הנתונים שימשו לו ושיהיו ברשותו עקב ותוך כדי ביצוע השירותים.

14.8.4. לצורך הבחתת קיומו של סעיף זה המציג מתחייב להחותם על התחייבות לשמור סודות לפי הנוסח המצורף בנספח יט'

14.9. תנאים נוספים כלליים



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב (1009) 2020 – עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

14.9.1. ידוע למציע שעצם הגשת הצעתו מעידה כי קרא והבין את צרכי המוסד ודרישותיו כמפורט במכרז זה, קיבל את כל החסרים אשר ביקש לקבל, ברשותו כח האדם, הידע, הניסיון וכל האמצעים האחרים על מנת לאפשר לו לבצע את העבודות בהתאם לדרישת המוסד, וימשיכו להיות ברשותו עד מלאי מלא של דרישות המוסד בהתאם לדרישות המכרז ועפ"י התחתיותינו.

14.9.2. מובהר למציע כי כל פרט אשר יתברר שלא מדויק ו/או שאינו נכון לזמן את הזכות להחלטת על פטילהה המיידית של הצעת המציע.

15. ביטוח

15.1. המכצע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל (יבחר בזכחה במכרז) ימציא למוסד את הפוליטות ואישור קיום ביוטחים כפי הנדרש במכרז ללא כל שינוי בתוכנים אלא אם אושר בהליך שאלות הבהיר או הлик אחר בטרם הגשת הצעות המכרז.

15.2. הפוליטות ואישור קיום ביוטחים יימשו למוסד עד 14 ימי עובודה לפני החותימה על החסכים וכתנאי לכך.

15.3. מובהר בזאת, כי לפניה הגשת הצעה למכרז זה על המכצע חלה האחוריות לוודה בעצמו ועל חשבונו אצל חברת ביוטוח האם תשככים לבתו כנדרש במכרז ואת המשמעות הכספיות של התאמת הכספי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המוסד, ככל שיש כאן.

15.4. لتשומת לב המכצע – מאחר ואין אפשרות להוציא לפועל את כל דרישות הביטוח באישור קיום ביוטחים, יהיה על הזכה למסור למוסד העתקי פוליטות או תמצית פוליטות חתום על ידי חברת הביטוח ובנהו ירשמו כל הסדרי הביטוח הנדרשים מהזכה על פי מכרז זה.

15.5. למען הסר ספק מובהר בזאת:

א. מכצע שהצעתו תתקבל לא יכול לטען כי אין ביכולתו ו/או חברת ביוטוח מסרבת להתאים את כסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כסוי הביטוח שלו לדרישות המוסד לא נלקחו בחשבון בהצעתו.

ב. מכצע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את כסוי הביטוח שלו לדרישות המוסד במועד הרשות בחסכים או בכל מקום אחר במכרז, שמורה למוסד הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, החלת את הערכות שהגיע, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקטו בכל דרך חוקיות העומדת לרשותו, לדוש ממנה פיצוי על הנזקים שיגרמו לו מעצם אי עמידת המכצע בהתחייבות זו כלפיו.

2. המוסד ו/או יועץ הביטוח של המוסד יהיו רשאים לשנות את תנאי הביטוח הנדרשים במכרז.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח א'

הסכום מס'ר

שנערך ונחתם בירושלים ביום

בגין

המוסד לביטוח לאומי שדי' ויצמן 13 ירושלים ע"י המורשים לחותם מטעמו (להלן "הomezim/המוסד")

מצד אחד

לכבוד

(להלן "הקבלן") _____ ע"י _____

מצד שני

הואיל והמוסד מעוניין ביצוע עבודות בניה ושיפוצים ברחוב יפו 217 – ירושלים (להלן "המשרדים") כמפורט בסמכי מכרז ב (1009) 2020 (להלן - המכרז) המכrazו ונשפחו מצב **נספח 1** להסכם זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

הואיל והקבלן הגיעו להסכמה על הקבלן מצ"ב **נספח 2** להסכם זה ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו (להלן : "ההצעה") ;

הואיל וועדת המכrazים אישרה בישיבתה מיום _____ את הצעת הקבלן כזוכה במכרז.

לפייך הוסכם, חוותה והזהר בין הצדדים בדלקמן:

1. המבואר להסכם זה מהוות חלק בלתי נפרד ממנו
2. הסכם זה ונשפחו הוא ההסכם השלם והיחיד בין הצדדים ביחס לנושאים בו. כל המציגים, המסמיכים וההבטחות שקדמו להסכם בטלים ומボטלים למעט המסמיכים שאומצו במפורש בהסכם זה.
3. ידוע לך כי במוסד טרם הtagבשה החלה את מטרתו ממקום הנוכחי לבנייה בזמן המפורט במכרז.

ט. 1. 3. 3



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

4. א. ככל שיחלט המוסד שלא לבצע כלל את העבודות על פי הסכם זה יודיע על כך לקבלן בתוקף 60 ימים מיום החתימה על הסכם זה.

ב. ככל שיודיע המוסד במועד מאוחר יותר מ-60 ימים מיום החתימה על ההסכם כי אין בכוונתו לבצע את העבודות כלל ישלם המוסד פיצוי מסוים בסך 15,000 ₪.

5. הקובלן מצהיר כדלקמן:

א. כי הוא מסכים כי ככל שיודיע המוסד בתוקף הזמן הקבוע בסעיף 4(א) לעיל כי אין מעוניין בבייעוץ העבודות כלל, לא יבוא הסכם זה לידי מימוש ולקובלן לא תהיה כל טענה כנגד המוסד בעניין זה. בנסיבות כאמור לא יהיה הקובלן זכאי לפיצויו כלשהו בגין ההליך המכרצוי או מכל סיבה שהיא, וחוזה זה יבוטל.

ב. כי הוא מסכים כי ככל שיודיע המוסד במועד כאמור בסעיף 4(ב) לעיל לא תהיה לקבלן כל טענה או עילת תביעה כנגד המוסד והוא לא יהיה זכאי לפיצויו נוסף בלבד הקבוע בסעיף 4(ב).

6. אין כאמור בסעיפים 3, 4, 5 לעיל לגרוע מזכות המוסד לקבוע את היקף העבודה. מובהר כי המוסד אינו מתחייב להיקף עבודה כלשהו.

7. משך ביצוע העבודה הכלולות יהיה בהתאם לנפח תנאים כללים המצורף להסכם זה

8. בוטל

התמורה:

9. התמורה עבר ביצוע העבודות תשולם לפי החישוב הבא:

א. בהתאם לתרומות ואחוזי הנהלה בכתב הכמויות בהצעת הקובלן (נספח טו)

ב. המוסד ישלם לקבלן בהתאם לעבודות בכתב הכמויות שברצעו ואושרו ע"י נציג המוסד בפועל (להלן: "התמורה")

למען הסר ספק, התמורה אינה צמודה למדד כלשהו ולא יהולו עליה תוספות כלשהן.

ג. במקרה בו עבודה כל שהיא לא מופיע בטבלה בכתב הכמויות התשלום יהיה בהתאם למחירון דקלפחות 22% . במידה והעבודה/פריט אינם מופיעים בטבלה בכתב הכמויות או במחiron דקל, המחיר יקבע על ידי המפקח והחלטה זו תהיה סופית ותחייב את הקובלן.

ד. מובהר כי התשלום בגין רכיב כל שהוא יבוצע רק במקרה שהעבודה בוצעה בפועל ואושרה ע"י המפקח ונציג המזמין.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 721 ירושלים

- ה. למען הסר ספק על הקובלן להגיש לפני תחילת העבודה הצעת מחיר לאוותה עבודה שהוא מונחה לבצע ורק אחרי אישור ההצעה יחול הקובלן ביצוע העבודה.
- ו. המחיר הסופי לתוכלת עבודה שתוגש ע"י הקובלן יהיה המחיר שאושר ע"י המפקח.
- ז. מובהר לקובלן אישור הצעת המחיר ע"י המפקח מחייבת ועל הקובלן לבצע את העבודה בהתאם למחריר ולכמויות המצוינות בה.
10. עם גמר הביצוע של כל מקבץ תוכניות יעביר הקובלן חשבון סופי ע"פ מדיניות כמפורט של כל העבודה הכלולות לשביוע רצונו המלאה של המוסד ולאחר מכן סופית בשיטה. (מקבץ התוכניות הסופי שימסר ע"מ צו תחילת העבודה יהיה מקבץ אחד שיאשר עם גמר העבודות) עם אישור החשבון יעביר הקובלן טופס העדר תביעות חתומות בהתאם למוצרף בנספח יז', חשבונית מס רשומה כחוק לצורך התשלום אל תחום בגין ונכסים במשרד הראשי שדי וויצמן 13 ירושלים.
11. החשבון. ישולם נגד הגשת חשבונית מס רשומה כחוק בצרוף לכל חשבון שיאשר לתשלום.
12. תשלום יבוצע תוך 30 ימים kểם קבלת החשבונית כדין ואישורה ע"י המוסד.
13. המוסד ינכה מהתשלומים מס במקור, בשיעור הקבוע בחוק אלא אם הקובלן ימציא למוסד מראש פטור או אישור על ניכוי המס בשיעור מוקטן משלטונות המס.
14. לא ישולם כל תשלום נוסף מעבר לאמור בסעיף 9 לעיל מובהר שהתשלומים כוללים את כל הוצאות הקובלן לרבות נסיעות, חניות, ביטוחים, ציוד, כלים, כוח אדם, חומרים, פינויים, הובלה.
15. כל תנאי ההסכם ונשפחו מחייבים את הצדדים להסכם זה והצדדים מקבלים על עצםם לקיים ולפעול על פייהם. בכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור במכרז, כפי שפורטים ע"י המוסד לאמור בהצעתו של הקובלן יחייב את הצדדים אך ורק האמור במכרז. כל תוספת ו/או הסתייגות ו/או שינוי בהצעת הקובלן לעומת המכרז בטלים בזאת והם לא יחייבו את הצדדים להסכם זה על אף בחירת הצעת הקובלן והתקשרות המוסד עימיו על פי הסכם זה אלא אם כן המוסד הסכים להם בכתב.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

ערבות:

16. א. להבטחת התchieビוטו של הקובלן לביצוע העבודה הכללת עפ"י תנאי הסכם זה בשלמותם במלואם, יפקיד הקובלן בידי המוסד **ערבות בנקאיות לביצוע** צמודה לממד המחרירים לצרכן הידוע ביום חתימת הסכם זה בהיקף של 5% מהצעתו כולל מע"מ, לפחות 12 חודשים מיום החתימה על הסכם זה ותוארך לפי הצורך (להלן: "ערבות הביצוע"). הקובלן יאריך את תוקף ערבות הביצוע לביקשת המוסד, ערבות הביצוע תהא בנוסח **שוכר נספח ב'** למסמכיו המכרז.
- ב. הערבות האמורה תהיה ערבות בנקאיות או של חברת ביטוח ישראלי שברשותה רישון לעסוק בביטוח ע"פ חוק הפיקוח על עסקיו הביטוח, תשמ"א-1981 ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר לממן ערבות למכרזים ממשלתיים.
- ג. הערבות תהיה נתונה למימוש בכל עת על פי שיקול דעת המוסד והמוסד יהיה רשאי לגבות דמי נזק או הפסד שנגרם לו ע"י מימוש הערבות.
- ד. אין במימוש הערבות כדי לגרוע מכל תרופה אחרת העומדת למוסד ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ כל דין.
17. א. עם סיום העבודה אישור בכתב של העבודה ע"י מפקח הפרויקט לשביות רצונו של המוסד ימציא הקובלן למוסד כתנאי לתשלום מלאה התמורה ערבות בנקאיות כדוגמת הערבות שוכרה **נספח ב'** למסמכיו המכרז בערך 5% מהחשבון הסופי הכללי כולל מע"מ לפחות 12 חודשים מיום העבודות, לשם הבטחת טיב ביצוע העבודה והחומרים (להלן - "ערבות הבדיקה").
- ב. הקובלן יתקן על חשבונו את כל הליקויים שיתגלו בתוקף תקופת הבדיקה וזאת תוך 7 ימים מיום הקריאה (ובמקרים דחופים שאינם סובלים דיחוי, מיד עם דרישתו הראשונה של נציג המוסד).
- ג. אם לא יעשה כן, רשאי המוסד למש את הערבות ו/או לתקן בעצמו את הליקויים ולהחייב את הקובלן בהוצאות תיקון ובתוספת 10% הוצאות משרד.
18. הקובלן יהיה אחראי לנזקים שייגרם מיום התחלת ביצוע העבודה ועד לתום תקופת הבדיקה וחכל בהתאם לחוק המכר, כתוצאה מביצוע העבודה או מכל הקשור בbijoux.
19. א. הקובלן ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו מתחייבים לשמור בסוד ולא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם ידיעה שתגיעה אליו אגב ביצוע העבודות ו/או במהלך, הן בתקופת הסכם זה והן לאחר מכן.
- ב. הקובלן מצהיר בזאת כי ידוע לוuai מילוי התchieビוטו על פי סעיף קטן (א') מהווה עבירה עפ"י דין העונשין.
- ג. הקובלן מתחייב בזאת להביא לידיעת עובדיו וכל הבאים מכוחו, שייעסקו בעבודות על פי הסכם זה, התchieビוטו כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב).



המוסד לביטוח לאומי

מכרו מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPACIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

20. הצהרות והתחייבות הקובלן:

- א. הקובלן מצהיר ומאשר שהוא הבין את כל צרכי המוסד ודרישותיו, הקשורים לביצוע הסכם זה, וכי כל הצרכים והדרישות האלה ניתנים להשגה באמצעות הקובלן ו/או מי מטעמו.
- ב. הקובלן מצהיר ומאשר כי ההסכם ברור לו, וכי בכוחו לבצע את כל העבודות המבוקשות בהתאם לצורכי המוסד ובכפוף לתנאי המכרז.
- ג. הקובלן מצהיר כי קרא את נספח ד' להסכם זה והוא מתחייב לעמוד בכל הכללים האמורים בו.
- ד. הקובלן מצהיר ומאשר כי חתום על הסכם זה לאחר שבחן היטב את מסמכי המכרז, הבין אותם, קיבל ממציגי המוסד את כל הנסיבות והנסיבות הנחוצות לו לגבוש הצעתו והתחייבויותיו על פי הסכם זה, ולא תהיה לו כל טענה כלפי המוסד בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנtinyions או עבודות הקשורות במתן השירות ובביצוע המכרז.
- ה. הקובלן יבצע את העבודה בהתאם להזוהה, לשבעות רצונו המוחלטת של המוסד וימלא לצורך זה אחורי כל הוראותיו של נציג המוסד, בין שכן מפורטו בחזווה ובין שאינן מפורטו בחזווה: המפרט הטכני הייחודי, המפרט הבין משרדית ותקנים ישראליים, מהווים חלק בלתי נפרד מהזוהה זה. מסמכים אלה אינם מצורפים להזוהה. אם ברצונו של הקובלן לקבלם, עליו לרכוש אותם בנפרד ועל חשבונו.
- ו. הקובלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמוסד התקשר עמו על בסיס הצעתו, על סמך הצהרותיו והתחייבויותיו בהצעתו וההסכם זה, לעיל ולהלן.
- ז. הקובלן מצהיר ומאשר כי הוא הבין את כל המסמכים מהווים חלק מההסכם או מסמכים שהסכם זה מפנה אליהם.
- ח. הקובלן מצהיר ומאשר כי הצעתו היא שלמה ומוגנת כיחידה אחת. הקובלןanno הקובלן הראשי והוא אחראי לכל הפעולות והחזרים של ספקיו ו/או מי מטעמו.
- ט. הקובלן מצהיר ומאשר כי יש לו וכי יעדדו לרשותו במשך כל תקופת הסכם זה הניסיון, הידע, הכוח, המומחיות, האמצעים הכספיים, האישורים, כוח אדם מiomן ומונסה, ושאר האמצעים הנדרשים, לשם קיומם כל מחויבויותיו על פי הסכם זה, והיכול ברמה מקצועית גבוהה וסטודנטטיבים גבוהים.
- ע. הקובלן מתחייב להביא לידיות המוסד כל מידע בדבר תביעה שתוגש נגדו ו/או מי מטעמו בעילת רשלנות מקצועית ו/או התלויה ועומדת נגדו או נגד מי מטעמו ו/או הרשעה בעבירה לפי חוק שכר המינימום התשמ"ז – 1987 ו/או לחוק עובדים זרים התשנ"א 1991, וזאת במהלך כל תקופת החתקשות עמו על פי הסכם זה מיד עם הידוע לו עליהם.
- יא. הקובלן מצהיר כי הינו בעל ניסיון, יכולת, מיומנות וידע ביצוע עבודות מהסוג הנדרש עפ"י הסכם זה, וכי



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

הוא עוסק ובבעל אמצעים נאותים ומשמעותיים מבחינת כח אדם, ציוד, חומרים, אמצעים ומימון על מנת להשלים את כל העבודה ואת הפרויקט מתוך התקופה שנקבעה לכך בהסכם זה, בrama ובמיומנות מקצועית מעוללה וגבואה ביותר לשיבות רצונו המלאה של המזמין, והצהרתו זו מבוססת על בדיקת כל התנאים הקשורים לביצוע התchieביותיו על פי החסכים ובמועדן.

יב. הקובלן מצהיר כי הוא רשום כדין בפנקס הקבלנים, עפ"י חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, בסיווג מתאים לתכליות העבודה הרצויה (ג' 100 קבוצה 3) התשכ"ט- 1969, בהיקף ובסיוג המתאים לצורך ביצוע העבודות כהגדרתן בהסכם זה, ויש בידו הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי החוק והתקנים, לרבות אישור ממכוון התקנים הישראלי לכל מוצר ומוצר, לצורך ביצוע העבודות, וכי בטרם ביצועו אותו מעשה הדורש רישיון ו/או היתר כאמור מתחייב הוא לדאוג לכל היתר ו/או רישיון לשם ביצוע העבודות על חשבון הווא.

יג. הקובלן מתחייב לשלם את כל האגרות השנתיות לאיגוד הקבלנים ו/או לכל גורם רלוונטי אחר ולהימנע מעשיית כל מעשה או מחדל שיש בו כדי לגרום למחיקתו מפנקס הקבלנים.

יד. הקובלן מצהיר כי ידועות לו כל הוראות הדין שעניין בטיחות העבודה התקנות הצוים, התקנים וההנחיות המתייחסות לביצוע העבודות ו/או הבטיחות בעבודה בקשר עם ביצוע העבודות (להלן: "חוק הבטיחות והביצוע"). הקובלן ימלא באופן דוקני אחר כל הוראות חוקי הבטיחות והביצוע ויישא במלוא האחריות בקשר למיליאן.

טו. הקובלן מצהיר כי הינו חברה רשומה כדין בישראל ולא נקטו נגדו או נגד בעלי השיטה בו הлик פירוק ו/או כינוס נכסים ו/או להסדר נושים ו/או פשיטת רגל וכי אין עליו כל הגבלה או מניעה לביצוע העבודות לפי הסכם זה וכי קיום התchieביותיו ע"פ הסכם זה לא יהוו הפרה של כל התchieבות חוקית, חוזית או אחרת שלו לצד שלישי כלשהו.

טז. הקובלן מצהיר כי מנהל הפרויקט ומנהל העבודה הם עובדי החברה והינם שכירים של החברה.

יז. הקובלן מצהיר כי קרא והבין את מסמכי ההסכם על נספחיהם ואין לו כל טענה נגדם. הקובלן מצהיר כי הוא מתחייב לעמוד בכל תנאי הסכם זה ולבצע את העבודות במלואן לפי דרישת המזמין ולפי הסכם זה. הקובלן מצהיר כי הוא לבדוק יהיה האתראי אל מול המזמין לביצוע העבודות עד להשלמתן לפי אישור המזמין.

יח. הקובלן מצהיר כי לאחר שראה ובדק את יכולת העבודה, התוכניות, המפרט הטכני, דרכי הגיעה, תנאי העבודה, ערך את כל הבדיקות הנחוצות לו לשם ביצוע העבודות בהתאם להסכם זה וניתנה לו אפשרות לברר, לשאול ולבדוק כל דבר שהוא נחוץ לו לדעת בטרם תкос על הסכם זה, ואין לו ולא תהינו לו כל טענה נגדם או נגד ביצועם בפועל, והוא מותר בזאת מראש ובאופן בלתי חזר על כל טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי המזמין, לרבות טענת אי ידיעה ו/או אי התאמה, הקשורה במישרין ו/או בעקיפין ביצוע העבודה.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOUTS מבנה מטה יפו 217 רושלים

- ט. כי הוא ערך סקר שוקים, לרבות מצב שוק העבודה ומצאי החומרים בשוק ומחיריהם, כי הוא מכיר את כללי וחוקי הבניה הרלבנטיים, כי הוא קיבל את מלאה הנספחים המצורפים להסכם זה, המסבירים והסבירים וכל מידע שביקש מאט האדריכל, המפקח וכן מאנשים אחרים מטעם החברה ובהתאם לכך הגיש הצעה לחברת לביצוע העבודה.
- כ. הקובלן מצהיר שידעו לו שהוא ניכנס לבצע את השיפוץ במקומות פעיל וחומה אדם והוא חייב לשמר על בטיחות ונוחות השוהים במקום במהלך כל העבודה. יזועה לקובלן מורכבות העבודה והចורך בעבודה מדורגת באזרורים מסוימים ולא ברציפות בכל מתחם הפרויקט. כמו כן הקובלן מצהיר שידעו לו שבקבות שהות עובדי המקום שלא קשורים לשיפוץ באזור העבודה הקובלן יצטרך לנקט אמצעי בטיחות רבים מעבר למקובל.
- כא. הקובלן מצהיר ומתחייב כי לא חלה עליו כל האבלה על פי דין או על פי הסכם, להתקשר בהסכם זה ולבצע את כל האמור התchiebyiotio עפ"י הסכם זה לרבות העבודות כהגדרתו לעיל ביכולתו לבצען תוך עמידה בלוח הזמנים שהסכם זה, ברמה ובמיומנות מקצועית גבוהה ביותר, ולשביעות רצונו המלאה של המזמין.
- כב. הקובלן מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי המחיר הכלול שהוצע על ידו לביצוע העבודות נשוא מכרו זה, מהויה תמורה הוגנת לכל התchiebyiotio לפי הסכם זה ואין ולא תהינה לו דרישות נוספת מעבר לתמורה המוסכמת להסכם. כמו כן, הקובלן מצהיר כי בדק את לוחות הזמנים לביצוע העבודות כמפורט להסכם זה ונפשחו, ומצהיר כי יש ביכולתו לעמוד בלוחות הזמנים הניל וلسרים את העבודות במועד הקבוע בהם ויפעל לביצוע העבודות ללא הפסקות בין העבודות.
- כג. הקובלן מצהיר כי הוא עוסק עצמאו וכי כל העבודות שיבצע בהתאם להסכם זה ייעשו על ידו בהיותו עובד עצמאי ואין ולא יתקיימו ביניהם בין המזמין יחס עבודה – מעבד. לפיכך עובדים ובעלי מקצוע של הקובלן ו/או מטעמו יחשבו לעובדיו בלבד. הקובלן בלבד יdag לשלם להם את המגיע להם ע"פ דין, ובין המזמין לעובדיו של הקובלן ו/או אנשים מטעמו לא יהיה כל קשר ו/או אחריות ו/או יחס עבודה.
- כד. הקובלן מצהיר כי העובדים שיועסקו מטעמו יהיו עובדים מקצועיים ומומנים ויבצעו עבודות לשבעות רצונו המלאה של המזמין. בכל מקרה של צורך ביצוע עבודה מסוימת נדרש בעל היתר ו/או רישיון ו/או הסמכה ו/או הכשרה מוקדמת מתחייב הקובלן כי אותו עובד המבצע מלאכה זו יהיה בעל היתר ו/או רישיון תקף ומונסה ביצועו אותה העבודה. למען הסר ספק, המזמין יאשר מראש את עובדיו של הקובלן וקבלני המשנה מטעמו ולפי דרישת המזמין יהיה הקובלן מחויב להחליפם לאחרר ולא יותר מ-2 ימי עבודה, ללא שתהא לקובן טענה או תביעה בשל כך.
- טו. הקובלן יתחיל ביצוע העבודה בתאריך שיקבע על ידי המזמין בהוראה בכתב שתיקרא "צו תחילת עבודה". הקובלן יחול ביצוע העבודה וימשיך ביצועה בכל אחד משלבי הביצוע בקצב הדורש להשלמת העבודה בהתאם ללוח הזמנים לגמר ביצוע, אלא אם כן קיבל מאות המפקה הוראה מפורשת אחרת. תקופת החתאות לעבודה כוללת בתקופת הביצוע.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וȘיפוץ מבנה מטה יפו 212 ירושלים

גישת המפקח/נכיג המוסד למקומות העבודה

22. הקובלן יאפשר ויעזר למפקח/נכיג המוסד או לכל בא כוח מורשה על ידו, לחיכנס בכל עת למקום העבודה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שմמנו מובאים חומרים מכונות וחפצים כל לשם לצורך ביצוע החוזה.

מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות

23. בכל הרכך ביצוע העבודה, ימלא הקובלן אחורי הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים ואגרות. אולם מסים ואגרות ששולמו ע"י הקובלן כאמור ושתשלומם חל כדין על המוסד ישולמו ע"י המוסד

פגיעה בנוחיות הציבור

24. הקובלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודה לא תחיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה לא לצורך בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והחזקת רכש ציבורי כלשהו. ככל שתהיה פגיעה בנוחיות הציבור או בזכויות שימוש ומעבר כאמור, הקובלן יפעל ככל שנitinן למצום שטח ומשך הפגיעה כמתחייב מօפי העבודה המתבצעת על ידו.

תיקון נזקים לבביס, למוביילים, אחרים וכיוצא "

25. הקובלן אחראי שככל נזק או קלקל שייגרם לבביס, דרך, מדרכה, שביל, רשות מים, ביוב, תייעול, חשמל, הטלפון וצינורות להעברת דלק או מוביילים אחרים וכיוצא"ב תוך עקב ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקל נגרמו באكري ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה. הנזק או הקלקל כאמור יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולביעות רצונו של המוסד ושל אדם או רשות המוסמכים לפיקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשות מים, ביוב, בתייעול, חשמל, הטלגרף, הטלפון וצינורות להעברת דלק או מוביילים אחרים וכיוצא"ב, כאמור ובבד שחקובלן יהיה אחראי לנזק או קלקל שנגרם למתokin, או צינור לשומו שאינו נראה לעין ואי אפשר לגלותו תוך הסתכלות רגילה בשיטה, אלא אם סומן המתקן או הצינור האמור בתכניות במפרטים, בכתב הכוויות או בכל מסמך אחר המהווה חלק מהחוזה, או אם נודע לקובלן או הווא לידעתו על קיומו של המתקן או הצינור האמור בכל דרך אחרות ובבד שחקובלן קיבל אישור מהרשויות הרלוונטיות לסוג התשתיות לביצוע העבודות.

מניעת הפרעות לתנועה

26. הקובלן אחראי שתוך כדי ביצוע העבודה, לרבות כל עבודה ארעית, לא תהיינה הדרכים המוביילים למקום העבודה נתונות שלא לצורך לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדריכים האמורות ושלוצרן הובילתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילת הרישוי הדרושים לכך מהרשויות המוסמכות ויינקטו כל האמצעים, לרבות: בחירותם של הדרכים, של כלי הרכב ושל זמני ההובללה, כך שתמפעט ככל האפשר ההפרעה לתנועה הרגילה בדריכים האמורים ויימנע ככל האפשר נזק לדרכיהם.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPMENTS מבנה מטה יפו 217 רושלים

אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים

.27

א. אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפצ' כלשהו למקום שההעברה עלולה לגרום נזק לכיביש גשר, חוטי חשמל, חוטי פלדה, טלפון, צינור, כבל וכיו"ב, באם לא ישמשו באמצעות הגנה יודיע הקובלן בכתב למפקח, לפני ההעברה על פרטי החפצ' שיש להעבירו, ועל תכניתו לנקיטת אמצעי הגנה מתאימים.

ב. הקובלן יהיה רשאי לבצע ע"י החברה את אמצעי הגנה בהתאם לתוכניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של המפקח, ולאחר מכן בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.

מתן אפשרויות פעולה לקובלנים אחרים

28. הקובלן ייתנו אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל קובלן אחר המועסק ע"י החברה ולכל אדם או גוף שייאשרו לצורך זה ע"י המפקח וכן לעובדייהם, הן במקרים העובדה, והן בסמוך אליו וכן ישתרף ויתאם פעולה איתם ויאפשר להם את השימוש במידת הצורך והאפשר, בשירותים ובתקנים שהותקנו על ידיו, ואולם רשאי הקובלן לדרש תשלום מתකבל על הדעת בתמורה לשימוש האמור מאות הנזקים לו, והמוסד יהיה מוסמך לקבוע את שיעורו של התשלום.

ניקוי מקום העבודה

29. עם השלמת העבודה הקובלן ירכז את הפסולת באופן שלא תפריע למשך התקין של החיים באתר ובסביבתו ויסלק מזמן ממקום העבודה את עופדי החומרים והאשפה. מיד עם גמר העבודה ינקה הקובלן את מקום העבודה ויסלק ממנה את כל מתקני העבודה, החומרים המיוחדים, האשפה והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא וימסור את המבנה כשהוא נקי ומתאים למטרתו לשביעת רצונו של המפקח. הפסולת תועבר ע"י הקובלן ועל חשבונו לאתר מורשה בלבד. ככל שלא ייפנה הקובלן את הפסולת כאמור, רשאי המזמין לעשות כן ולהייב את חשבונו, והוא יהיה רשאי לקוז את החוזאות שיגרמו לה עקב פינוי הפסולת מכל סכום המגיע לקובלו.

טיב החומרים והמלאה

א. הקובלן ישמש בחומרים מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתכניות ובכתב הכמות, ובכמויות מספיקות.

ב. חומרים שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי - יתאימו בתוכנותיהם לתקנים האמורים.

ג. הקובלן מתחייב שלא להשתמש בביצוע העבודה אלא בחומרים שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי המפקח.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOUTS מבנה מטה יפו 217 ירושלים

ד. סופקו חומרים מסויימים על ידי המוסד - אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקובלן לגבי טיב העבודה

ה. הקובלן מתחייב לספק על חשבונו והוא ולפי הוראות המפקח דגימות מהחומרים והמלאה שנעשתה וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם במקום העבודה או להעברתם של הדגימות לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה המפקח.

טילוק חומרים פטולים ומלאת פסולת

31. המפקח יהיה רשאי להורות לקובלן, בזמן לזמן, תוך כדי מהלך העבודה :

א. על סילוק כל החומרים שהם ממוקם העבודה בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה

ב. על הבאת חומרים כשרים וمتאימים לתפקידם במקום החומרים האמורים בפסקה א.

ג. על סילוקו, הריסתו והקטתו מחדש של חלק כלשהו מהמבנה שהוקם על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או במלאה בלתי מתאימה או בנגדו לתנאי החוזה.

ד. כוחו של המפקח לפי סעיף קטן א' יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה על ידי המפקח ועל אף כל תשולם בגיןים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאה האמורים

ה. לא מילא הקובלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן א' יהא המוסד רשאי לבצע על חשבונו הקובלן והקובן יישא בכל הוצאות הכרוכות בביצוע הוראות והמוסד יהא רשאי לגבותו ולקזון

32. הסכמת מי מהצדדים לסטות מתנאי כלשהו של הסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר בעtid.

לא אכף מי מהצדדים או אכף באיחור, זכות כל שהיא מהוצאות המוקנות לו על פי הסכם זה או מכוח הדיון, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך יותר על זכות אמורה או על זכויות אחרות כל שכן.

33. כל שינוי בהסכם זה ו/או בנסיבותיו יעשה בכתב וייתמם על ידי הצדדים מקבלים על עצם התחייבות מכוח אותו שינוי.

34. המוסד רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ובכל עת :

א. לעדכן את התוכנית האדריכלית בכל שלב, לצמצמה, לשנותה, להגדילה וכיובי.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

- ב. לבחור מוצריים אחרים מתוק החומר הלבן המפורט בכתב הכמות ולחוראות לקבלן לרכוש אותם מספק ספציפי.
- ג. לחוראות על ביצוע העבודות בקטעים ו/או בשלבים, לפי שיקול דעתו ועל פי צרכיו. מבלתי גראוע מכליות האמור לעיל, יהא המוסד רשאי לחוראות על תחילת העבודות באחרור של עד 6 (שישה) חודשים או להפסיק במלחך ביצועו ולהחדש עד לתום 6 (שישה) חודשים ממועד הפסקתו והכל ללא כל תשלום או פיצוי, מכל סוג שהוא, בגין הארכת מועד העבודה או בגין דחייתן, אלא אם נקבע מפורשות אחרת בחוזה.
- ד. לבצע רק חלק מן העבודות בפרויקט וזאת בכל עת בין אם טרם נמסר צו התחלת עבודה לביצוע עבודות ובין אם לאחר שנמדד.

- ה. דחיה, הפסקה ו/או ביטול העבודות כולו או חלקו ו/או שינוי בהיקף העבודות ו/או הוראות המוסד כמפורט לעיל לא יזכו את הקבלן בכל תשלום או פיצוי, מכל סוג שהוא לרבות בגין הארכת מועד העבודה ו/או דחייתם ו/או הפסקתם באופן זמני ו/או קבוע. והקבלן, לפי העניין, מותר בזה מראש ובאופן בלתי חוזר על כל תביעה ו/או דרישת ו/או טענה נגד המוסד בקשר לכך בגין כל עילה, לרבות טענה בגין מניעת רוחות.

35. מעמד הקבלן בקבלה עצמאי:

- א. מובהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה אינם יוצרים אלא יחס שבין מזמין לקבלן המספק שירות ו/או עבודה, בין מוכר שירותים וקונה שירותים, וכי רק על הקבלן תחול האחריות לכל אובדן או נזק שייגרם למשהו, לרבות עובדיו המעסקים על ידו, או הבאים מכוחו או מטעמו לספק שירותים.
- ב. מובהר ומוסכם בין הצדדים כי אין לראות בכל הזכות הנינתה על פי הסכם זה למוסד לפיקח, להדריך, או לחוראות לקבלן או לעובדיו או למי מטעמו, אלא אמצעי להבטיח את קיום הוראות הסכם זה במלואו, ולקבלן ולმעסקים על ידו לא תהינה זכויות כלשהן של עובד המוסד, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצויים או הטבות אחרות בקשר עם הסכם זה או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום הסכם זה, או הפסקת מתן השירותים על פי הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
- ג. המוסד לא ישלם כל תשלום בגין דמי ביטוח לפי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה-1995, או לפי חוק ביטוח בריאות מלכתי התשנ"ד-1994, מס הכנסת וייתר הזכויות הסוציאליות של הקבלן של העובדים ושל מי מטעמו, והקבלן לבדוק ידגג לכל תשלום וניכוי הכרוך בזכויות אלה.
- ד. הקבלן מתחייב להביא לידיות העובדים האמור בסעיף זה (סעיף 14).



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(900) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

. אחריות . 36

- א. הקובלן לבדוק יהיה אחראי הבלתי בגין העבודות המבוצעות על-ידיו בקשר עם המכרז ו/או הסכם החתום זה. לפיכך אישוריו של המוסד או מי מטעמו לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים לשירותי הקובלן להם התחייב על פי הסכם ו/או מכרז זה, לא שחררו את הקובלן מאחריותו המקצועית המלאה הנילן ואין בכך כדי להטיל על המוסד ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהי לטיב ו/או לכשרות ו/או לאיכות העבודות, כאמור.
- ב. הקובלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למוסד ו/או לצד שלישי בגין ביצוע העבודות ו/או עקב כך שנושא העבודות בשלמותו או בחלקו אינו משתמש בצורה הולמת את המטרות שלשםן הוכנו.
- ג. הקובלן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן, אשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש צד שלישי ו/או לרכוש המוסד בשל ביצוע העבודות ו/או עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של הקובלן ו/או של מי מטעמו בקשר עם ביצוע העבודות כאמור.
- ד. הקובלן יהיה אחראי לכל הפסד ו/או נזק כספי, אשר יגרמו בשל ביצוע העבודות למוסד ואשר יגרמו כתוצאה או מחדל או טעות או השמטה של הקובלן ו/או של מי מטעמו.
- ה. הקובלן פוטר את המוסד ואת עובדיו ו/או מי מטעמו מכל אחריות לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד עקב מעשה או מחדל או טעות או השמטה של הקובלן ו/או של מי מטעמו. כמפורט בסעיף זה לעיל.
- ו. הקובלן מתחייב לתקן על חשבונו כל נזק שייגרם במהלך תקופת ההתקשרות.
- ז. הקובלן מתחייב לשפות ולפצות את המוסד או באיזו, בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לו ו/או לצד גי כלשהו, אשר יגרמו בשל ביצוע העבודות, ובכלל זה הקובלן מתחייב לשפות ולפצות את המוסד ו/או צד גי כלשהו בגין כל תביעה שתוגש ו/או כל סכום בו יחויב המוסד על פי פסק דין חולוט, בו יקבע כי האחריות לנזק מוטלת על המוסד ונגרמה עקב ביצוע העבודות בהתאם למכרז ולהסכם התקשרות זה. בכל מקרה בו תוגש התביעה כנגד המוסד או באיזו, אשר עילתה בעבודות שבוצעו ע"י הקובלן, המוסד יודיע לקובלן על קיומה של התביעה בחקdam המידי, ויאפשר לו להתגונן ולהגן על המוסד מפניה על חשבונו.
- ח. נשא המוסד בתשלום ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד שנגרמו לו ו/או לרכשו ו/או לצד שלישי, לרבות הקובלן ועובדיו, בגין ו/או עקב ו/או כתוצאה ממשירותי הקובלן, באופן ישיר או עקיף, יהיה על הקובלן להחזיר למוסד, באופן מיידי, כל תשלום ו/או הוצאה, כאמור, ולשפותו על כל הנזקים ו/או הפסדים כאמור לעיל.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וşıפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

ט. מבלי לפגוע באמור לעיל, מוסכם בזאת כי היה והקבלן יתבע על ידי צד ג' בגין האמור לעיל, לא ישלח הקבלן הודעת צד ג' למוסד ולא יחוור אל המוסד או באיזו דרך שחייב וכל התשלומים שיחייב או שיישא בהם המוסד עקב תביעה כאמור, ישולמו/ישופו, לפי העניין, על ידי הקבלן בלבד.

ג'. הקבלן מתחייב להודיע למוסד מידית על כל תביעה שהוגשה כנגדו ו/או עקב חשש מתביעה, וכן על כל נזק או חשש לנזק שארע לعبادות ו/או לצד ג' ו/או למי ומעובדי הספק בקשר עם העבודות כאמור ולהמציא למוסד אישור ממבתיחו כי הודיעם על אירוע של נזק או תביעה כאמור לעיל. אחריותו של הקבלן להודעות כאמור תחול גם לאחר תום תוקפו של הסכם זה ולכל תקופת החתишנות על פי דין.

יא. בוטל

יב. המוסד רשאי לקוז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל סיבה אחרת סכומים אשר נתבעים מהמוסד על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו למוסד מחמת מעשה או מחדל שהם באחריותו של הקבלן כאמור לעיל.

ביטוח .37

لتשומת לב הקבלן, את נוסח סעיף זה (ביטוח) יש להעביר לחברת הביטוח על מנת שתויעסם את דרישות הביטוח להן באישור קיומם ביטוחים ובפוליסות הביטוח.

א. מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על-פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי על-פי כל דין, הקבלן מתחייב לעשות ביטוחים כמפורט בהסכם זה. עלות הביטוחים והשתתפות העצמיות יחול על הקבלן בלבד. כל דרישות הביטוח הרשומות בהסכם זה יושמו בפוליסות הביטוח של הקבלן לפני החתשות בין הצדדים.

ב. הקבלן יסדיר ביטוח לרכוש וצד שישמשו אותו לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. הקבלן מצהיר בזה בשמו ובשם מי מטעמו שלא יבוא בטענה או דרישת כלפי המוסד בגין כל נזק או אבדון שניתן יהיה לבטח אותם כאמור. בביטוחים ירשם וויתור על תחלוף של חברת הביטוח כלפי המוסד.

ג. הביטוח הנדרש, גבולות האחריות וסכום הביטוח הרשומים בפוליסות ובאישור קיומם ביטוחים, הנם מזעריים ואין בהם משום אישור של המוסד או מי מטעמו להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הקבלן יהיה לקבוע ביטוחים וסכוםים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למוסד ולצד שלישי.

ד. הפר הקבלן את הוראות פוליסות הביטוח באופן המჭיע את זכויותיו ו/או את זכויות המוסד, יהיה הקבלן אחראי לנזקים שייגרמו למוסד באופן מלא ובלתי ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות כלפיו, והוא יהיה מנע מהHALOT כלפי המוסד כל טענה כאמור.



תמוסך לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוץ מבנה מטה יפו 212 ירושלים

ה. הקובלן לבדוק יהיה אחראי על פי דין לנוקים בלתי מבוטחים, לרבות נוקים שהם מתחת לגבול ההשתתפות העצמית הנקבעה בפוליטה.

ו. 14. ימי עבודה לפני החתימה על הסכם זה וכتنאי לחתימת המוסד על הסכם זה, ימציא הקובלן למוסד את אישור קיומם בפיתוחים ואת הפליסות בחן נכללים הביטוחים כפי הנדרש על פי הסכם זה, כשהם חתוםים על ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים.

ז. 14. ימי עבודה לפני תום תקופת הביטוח הנקבעה באישור קיומם בפיתוחים ו/או בפליסות, ימציא הקובלן למוסד אותו שוב כחתם מתוארכם לתקופת ביטוח נוספת.

ח. מוסכם בזאת כי בהמצאת אישור קיומם בפיתוחים ו/או הפליסות כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לקבלנו מהרויותנו על פי הסכם זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייב לשפט על נוקים כאמור ובין אם לאו, והמצאותם לידי המוסד כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המוסד אחריות כלשהי לגבי היקפו וטיבו של הביטוח.

ט. מובהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבדוק את אישור קיומם בפיתוחים ו/או הפליסות אך לא יהיה חייב לעשות כן. למען הסר ספק, בדיקותם או אי בדיקותם על ידי המוסד או מי מטעמו אינה פוטרת את הקובלן מהרויות על פי דין או אחריות על פי הסכם זה.

ו. מובהר ומוסכם בין הצדדים כי המוסד יהיה רשאי לבדוק מהקובלן לשנות או לתקן את הפליסות ו/או את אישור קיומם בפיתוחים על מנת להתאים להתחייבויות על פי ההסכם. הבקשה לתקן או שינוי לא תהווה אישור לתקינות אישור קיומם בפיתוחים ו/או הפליסות ולא תחול עקב לכך על המוסד אחריות כל שהיא.

יא. מובהר ומוסכם בין הצדדים, כי אם יחול עיכוב בתחילת ההתחייבויות על פי ההסכם עקב אי הממצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הקובלן על פי דין בכל הוצאה או נזק שיגרם עקב העיכוב כאמור.

יב. הקובלן לבדוק יהיה אחראי על פי דין לנזק, אבדן וחפסד שסיבותם סכום לא מתאים בפליסת ביטוח או הפרת תנאי הפליסה או הפרת הוראות הפליסה או ההשתתפות העצמית.

יג. במידה והקובלן יחליף מבטחה במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הקובלן למוסד את העתקי הפליסות ואישור קיומם הביטוח המקורי כחתם חתום על ידי המבטחה החדש. תהליך זה י חוזר על עצמו כל עוד לא הסתיימו העבודות נשוא המכרז.

יד. הקובלן מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישת ואו הבהאים מטעמו בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי (או שהוא זכאי אלמלא תוכן הפליסה) עפ"י הביטוחים הניל ו/או ביטוח אחר שהסדר, והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPONOTS מבנה מטה יפו 217 ירושלים

אחריות לא יהול כלפי אדם שביצע נזק בזדון לקבן.

טו. שם המבוטה בכל הפוליסות ובאישור קיום ביטוחים (בכפוף להרחבתי השפו) כולל את המוסד.

טו. הפוליסות ואישור קיום ביטוחים יכללו : ביטוח עבודות קבלניות. ביטוח אחריות מקצועית. ביטוח חברות המוצר.

יז. כל הפליסות תכלולנה : סעיף לפיו תשלום הפרמיות והחשתתפות העצמיות יהול על הקבלן. סעיף לפיו מותר המבטח על זכותו לתחלו כלפי המוסד והבאים מטעמו, הויתור כאמור לא יהול כלפי מי שביצע נזק בזדון כלפי הקבלן. סעיף לפיו המבטח לא יטען לטעת ביטוח כפל כלפי מבטחי המוסד והביטחון של הקבלן הינו ראשוני וקודם לכל ביטוח שנערך על ידי המוסד . כיסוי ביטוחי בגין רשלנות . כיסוי זיהום פטאומי. סעיף לפיו הפליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלה במשך 60 ימים תקופת הביטוח, אלא אם תימסר הودעה כתובה על כך בזואר רשום לידי המוסד לכל הפחות 60 ימים מראש. סעיף לפיו מעשה או מחדל של הקבלן בתום לב לא תפגע בזכויות המוסד לקבלת שיפוי.

יח. בפליסת לביטוח אחריות מקצועית יבוטלו חריגים או סייגים בגין : זיהום פטאומי. אי יושר של עובדים. חריגה מסוימת בתום לב. אובדן השימוש ועיכוב עקב מcosa. אחריות בגין קבלני משנה. אובדן מידע ומסמכים. הוצאה דיבה. השמצה והוצאה לשון הרע .

יט. בפליסת לביטוח אחריות מקצועית ירשמו :

1. סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יהול מיום ההתקשרות בין המוסד לבין הקבלן.

2. סעיף "תקופת ביטוח גילוי מאורכת", תקופת גילוי של 6 חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י קבלן, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות קבלן באותו היקף ביטוח כפי הפליסת שפקעה.

3. סעיף "פגיעה אישית" Personal Injury

כ. בפליסת לביטוח אחריות המוצר ירשמו :

1. סעיף "תקופת ביטוח רטרואקטיבית". מועד תחילת הכיסוי הרטרואקטיבי יהול מיום ההתקשרות בין המוסד לבין הקבלן.

2. סעיף "תקופת ביטוח גילוי מאורכת". תקופת גילוי של 12 חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח למעט עקב מעשה מרמה או אי תשלום ע"י קבלן, ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות קבלן באותו היקף ביטוח כפי הפליסת שפקעה.

כא. הפליסת לביטוח עבודות קבלניות תכלול : סיכון רעדת אדמה ונזקי טבע . כיסוי פריצה וגנבה.



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

בפיתוח רכוש שעליו עובדים עד לשיעור של 20% משווי הפרויקט . בפיתוח רכוש סמוך שעליו עובדים עד לשיעור של 20% משווי הפרויקט . כיסוי נזק ישיר מתכנון לKOI, עבודה לקויה וחומרים לKOIים עד לשיעור של 20% משווי הפרויקט. פינוי הריסות עד לשיעור של 20% משווי הפרויקט. נזק תוכאתי מגיעה בצרchet וمتקנים לתת קרקעם עד לשיעור של 10% משווי הפרויקט . תקופת תחזוקה מוגברת של 24 חודשים . תקופת הרצה בת ארבע שבועות. שכר אדריכלים, מתכננים, מומחים , יועצים 5% משווי הפרויקט. דרישת רשות 5% משווי הפרויקט. הוצאות מיזוחות לאחר נזק 5% משווי הפרויקט . הוראה לפיה במקרה של נזק לרכוש המוסד , יינתן השיפוי למוסד או למי שהוא יורה.

כב. פוליסט עבודות קבלנית הכלול כיסוי בפיתוח בגין : תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט תביעה נגד מי שהייב בתשלום דמי ביטוח לאומי כלפי עובדיו. שימוש ברכב שאינו חייב בהסדרת בפיתוח על פי הפקודה לביטוח כל רכב מנوعי. פגעה בכל רכוש כולל רכוש בעלות המוסד. שימוש במכשורי הרמה . שימוש בצדץ מושך. עבודות הריסה.

כג. הפולישה לביטוח עבודות קבלניות הכיסוי על פי פרק א' יהיה בסכום בפיתוח "על בסיס ערך כינור" וסכום חביתות לביטוח רכוש המוסד (לרבות שווי העבודות) יכלול מע"מ.

כד. שם המבוטה בביטחון עבודות קבלניות כולל בנוסף למוסד את הקובלן וקובלי המשנה וגם גורמים נוספים שהמוסד התחייב בכתב לפני קרות מקרה בפיתוח , להוציאם לשם המבוטה בפוליסט הביתות.

כה. הpolloיסות (בלבד אחריות מקצועית) תהינה על פי נוסח הידוע בשם 'בית 19' או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוח .

כו. הpolloיסות אחריות המוצר ואחריות מקצועית, תכלולנה הרחבת שיפוי לטובות המוסד בגין אחריותו למעשה ו/או טעות ו/או מחדל של הקובלן ותכלולנה סעיף "אחריות צולבת" לפיו יחשב הביתות כאילו הוצאה הpolloיסה על שם כל אחד מיחידי המבוטה בנפרד.

כז. גבולות אחריות בpolloיסות אישור קיום בפיתוחים יהיו לtower ולתקופת הביטוח וכדלקמן : פרק ב' בפיתוח עבודות קבלניות – ש"ח. פרק ג' עבודות קבלניות ט. אחריות מקצועית - ט. בפיתוח חבות מוצר - ט.

כח. הרשותהפיות העצמיות בביטחון אחריות מקצועית ואחריות המוצר לא תהינה יותר מאשר 100,000 ש"נ. יש להתאים את דרישות הביטוח להקף הפרויקט]

כט. ככל שלדעת הקובלן קיים צורך להרחב את היקף בפיתוח הקובלן ו/או לעורך בפיתוחים נוספים ו/או משלימים, לעורך הקובלן את הביתות הנוסף ו/או המשלימים כאמור, על חשבונו הוא ובכפוף לאמור לעיל.



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

ל. ביטוח אחראיות מקצועית ואחריות מוצר יהיו בתוקף, כל עוד יש לקבלן אחראיות על פי כל דין.

לא. הקובלן יהיה רשאי למסור למוסד העתקי פוליסות באם כל הסדרי הביטוח שנדרשו בהסכם זה יישמו באישור קיום ביטוחים.

לב. המוסד ו/או ייעץ הביטוח של המוסד יהיו רשאים לשנות את הסדרי הביטוח הנדרשים בהסכם זה מעט לעת, תוך מתן הודעה מוקדמת של 30 ימים מראש לקבלן.

לג. הקובלן מצהיר בזאת כי על פי דרישת המוסד מחברת הביטוח, הוא מסכים ומאשר לחברת הביטוח להעביר פוליסת או פוליסות לפי בחירתה, על שם המוסד. כל זכויות וחובות הפוליסת או הפוליסות יחולו על המוסד מיום שהפוליסת הועברו על שם המוסד. מיום ההעברה כל זכויות הקובלן בפוליסת או הפוליסות בטלות וمبוטלות. אישור זה שנינתן על ידי הקובלן מותנה בכך שהקובLEN חדל מהעובדת נשוא הסכם זה לפrek זמן העולה על שלושים ימי יומן או שהקובLEN הפק לפושט רגל או לחברת הביטוח החלטה לבטל פוליסת מסיבות המוכרות לה.

לד. מבלתי גרווע מכלליות האמור בכל מקום בהסכם זה לעיל, ולאורך כל תקופת ההסכם, מתחייב הקובלן למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו. על הקובלן חלה החובה על פי החוק ועל פי הסכם זה לוודא כי כל קבלי המשנה מטעמו יקפידו אף הם למלא אחר כל הוראות חוק לביטוח לאומי על כל צוויו ותקנותיו.

לה. מבלתי גרווע מכל יתר התcheinיביותו על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקובלן מתחייב לקיים את נוהלי הביטוח אשר יקבעו-אם יקבעו-מעת ע"י המוסד ו/או ע"י המבטחת. כן מתחייב הקובלן שלא לעשותות ו/או לא להתרIOR לאחר לעשותות כל מעשה או מחדל או לגרום נזק לרbesch, אשר עלולים לגרום נזק כלשהו לרכוש ו/או אשר יש בכך כדי לסכן חי אדם.

לו. הקובלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות הביטוח כלשונן ובבלתי פגוע בכלליות האמור, לשמר על כל הוראות הביטוח והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת המוסד לעשותות כל פעולה כדי למש את פוליסות הביטוח בעת הצורך.

לו. הוראות סעיף זה (ביטוח) על כל טעפי המשנה שבו, אינם באות לגורוע מחיובי הקובלן לפי הסכם זה, או כדי להטייל על המוסד חבות כל שהיא. לפיכך, מוצחר ומובחר בזאת במפורש, כי אין בערך ביטוחים כאמור, כדי לייצור עילות תביעה כלשהן כלפי המוסד שלא היו קיימות לפניו, אלמלא נערך הביטוח וכן אין בכך כדי לפטור את גורם הנזק (למעט המוסד) מאחריות בגין נזק שנגרם על ידו.

לח. הפרה של סעיף זה (סעיף ביטוח), תהווה הפרה של תנאי מהותי של ההסכם.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 רמת השרון

לט. מגיש המכרז יכול להגיש העתקי פוליסות ובה ימחק כל מידע שאינו רלוונטי לדרישות המוסד לרבות, מחירים, שמות של מבוטחים או ספקים אחרים, כתובות, מידע עסקי סודי וכיוצא בזה. אם באישור קיום ביטוחים ירשמו כל דרישות הביטוח שבסעיף זה (סעיף הביטוח) ללא כל שינוי כלשהו, יהיה הזכיה פטור מהמצאת הפוליסות לידי המוסד.

38. עובדי הקובלן ונוהלי בטיחות

א. הקובלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים מיומנים ומנוסים, לכל סוג מלאכה, במספר הדורש לשם ביצוע השיפוץ תוך התקופה שנקבעה בהסכם זה. בעבודה שלביוצעה יש צורך ברישום, תעודה, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקובלן להעסיק רק מי רשום או בעל תעודה או בעל רישיון או בעל היתר כאמור, לפי העניין.

למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי אין כאמור בס"ק זה לעיל לגרוע מזכותה של המזמין להפעיל ספקி משנה ואו קבלני משנה בפרויקט במהלך בפועל עבודות הבניה על ידי הקובלן ובמקביל לו והכל בהתאם להוראות הסכם זה.

ב. הקובלן מתחייב להבטיח את קיומם כל תנאי הבטיחות והגחות לשמרית חי עובדיו בריאותם ורווחתם, וזאת בין אם הקובלן מחויב לכך על פי כל דין ובין אם לאו, וכן בנוסף, לנוכח על פי הוראותיהם של המפקח והමמונה מטעמו של הקובלן על נושא הבטיחות, כפי שיינתנו על ידם מפעם לפעם. כמו כן מתחייב הקובלן למלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה עפ"י כל דין, ובאין דרישת חוקית - להישמע ולפעול כפי שיידרש ע"י מפקח העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954 ולתקנות שהותקנו על פיו וכל שינוי להם ואו תיקון שיבוא במקומות.

ג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהא אחראי הקובלן לנקיות האמצעים ופעולות המפורטות להלן :

1. באתר יעסקו עובדים מיומנים בלבד ובבעל רישיון לביצוע סוג העבודות המבוצעות על ידם, ככל שנדרש הדבר. סוג החזק אשר בו יעשה שימוש יהיה תקין ושלם. בצד המחויב בבדיקה התקופתית יעשה שימוש אך ורק כאשר קיים עבורו אישור תקף מטעם בודק מוסך המאשר את הפעלתו ותקינותו.

2. הקובלן יספק ציוד מגן אישי לעובדים באתר.

3. הקובלן מתחייב לספק שירותים ואמצעים סניטריים לעובדים.

4. מצא המזמין ו/או המפקח במשךמשך במהלך עבודות הבניה, שמנהל העבודה ו/או עובד כלשהו של הקובלן, אינם מתאימים לדעתו לתפקידם - יודיעו את הדבר לקובלן ועל הקובלן יהיה להחליפו לאalter.



המוסך לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וstępיצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

5. הקובלן מצהיר כי הוא בלבד הינו המעביר של מנהל העבודה, הפועלים וכל המועסקים על ידו ומטעמו והוא בלבד נושא באחריות ובכל החובות המוטלים על המעביר עפ"י חוק הביטוח הלאומי או עפ"י כל חוק אחר והוא מתחייב לקיים את כל חובותיו החוקיות בהתאם לדיני עבודה ולכל דין.
6. הקובלן ישא בכל אחריות אזרחית ו/או פלילית הנוגעת להעסקת עובדים זרים ו/או שוהים בלתי חוקיים ולזמן לא תקופה כל אחריות בעניין. אם וככל שהזמן יחויב בנסיבות בגין מעשים ו/או מחדלים של הקובלן כאמור לעיל, ישא הקובלן בכל קנס כאמור מיד עם קבלת דרישת ראשונה מצד הזמן.
7. הקובלן מתחייב לספק, על חשבוןו, את כל הציוד, המתקנים, החומרים, כלי-העבודה, הכלים, האביזרים, המכונות, המכשירים, הציוד, המוצריים וכל דבר אחר, ללא יוצאה מן הכלל, באיכות ובכמות המספקים וכל הדברים האחרים, ללא יוצאה מן הכלל, באיכות גבוהה ובכמות הנדרשת, לביצועה הייעיל של הבניה בקצב הדורש לפי המובן והכוונה האמיתית של התכניות, הרטוטים, תיאורי העבודה והפרטים, ולהביא את כל הדורש למקום בו מתבצעות עבודות הבניה, לרבות משאבות, מנופים, פיגומים, כלים וציוד עוזר מכל סוג שהוא, חומרי בניין מסוימים וכל האמצעים הדורשים לביצוע העבודות ויתר התחביבותיו של הקובלן עפ"י הסכם זה (כולם ביחד – "הздание").
8. במשך כל זמן ביצוע העבודות ולרכות במהלך ביצוע תיקונים בתקופות הבדיקה, ישא הקובלן לבדוק באחריות לשמירה קבועה על מלאי הוראות כל דין החלות על ביצוע העבודות, ויהיה אחראי לכך שייקומו באתר כל ההוראות הקשורות בביצוע העבודות ושמירתם של תקנים וסדרי בטיחות נאותים, ובכל זאת בנוגע להעסקת עובדים זרים ושימוש בצדוק מכני הנדי כי בד.
9. בכפוף לדין הקובלן משחרר בזאת את הזמן ו/או כל מי מטעמו לרבות את המפקח מאחריות לכל נזק, לרבות נזקי גוף, דרישת ו/או תובענה שתוגש נגדם, בגין הפרת כל הוראה מהדין ו/או כל בטיחות.
10. מבלי לגרוע מכל הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקובלן יפיצה ו/או ישפה את המוסך ו/או כל מי מטעמו לרבות המפקח, בגין כל סכום שייחיבו לשלו בשל או בקשר לכל הפרה על ידי הקובלן או מי מטעמו של הוראות דין וכי לגבוט סכומים כאמור מכל ערבות ו/או בטוחה שתמיה מופקדת בידו באותה עת או בדרך של קיוזו מהתמורה או בכל דרך אחרת, כפי שימצא לנכון. חובת השיפוי היא בכפוף לכך שהמוסך יודע לקובלן על כל תביעה, דרישת וכיו"ב וייתן לו האפשרות להתגונן בפנייה.

39. העד ריגוד עניינים:

א. הקובלן מתחייב שלא לעשות כל פעולה ו/או עבודה ולא להתחבר בהסכם עם צד שלישי כלשהו שעלול להיות בהם משום ניגוד עניינים עם פעולתו והתחביבותו על פי מכרז/הסכם זה ולא להימצא במצב בו קיימת אפשרות לניגוד עניינים עם הפעולות לפי הסכם זה.

ב. הקובלן יודיע למוסך שלא דיחוי על כל חשש ואפשרות של ניגוד עניינים, ונציג המוסך הוא זה שיחליט באמן אכן קיים ניגוד עניינים. מצא הנציג של המוסך כי קיים ניגוד עניינים, מתחייב הקובלן לפעול על פי הנחיות נציג המוסך .



המוסך לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפורים מבנה מטה יפו 212 ירושלים

- ג. לצורך הבטחת קיומו של סעיף זה יחתום המציע על תצהיר הימנעות מניגוד עניינים אשר בנספח יט' למכרז.

40. שמירה על סודיות;

א. הקובלן ישמר על סודיות המידע שיועבר לרשותו ו/או ייחשף בפניו, לא עביר, יודיע, או ימסור לידיעת אדם כלשהו כל מידע שתגעה לידיו ביחס לשירותים הנิตנים על ידו, תוך תקופת תקופה החתקשות עם המוסך או לאחריה

ב. הקובלן מצהיר שידוע לו כיAi מילוי התחייבותו על פי האמור לעיל מהוועה עבירה לפי סימן ה' בפרק ז' לחוק העונשין התשל"ז - 1977

ג. כמו כן מתחייב הקובלן לשמור בסודיות את כל הנתונים שימסרו לו ושיחיו ברשותו עקב ותוך כדי ביצוע השירותים.

ד. לצורך הבטחת קיומו של סעיף זה הקובלן מתחייב להתאים על התחייבות לשמירת סודיות לפי הנושא המצורף בנספח יח'.

41. הפקת החוזה לאחר תחילת עובודה

א. מבלי לפגוע באמור בסעיף 8 לעיל, המוסך רשאי להפסיק את החתקשות עם הקובלן בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וזאת תוך הודעה מוקדמת בכתב של 30 ימים מראש ובכתב ובלי שיצטרך לתת נימוקים לכך. לרבות אם לא יהיה יותר צורך בקבלת העבודות שבנדון או אם יינתן בקרה אחרת ולואכה לא תהיה כל דרישת או תביעה מן המוסך لكن הקשור להחלטתו עפ"י סעיף זה.

ב. בתוקף הודעה המוקדמת, על הזכוה למלא באופן מלא ומקצועי את כל התנאים, התחייבות, נהלי העבודה וכל המוטל עליו, על פי התנאים המופיעים במסמכי המכרז, הסכם ונספחיו וזאת עד סיום עבודתה.

ג. למורות האמור בסעיפים א' – ב' לעיל, יהיה המוסך רשאי להפסיק את החתקשות עם הקובלן ללא צורך במשךן הודעה מוקדמת במקרה שלימונה מפרק זמני או סופי.

ד. בכל מקרה בו המוסך הפסיק את החתקשות עם הקובלן לפי סעיף זה, התשלומים היחיד לו יהיה הקובלן זכאי הינו רק עבור מה שسوفק ו/או בוצע על ידי הקובלן עד תאריך ההפסקה שיקבע על ידי המוסך, ומעבר לכך לא יהיה הקובלן זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי נוסף מהמוסך. הקובלן מתחייב לפועל ולנקוט בכל האמצעים שברשותו על מנת לצמצם את הנזק כתוצאה מסיים התקשרותו לפי סעיף זה.

ה. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בכל מקרה התשלומים שישולם על ידי המוסך לzystן כאמור לעיל, לא יעלו על סה"כ המחיר שהיה על המוסך לשלם לzystן בהתאם כאמור בסעיף 5 לעיל, אלמלא



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(100) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217. ירושלים

הቤטול.

ו. הביא המוסד לידי סיום החוזה או חלק ממנו לפי סעיף זה, ימסור הקובלן למוסד תוך פרק זמן סביר שיתואם בין הצדדים, כל דבר מהוועה רכוש המוסד, וכן יעמיד לרשות המוסד כל דבר ששולט עבورو ע"י המוסד לצורך ביצוע החוזה, וכן יחזיר למוסד כל סכום שהמוסד לא קיבל תמורה עבورو.

42. הפרת ההסכם ותropyות בשל הפרת/ביטול ההסכם:

א. אי עמידה של הקובלן בהתחייבותיו כאמור בסעיפים הבאים 7,8,9,10,11,14,15,16,17 והאמור בנספח ד בכללותו זה, תהسب כהפרה יסודית של ההסכם על כל הנובע מכך, אין כאמור לעיל כדי לגרוע מיסודות הഫרות של הוראות בנסיבות ההסכם.

ב. אי עמידה בלוחות זמנים כמפורט בסעיף 3 לנספח ד' תחייב את הקובלן בפיצוי של 10,000 ש"נ בגין כל יום אייחור בכל אחד מחשלבים.

ג. הפר הקובלן הסכם זה הפרה יסודית לפי הסכם זה או כהגדرتה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשלי"א - 1970 או תנאי אחר מתנאי הסכם זה, ולגבי הפרה זו ניתנה לקובלן ארכה לקומו והתנאי לא קויים תוך זמן סביר לאחר הארכה, איזי בכל אחד ממקרים אלו רשאי המוסד לעמוד על קיומם ההסכם עם הקובלן או לבטל הסכם זה ו/או לבצע בעצמו ו/או באמצעות אחרים כל דבר אשר לפי הסכם זה אמרור היה להישות ע"י הקובלן, וזאת על חשבון הקובלן ובתוספת של 10% הוצאות משרד ובנוספ' לזכויות המוסד על פי כל דין ועל פי הוראות האחרות בהסכם זה, לרבות הזכות לדרש תשלום פיצויים מוסכמים מראש בסך של 800,000 ש"נ ו/או חילוט הערבות האמורה בסעיף 7 לעיל.

ד. מבלי לגרוע מכללות האמור לעיל, יודגש כי הפרת הוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 על ידי הקובלן ו/או מי מטעמו לגבי עובד המועסק על ידם לשם ביצוע הסכם זה, מהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ה. הקובלן מתחייב שלא להסביר לאחר הסכם זה או חלק ממנו ולא להבהיר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעים מהסכם זה אלא אם ניתנה לכך הסכמת המוסד מראש ובכתב. ניתנה הסכמת המוסד כאמור, לא יהיה בכך כדי לשחרר את הקובלן מאחריות עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.

ו. מוששי החתימה מטעם הקובלן יהיו _____
באים יהא שינוי כלשהו
ביחס למוששי החתימה יודיע על כך הקובלן למוסד.

ז. הודעות לצרכי הסכם זה ישלחו מצד אחד למשנהו בדוואר רשום לפי כתובות הצדדים הרשומות במובא, ויחשבו כאילו נתקבלו ע"י הצד השני בתום 27 שעות. ממועד משלוחן כאמור לעיל.

0.3



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

- ה. מוסכם על ידי הצדדים כי סמכות השיפוט הייחודית בכלחלוקת בין הצדדים בכל הקשור לנושאים נושא הסכם זה תהא בבית המשפט המוסמך בירושלים.
- ט. ההצעה התקציבית לביצוע הסכם זה מכוסה מסעיף 1122001 לתקציב המוסד.

ולראיה באו הצדדים על החתום

חתימה וחותמת הספק

חשבת המוסד

סמנכ"ל לוגיסטיקה



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח ב'

נושך כתוב ערבות לקיום תנאי החוזה - ערבות בגין

שם הבנק/ חברת הביטוח _____
מספר טלפון : _____
מספר פקס : _____

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

שדרות ויצמן 13

ירושלים

הנדון : כתוב ערבות מס'

אנו ערבים בזה כ לפיכם לסייע כל סכום עד לסך _____ שקלים חדשים (במלים : _____) שיזממוד למדוד המחייבים לצרכן ממועד _____ (תאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מأت : _____ (להלן "החייב") בקשר
עם מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 ימים ממועד דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו בכתב בדואר רשמי, מבלתי שתהיינו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלתי לטען כ לפיכם טעת הגנה כל שהיא יכולה לעמוד לחיבך בקשר לחזב כ לפיכם, או לדרש תחילת את סילוק הסכום האמור מאת החיב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד למועד : _____.

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות אל סניף בנק/חברה הביטוח שכותבו :
שם הבנק/ חברה הביטוח _____

כתובת סניף הבנק/חברה הביטוח

מספר הבנק ומספר הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.

חותימה וחותמת מוששי חותימה

שם מלא

מועד



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח ג' של מכרז מס' ב' (1009) 2020 – עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

אישור ביטוח בהסכם בין המוסד לביטוח לאומי לבין

תאריך הנפקת האישור(YYYY/MM/DD)	אישור קיום ביטוחים		
אישור הביטוח למעט במקרה שבו תנאי אישור זה מיטיב עם מבקש האישור	שם המבוקש האישור	שם המבנה	שם המוסד לביטוח לאומי
שם המבנה ה המבקש האישור	שם המבנה ה המבקש האישור	שם המבנה ה המבקש האישור	שם המוסד לביטוח לאומי
<input type="checkbox"/> משכיר <input type="checkbox"/> שכור <input checked="" type="checkbox"/> זכין <input checked="" type="checkbox"/> קיבלני משנה <input checked="" type="checkbox"/> מזמין שירותים <input checked="" type="checkbox"/> מזמין מוצרים <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> נדל"ן <input checked="" type="checkbox"/> שירותיים <input checked="" type="checkbox"/> אספקת <input checked="" type="checkbox"/> מוצרים	שם ת.ז./ח.פ. מען	שם : ת.ז./ח.פ. 500500772
			שדי חיים ויצמן 18 ירושלים



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

סיכום										
סוג הבינוי	מספר הפולישה	נוסח מהזורת הפלישת	תאריך תחילת	תאריך סיום	גבול האחוריות/ סכום ביטוח	התשתפות עצמית	כתובים נספחים בתיקף	סוג הבינוי	מספר הפולישה	נוסח מהזורת הפלישת
חלוקת לפי גבולות ארכיות או סכמי ביטוח							יש לציין קודCisco בהתחא לסתור סעיפים מיוחדים			
אחריות המוצר							336 338 308 339 309 318 326 331 .304 . 327 317			
אחריות מקצועית							301.302.303 304.308.309 317.318.324 325.326.327 331.332.333 .335 354 . 341			

פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוקט לבקשת האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בספקת השירותים):

007 עבודות בניה וSHIPOTIM

פירוט הנכסים המבוטחים (במידה ואין ذי מקום ניתן לפרט את הנכסים בספק שיעיפם מיוחדים)

תיאור הנכס (לדוגמא : מספר רישוי/כתובת)

סוג הנכס (לדוגמא : רכב/נדל"ן)





המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עARTHOT BNEYAH V'SHIVUTZIM MVENAH MTEH YFO 217 JERUSALEM

פירוט הנכסים המבוקשים (במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח שיעיפים מיוחדים)	
מבנה של המוסד לביטוח לאומי	יפו 217 ירושלים
	מבנה של המוסד לביטוח לאומי

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יומם לאחר שלוח הודעה לבקשת אישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת אישור
המבחן :



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(900) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

תאריך הנפקת האישור (YY/MM/DD)	אישור קיוס ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בהקמה		
<p>אישור ביטוח זה מהו אסמכתא לכך שלມבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.</p>			
מבקש האישור	הمبرotta	נוסח הפוליסה	מעמד מבקש האישור
שם : המוסד לביטוח לאומי	שם	מען הנכס / המבוטח / כחות ביצוע העבודות	<input checked="" type="checkbox"/> קבלן הביצוע
ת.ז./ח.פ. 500500772	ת.ז./ח.פ.		<input checked="" type="checkbox"/> קבלני משנה
מען			<input type="checkbox"/> שוכר
שדי חיים וצמן 18 ירושלים			<input checked="" type="checkbox"/> מקבל שירותים



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עזרות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

כיסויים								
כיסויים נוספים בתוקף	השתתפות עצמית		גבול האחוויות / סכום ביטוח / שווי העבודה	תאריך סיום	תאריך תחילת	מספר הפוליטה	פרק הפליטה חלוקת לפי גבולות אחירות או סכומי ביטוח	
יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח סעיפים מיוחדים	מט בע	מט בע	סכום	סכום	סכום	סכום	כל הסיכון עובדות קבלניות הרבות לדוגמה :	
304.308.312								
313.314.315								
316.317.318								
.321.341.323							גניבה ופריצה	
327.328.329							רכוש עליון עובדים	
333.342.336								
337.338.339							רכוש סמוך	
343.344.342							רכוש בהעbara	
							פינוי הריסות	
							נזק מתכוון לKOI ועבודה לKOI חומרים לKOI	
							שכר אדריכלים, מתכננים, מומחים , יועצים	
							דרישות רשות	



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217, ירושלים

ציוד ומתקנים							
הוצאות דחופות , הוצאות מיוחדות							
צד ג'							
אחריות מעבידים							

פירוט השירותים (בכפוף לשירותים המפורטים בהסתמך בין המבוטה לבקשת אישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בספח השירותים) :

700 שיפוצים ובנייה

ביטול/שינוי הפוליטה
שינוי או ביטול של פוליטה ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא יכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה לבקשת האישור בדבר השינוי או הביטול.
תיתמת האישור
הmbטח :



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

מספר הפרויקט	תיאור עבודות	מספר הפרויקט	תיאור עבודות
371	-	301	אובדן מסמכים
372	-	302	אחריות צולבת
373	-	303	דיבח, השמaza והוצאה לשון הרע במסגרת CISCO 책임ות מקצועית
374	-	304	הרחב שיפוי
375	-	305	הרחבת צד ג' - כלי ירייה
376	-	306	הרחבת צד ג' - נזק בעת שהות זמנית בחויל
377	-	307	הרחבת צד ג' - קבלנים וקבלני משנה
378	-	308	יתור על תחלוף לטובות גורם אחר (יש לפרט)
379	-	309	יתור על תחלוף לטובות מבקש האישור
380	-	310	CISCO למשוקרים במסגרת חבות מוצר
381	-	311	CISCO אובדן תוכאתן עבר מבקש האישור
382	-	312	CISCO בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה
383	-	313	CISCO בגין נזקי טבע
384	-	314	CISCO גניבה פריצה ושוד
385	-	315	CISCO לתביעות המיל"ל
386	-	316	CISCO רעידת אדמה



המוסך לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

מספר הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף	מספר הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף
387	-	317	مبוטח נוסף - אחר (יש לפרט)
388	-	318	مبוטח נוסף - מבקש האישור
389	-	319	مبוטח נוסף בגין מעשי או מחגלי המבוטח – אחר
390	-	320	مبוטח נוסף בגין מעשי או מחגלי המבוטח - מבקש האישור
391	-	321	מבקש האישור מוגדרצד ג' בפרק זה
392	-	322	モטב לתגמולי ביטוח - אחר
393	-	323	モטב לתגמולי ביטוח - מבקש האישור
394	-	324	מרמה ואי יושר עובדים
395	-	325	פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחירות מקצועית
396	-	326	עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח
397	-	327	ראשוניות (הmbטח מוותר על כל דרישת או טענה מכל מבטח של מבקש האישור)
398	-	328	רכוש מבקש האישור ייחשב הצד ג'
399	-	329	שעובד לטובות גורם אחר (יש לפרט)
400	-	330	שעובד לטובות מבקש האישור
401	-	331	תקופת גילוי (יש להוסיף תאריכים) עד 12 חודשים מיום הביטוח



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(1009) 2020 – עזרחות בניה וşıפוץ מבנה מטה יפו 217 ירושלים

קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף	קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף
402	-	332	ביטול סיג אחריות מקצועית בגין פגיעות גוף
403	-	333	-כיסוי תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי
404	-	334	- משתתפים בעילויות יחו צד שלישי זה כלפי זה
405	-	335	- נוסח הפולישה בית 2016
406	-	336	- זכויות ברி השיפוי לא תפגעה עקב אי דיווח אודות מקרה ביטוח בתום לב על ידי המבotta
407	-	337	- זכויות ברי השיפוי לא תפגעה עקב מעשה או מחדל של המבotta
408	-	338	- סיג רשלנות או רשלנות רבתי, ככל שקיים, מבוטל
409	-	339	- השתתפות עצמית ותשלום פרמיותחולות על המבotta בלבד
410	-	340	- פגיעה גופנית ממוצרי מזון בתוך החצרות ומהווים לחצרה המבotta
411	-	341	- שיפוי מזמין העבודה בכל מקרה ביטוח או למי שהוא יורה
412	-	342	- נוסח הפולישה בית 2019 או נוסח דומה לו בכיסוי הביטוחי
413	-	343	- הרחבת צד ג' שימוש בציוד מושכר
414	-	344	- הרחבת צד ג' שימוש במכשורי חרמה



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף	קוד הסעיף	כיסויים נוספים בתוקף
415	-	345	-



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח ד'

תנאים כלליים: ב' (1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים – בית הדואר

תוכן:

פרק א - כללי.

פרק ב' - לוח זמנים.

פרק ג' - הכנה לביצוע ומהלך העבודה.

פרק ד' - פקוח.

פרק ח' - השגחה, נזיקין וביטוח.

פרק ו' - עובדים.

פרק ז' - ציוד חומרים ופסולת.

פרק ח' - שינויים, תוספות הפחנות ומדידות.

פרק ט' - תשלום.

פרק י' - סיום השלמה בדק תיקונים ואחריות.

פרק יא' – פרטי הקבלן, חתימה וחותמת.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

פרק א' - כללי

- א. תנאים כלליים אלה מחייבים ומהווים חלק בלתי נפרד מההסכם.
- ב. תנאים כלליים אלה וכן המפרטים, העבודות וכותב הרכומות במכרז זה כפופים ומשלימים את המפרטים הכלליים ואופני המדייה לשוגי עבודות הנדרשות בהוצאה הוועדה המיזחתת, בהשתתפות משרד הביטחון, משרד העבודה, מע"צ ומשרד השיכון (חספר הכהול).
- ג. כתוב הרכומות המצורף למכרז זה מהוות בנק עבודות מוערך, העבודות בפועל יגרשו מתוכנאות שימסרו לקבלן טרם ביצוע העבודה ומידה בשיטה של אלמנטים שלא מופיעים בתוכניות.
- ד. כתוב הרכומות (נספח טו) עצמו ירכיב מסעיפים מפורטים לפי יחידות קבועות (מ"ר, מטר אורץ או כל יחידת מידיה אחרת) לכל שורה בכתב הרכומות המוערכות לביצוע העבודה ומהיר מוערך. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב להזמין את הרכומות המצוינות. הרכומות הינה מוערכת בלבד ואני מחייבת, על הקבלן לציין אחוז הנחה אחיד וכללי בגין כל המחרירים המופיעים בסעיפים בטבלה כתוב הרכומות..
- ה. מחיר עבודות שאין נמצאות בכתב הרכומות ילקח מחירותן דקל עבודות לא מחירותן דקל שיפוצים או/ו עבודות קטנות) בהנחה של 22% לעומת 22% פחות מהמחיר המופיע במחירות דקל.
- ו. הקבלן לימד את כל יתר הפרטיהם הדרושים שיש בהם חשיבות לביצוע העבודה הנדרשה, הקבלן לא יוכל לדרש תוספת מחיר כלשהו, בטענה כי לא ידע את הפרטים בקשר לעבודה המוצעת.
- ז. חתימת הקבלן על גבי מסמכי המכרז, הינה הסכמה לתנאים הרשומים והתחייבות לפעול בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי המחרירים, רשום בכתב הרכומות.

פרק א' – תוכנו

- א. המזמין עבר לקבלן תוכניות לביצוע מעט לעת לטובת ביצוע העבודה.
- ב. מצורפת טבלה עם מועד התחלה וסוף לביצוע העבודה. יש להציג שטבלה זו אינו מחייב את המוסד וצפוי שייהו שינויים במועדים המוצגים.

פרק ב' – לוח זמנים

- א. מועד צו הначלת העבודה יחשב 7 ימים מtarיך שליחת הודעת האימייל מנציג המוסד ו/או מפקח העבודה.
- ב. העבודה תחלק ל 2 שלבים עיקריים :



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפורים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

שלב א' : עבודה בקדימות גבוהה

שלב ב' : עבודה על פי לוי' פרויקט

על הקבלן להתייחס לבנייה בית הדואר כאתר עבודה בכל שלבים.

- ג. הקובלן מתחייב לסיים את ביצוע העבודות בהתאם ללוו' המצורף מיום קבלת צו התחלה העבודה לפי הפירוט הבא :

תאריך התחלתה	תאריך סיום	
צ.ה.ע	3 חודשים קלנדריים מקבלת צ.ה.ע	שלב א'
צ.ה.ע	4 חודשים קלנדריים ממועד צ.ה.ע	שלב ב'

טבלה חלוקת עבודות לפי שלבים

שלב	תכלית	סדר
א	צלע (אגף) מזרחי כל הקומות קומפלט	1
א	קומה כניסה מרכזי קומפלט	2
א	קומה גלריה מרכזי קומפלט	3
א	קומה 1 אגף מרכזי ומערבי קומפלט	4
ב	כל העבודות הנותרות שלא נמצאות בשלב א'	5



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

ד. מובהר ומוסכם על הקבלן שבהתאם לשיקולו הבלעדי של המפקח /או המזמין הקבלן יידרש בהתראה של שבועיים לפחות חלק מהעבודות של שלב ב' בשלב א' ולהפוך עבודות של שלב א' בשלב ב' , בהתאם לאמור מתחיב הקבלן :

1. לא לזרוש כל תוספת תשלום מעבר למחיר שאושר בהצעת הקבלן.
2. הקבלן יידרש לעמוד בלוייז של השלב שהוא נתבקש לבצע , ככלומר אם הקבלן מתבקש לבצע עבודות של שלב ב' בשלב א' הוא יידרש לעמוד בלוייז של שלב א' .
3. על הקבלן לסיים את ביצוע השלבים על פי הלוייז המוגדר לעיל. כל חריגה ממועד סיום זה תגרור קנסות כמפורט בהמשך המצויר למכרז.

מועד צו התחלה העבודה יחשב 7 ימים מטארכיך שליחת הודעה האימיל מנציג המוסד ו/או מפקח העובודה.

- ה. העבודה מחולקת למספר שלבים עיקריים, בהתאם לאמור לעיל
- ו. חשוב להבהיר שבמהלך חלק משלבי העבודה או/ו בכל שלבי הבניין יהיה מאוכלט ע"י עובדים ועל הקבלן לפעול בהתאם להנחיות המזמין.
- ז. כמו כן ידוע לקבלן שהעבודה לא תהיה רציפה וייתכן כי תבוצע על חלקים מסוימים במבנה במועדים שונים בהתאם להחלטת המזמין.

ח. בוטל

ט. כל יום איכון במסירות העבודה לשבעות רצונו המלאה של המוסד יחייב את הקבלן בפיוצי מוסכם של 10,000 ש"ל לכל יום.

י. הקבלן ימציא לאישור המנהל או המפקח תוך 10 ימים מיום התחלה ביצוע העבודות , כמפורט בצו התחלה העבודה הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים , לרבות הסדרים והשיטות, אשר לפייהם יש בדעתו לבצע את העבודות. כן ימציא הקבלן למנהל או למפקח לפי דרישתו מזמן לזמן, פרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוח הזמנים האמורים , לרבות רשימת מתקני העבודה ובני העזר, שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם . המצאת החומר האמור על ידי הקבלן למנהל או למפקח בין שאישר אותו המנהל במפורש ובין שלא אישר אותו, אינה פוררת את הקבלן מאחריות כלשהיא המוטלת עליו.

יא. הצעת לוח הזמנים של הקבלן תיערך בהתאם לטבלת לוח הזמנים . עם זאת יהיה הקבלן רשאי להציג שינויים בקשר לאמור לעיל ואם אלה יאשרו על ידי המנהל , ייערך לוח הזמנים בהתאם לשינויים שאושרו.

יב. לא המציא הקבלן לוח זמנים כאמור לעיל יקבע לוח הזמנים על ידי המפקח ויחייב את הקבלן.



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

יג. למען הסר ספק, אם יהיו תלוקי דעת בין הקובלן למנהל בקשר לדרכי הביצוע או ללוח הזמנים, הקובלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם ללוח הזמנים שאושר ע"י המנהל בהתאם לנקודות הציון ובהתאם להוראות לשינויים שימסרו לו על ידי המפקח, מפעם לפעם.

יד. חשוב להבהיר שבמהלך חלק שלבי העבודה אוו בכל שלבי הבניה יהיה מאוכלס ע"י עובדים ועל הקובלן לפעול בהתאם להנחיות המזמין. כמו כן ידוע לקובלן שייחיו בבניין קבלנים נוספים או קבלנים ממוניים שהוא יצטרך לעבוד במקביל אליהם ובתואם וניהול שלהם בהתאם לאמור בהמשך.

טו. הקובלן מתחייב להתחיל בשיפוץ הבניין עם החתימה על הסכם זה. על כל נספחים. הקובלן מתחייב לבצע ולסייע את שיפוץ המבנה עפ"י ההנחיות ובכל מקרה לא יותר מהלו"ז שנקבע בסעיף ג' לעיל ללא כל אפשרות לקבלת ארכה מכל סיבה שהיא (להלן: "מועד המשירה").

טז. הקובלן מצהיר כי לוח הזמנים נקבע לאחר אומדן זהירות וכי הוא כולל ימי גשם ו/או תנאי אקלים מיוחדים, שבתות חגים (של כל הדתות) ומועדים ושינויים שידרשו ע"י המזמין שאין בהם בכדי לעכב את הנטיב הكريטי.

יז. למען מניעת טפקות, מצהיר ומאשר הקובלן, כי נימוקים הכרוכים במצב של מהומות ו/או אינטיפאדה, מחלת הקורונה, סגר שלם או חלקו, אי-סדרים, שביתות והשבותה בשטחים הנוטפים למרות צה"ל או בשטחי מדינת ישראל, מגבלות על תנועת עובדים ו/או קשיים בגiros עובדים ו/או מחסור בעובדים ו/או אי קבלת רישיונות להעסקת עובדים זרים, נלקחו על ידו בחשבון בלוח הזמנים ולא יצדיקו בקשה להארכת מועד ו/או מתן הארצת מועד כאמור.

יח. מוסכם בזאת על הצדדים, כי המפקח הוא שיקבע אם אמנים נגמרה והושלמה העבודה ואם הושלמה במועד המוסכם או אם חלஇ אחר ומהי מידת האיחור.

יט. עוד מוסכם בזאת, כי במידה ועל פי שיקול דעתו של המפקח, בכל זמן שהוא, יהיה צורך להחש את קצב ביצוע העבודה מזה שנקבע תחילת בלוח הזמנים, יפנה המפקח בדרישה לקובלן והקובLEN מתחייב בזאת להחש את קצב ביצוע העבודה בהתאם לדרישת המפקח ולמלא אחר יתר הוראות המפקח הנוגעות לכך לעניין שעות העבודה,ימי העבודה ושיטות העבודה לרבות הגדלת אמצעי השינוי באתר, תוספת פועלים וכן עבודה במשמרות לילה. לא תחולם לקובלן כל תוספת בגין הוראות אלה.

כ. ביצוע העבודות לא יעשה ביום שבת ובמועד ישראל.

כא. למען הסר ספק מוצהר ומוסכם בזאת, כי אישור לוח הזמנים המפורט כאמור לעיל, אינו פוטר את הקובלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו לבצע את העבודות במלואן ובמועדן בהתאם ללוח הזמנים הכללי.

כב. מובהר ומוסכם בזאת, כי תנאי להכנסת שינוי בלוח הזמנים הינו אישור המפקח והמזמין בכתב. הקובלן אינו מוטמן להכניס שינויים בלוח הזמנים מבלי שיתקבל לכך אישור החברה מראש ובכתב.

כג. לוח הזמנים המפורט יתוקן ויודען מעת לעת לפי דרישת המפקח ובהתאם לתקומות העבודות. מוצהר



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושירותים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

ומוסכם בזאת כי תיקונים ועדכוןים בלוח הזמנים לא יתפזרו בשום מקרה כמפורטים את התקופה הנΚובה לביצוע העבודות ו/או את המועדים הקבועים לביצוע השלבים העיקריים של העבודות ו/או כמפורט את לוח הזמנים הכללי ו/או המפורט ו/או כמפורט את הקובלן מחוותנו לבצע את העבודות על פיין.

כד. השלמת או סיום עבודות הבניה לצורך סעיף זה תהא כאשר ישלים הקובלן את ביצוע הבניה כולה, בהתאם למפרטים ולתוכניות, כשהאתר גמור נקי מכל פסולת ושאריות בניה וראווה לשימוש וכל התוכלה הותקנה בה לשביועות רצון המזמין ופרוטוקול המשירה תוקן לשביועות המזמין והמפקח.

כה. מוסכם בזאת, כי היה ותידרש הפסקה בעבודות, בין שלבי עבודה שונים, בהפרש בין התחלת עבודה מסוימת בחלק מהאתר להנחתה העבודה דומה בחלק אחר של האתר ולפיכך יכול ותדרשנה הפסקות בין עבודות כאמור (להלן: "ההפסקה").

כו. במידה ובסיום ביצוע העבודות שבוצעו על ידי הקובלן (בשונה מקבלנים אחרים שאינם מטעם הקובלן) יסתבר כי/non בוצעו שלא בהתאם לדרישות והתקנים הרלכנטיאים ו/או במידה ולא ניתן אישור הנדרש מאות רשות מוסמכת לפיקדין לעבודות כאמור, יבצע הקובלן, באופן מיידי, את כל הנדרש על מנת לקבל את כל האישורים הדרושים לעבודות שביצוע, וזאת, ללא כל תמורה נוספת מצד המזמין.

כג. בדיקות מכוון התקנים או מעבדה חיצונית ככל שייהי, יבוצעו על חשבו הקובלן בלבד. המזמין רשאי, אך לא חייב להזמין ביצוע של הבדיקות בעצמו ולהייב את הקובלן בעלות ביצוען, בכל מקרה של בדיקה חזרתית חולו הועלויות על הקובלן.

כח. העבודות יבוצעו ברציפות ו/או לפי שלבי ביצוע על פי שיקול דעת המזמין בלבד. המזמין יהיה רשאי לבצע את העבודות שלא ברציפות ולחילק את העבודות לפי מס' שלבים שניים ו/או בDIROG. פרק הזמן לביצוע השלבים יקבע על פי שיקול דעת המזמין.

כט. מוסכם, כי לא יהיה בכל חילוקי דעת בין הצדדים משום עילה להפסקת עבודות ו/או לאי ביצוע עבודות הקובלן מתחייב שלא לנ��וט בצעד של הפסקה ו/או האטה בקצב העבודה.

ל. כמו כן, מוסכם כי המזמין יהיה רשאי להורות לקובלן להפסיק לבצע את עבודותו, בכל שלב, והקובLEN מתחייב לפנות את האתר מכל חפציו ו/או עובדיו ולהחזירנה נקיה ופנוייה למזמין בתוקף פרק הזמן שייקבע ע"י המזמין. במקרה זה תשולם התמורה לקובLEN בהתאם לעבודתו בפועל ובכפוף להוראות הסכם זה וקיים מלאה התחייבות הקובלן, וזאת מבלי שלקובLEN תהא כל דרישת ו/או תביעה ו/או טענה בעניין.



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 רושלים

לא. קיבלן לא תהיה כל דרישת או טענה בגין עבודה בשלבים והוא מוכן לכך שלאחר שלב ראשון הוא יצטרך לאסוטן את כל ציוויל ולמסור אתר נקי וגמר. כמו כן בתחלת שלב ב' הוא יצטרך להתארגן מחדש ולדאוג לכל הדרישות בהתאם לדרישות החזיות ודרישות ביטוח לאומי.

לב. כמו כן מובהר לקבלן שבשלב הראשון הוא יצטרך לעבוד בהתאם לכל הדרישות של דואר ישראל והוא יהיה כפוף לכל הוראה, בקשה ו/או דרישת הממונה מטעם דואר ישראל או/ו המפקח מטעם המזמין. למען הסר ספק מובהר שהקבלן בשלב הראשון יהיה כפוף לו למוקין (ביטוח לאומי) ולמפקח מטעמו והו לדואר ישראל ו/או כל אדם שיקבע מטעם דואר ישראל במקרה הדואר.

לג. ידוע לקבלן שבכל או/ו מרבית שלבי העבודה הבניין בו יעבד יהיה מאוכלס וישמש כמקומות עבודה לעובדי הבניין, אי לכך ברור ומוסכם על הקבלן שהוא מתחייב ללא תוספת נשולם לנוקוט בכל האמצעים שדרש בכך לשמר על בטיחות ונוחות העובדים ללא פגיעה בנוחות העבודה העובדי הבניין.

פרק ג' - הכנה לביצוע ומהלך העבודה

- א. עם קבלת מקבץ תוכניות לביצוע, יגיש הקבלן כתוב **כמפורטות לביצוע לתוכניות שהוגשו**.
- ב. כתוב הנסיבות יתבסס על בנק הנסיבות שהוגש במרכז ועל פי התעריפים בהם זהה. (ראה פורמט לכתב **כמפורטות בנספח טו'**)
- ג. המזמין יעביר (תוך 14 ימים) על כתוב הנסיבות שהוגש ויאשר בהתאם.
- ד. רק עם אישור כתוב הנסיבות יוכל הקבלן להתחיל במבצע.
- ה. שינויים שידרשו עיי המוסד לאחר קבלת החזמנה יגרמו לاجرעה/ltmospat במחיר המאושר,
- ו. על הקבלן יהיה לתאם מראש עם נציג המוסד במקום את סדרי כניסה כניטת העובדים, פלי העבודה והחומרים המובאים מטעמו לאתר, וזאת כדי למנוע פגיעה בעבודה השוטפת של העובדי המוסד/הסניף



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

או לעובדי הדואר. כמו כן עבודות מרעישות ו/או מפריעות לעובדה השוטפת של העובדי המוסד (עפ"י חוות דעתו של נציג המוסד במקום), יבוצעו בשעות אחר השעות העבודה המקובלות במבנה ו/או בימים מסויימים והכול בתואם ואישור של נציג המוסד במקום ולא כל תוספת במחair.

ג. יש לקבל אישור מוקדם ובכתב מנציג המוסד לחומרים, לגוונים וכל תגמיר שיבוצע. חומרים יוחלפו באחרים רק במקרה של אי התאמה ביניהם לנדרש ו/או במקרה שהחומריים אינם במצב. חומר שיוחלף לאחר דעת הקבלן ואינו שווה ערך ו/או תחלפי לוה שבמפרטיו המכraz, לפי קביעתו הבלתיית של המוסד, לא תשולם תמורה עבורו והקבלן ידרש להחליפו בחומר בהתאם לאמור במפרט או בהתאם להנחיית נציג המוסד.

ה. כל העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות והמפרטים המצורפים, על כל אי התאמה ו/או דבר שאינו ברור, יש להודיע למוסד עוד לפני תחילת הביצוע.

פרק ד' – פיקוח וניהול יומני עבודה

א. הפיקוח עשי מפקח מטעם המוסד (להלן: "המפקח"), אשר יוגדר מראש לפני תחילת העבודה. אין המוסד מחויב לקחת מפקח מטעמו והדבר נתון לשיקול דעת המוסד בהתאם לאופי העבודה. במקרה כזה ישמש פרטן הפרויקט שהוא נציג המוסד, כמפקח העבודה.

ב. אין לפרש את הוראות המפקח, כנילת אחירות. הקבלן יישאר אחראי בלבד בגין טיב החומריים וטיב העבודה.

ג. מטרת הפיקוח היא להבטיח שהקבלן יקיים את תנאי המכraz במלואם. השגחת המפקח אינה מקטינה מ אחריות הקבלן.

ד. המפקח רשאי להורות לקבלן על ביצוע כל שינוי שהוא בצורה, באופי, בסגנון או בכמות, והקבלן מתחייב למלא אחר הוראות המפקח במלואן.

ה. במס התקדמות העבודה תראה איטית למפקח וזאת לפי שיקול דעתו, יורה המפקח בכתב על האמצעים שיש לנוקוט כדי לתגבר את קצב העבודה והקבלן מתחייב לנוקוט מיד בכל האמצעים הדרושים. אם לא יעשה כן, רשאי המוסד למש את העבותות ו/או לתקן בעצמו את הליקויים ולהייב את הקבלן בהוצאות תיקון ובתוספת 10% החוצאות משרד.

ו. מיום התחלת העבודות ינהל הקבלן יומן עבודה באופן קפדי ומסודר (להלן - "היוםן"). היוםן יוחזק על ידי הקבלן ויהיה נגיש לחברה, למפקח, ליועצים ולאדריכל. היוםן יכלול בין השאר את הפרטים הבאים: שם ולוגו של הקבלן כפי שמופיע בהසכם זה, מספרם של העובדים לטוגיהם המועסקים על ידי הקבלן בביצוע העבודה, הציוד, הכלים והמכשורים אשר הובאו למקום ביצוע העבודה ואשר הוצאו ממנו וכן את השימוש בהם ביצוע העבודה, ותיאור תנאי מזג האוויר השוררים במקום ביצוע העבודה, תקלות והפרעות ביצוע העבודה, תיאור ביצוע העבודה במהלך היום, הוראות שניתנו לקבלן על ידי המפקח, ו/או יועץ הקונסטרוקציה ו/או האדריכל



המוסך לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בנייה (SHIPUTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

וכל דבר אחר של דעת המפקח ו/או הקובלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי של מהלך ביצוע העבודה, העורו
הקובLEN או המהנדס מטעם הקובלן האחראי על בוצע העבודות והכל ברמה יומית.

ג. כל הוראה שתירשם על ידי רפרנט הפרויקט או המפקח ביום העבודה, תיחסב כאילו ניתנה והתקבלה אצל
הקובLEN עצמו.

ה. רישומים ביום, פרט לאלה שהקובLEN ו/או המפקח הסתייגו מהם, ישמשו כראיה בין הצדדים על העבודות
הכפולות בהםם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישה כל תשולם על פי ההסכם. אי ביצוע רישומים ביום
כנדרש לעיל, תשמש לחובתו של הקובלן.

ט. הקובלן מתחייב למסור בקביעות למפקח כל אינפורמציה שתהיה דרשוּה לו בקשר ליום האמור.

י. הקובלן יחויק במשרוּדו האמור, במשך כל התקופה עד לקבלת העבודות על-ידי המזמין כמותנה בהסתמך זה,
עוותקים מתאימים למקור של מסמכיו ההסכם וכן תיק תוכניות מושלם, יומן עבודה מנוהל כנדרש, דו"ח פיקוח
ותוצאות בדיקת חומרים, וההוראות הנ מסרוּת לו מפעם לפעם ע"י המפקח וע"י החברה ויאפשר את הגישה
החופשית אליהם במשך שעות העבודה המקובלות לחברת המפקח, לנציג הבנק ולמי שהמפקח יקבע

פרק ה' - השגחה, נזקון וביטוח

א. כל הוצאות, אמצעי הזהירות והבטיחות לצוק שהוא, עשוי להיגרם לאנשים או לרכוש כתוצאה מביצוע
העבודה, וכן כל הוצאה אחרת הנדרשת לפי דין או לפי הוראה מצד רשות מוסמכת, יהולו על הקובלן בלבד.

ב. הקובלן אחראי על כל קבלי המשנה המועסקים על ידו וכן לתואום ביניהם.

ג. לענין הבטיחות בעבודה, על הקובלן לבצע את העבודה **כמתוחיב ב "פקודת הבטיחות בעבודה תש"ל-1970"**.

ד. במידת הצורך עפ"י פקודת הבטיחות הניל'יל יגיש הקובלן את כל האישורים הנדרשים בהתאם לאופי העבודה
המבצעת בשטח, כגון אישור עבודה בגובה למי שמבצע את העבודה בפועל.

ה. הקובלן ישא במלוא האחריות עבור כל הנזקים, אשר יגרמו על ידו ו/או על ידי כל הבאים מטעמו במהלך ביצוע
העבודות נשוא המכרז שבנדון.

ו. הקובלן יהיה אחראי לבורי המקבע השונים שהוא מעסיק, כמו לצד שלישי, ולמוסך לא תהיה כל אחריות כלפיהם
בכל תביעה שהיא.

ז. לא מילא הקובלן את הוראות המפקח או אחר התחייבותו עפ"י מכרז זה, יהיה המוסך רשאי לסיים את העבודה
במקומו על חשבו הקובלן בתוספת 10% הוצאות משרד ו/או להביא לביטול החתקשות ו/או למשש את ערבות
הביצוע כולם יחד או כל אחד בלבד. האמור לעיל אינו גורע מכל פיצוי המגיע למוסך עפ"י כל דין.

ח. הופסקה העבודה או הוצאה נגד הקובלן צו פירוק ו/או פשיטת רגל, לא יצא הקובלן כל ציוד שהוא מהאתר עד



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

גמר בצווע העבודה ע"י המוסד.

- ט. הקובלן יספק את כל החומרים הדרושים לביצוע העבודה נשוא מכרז זה וכן את כל כוח האדם הדרוש לשם כך.
- ו. הקובלן יעסוק מטעמו בשטח המוסד רק עובדים בעלי תעודת זהות ישראלית בעלי אישורי עבודה כדין.
- יא. הקובלן מתחייב כי למען ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יעסיק "עובדים זרים". הפרת התcheinבות הקובלן בהתאם לסעיף זה הינה הפרה יסודית, אשר בגין רשאי המוסד עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לבטל הסכם זה ו/או לחլט את הערבות בהתאם לסעיף 18 להסכם וזאת גורע מזכויות המוסד עפ"י כל דין לרבות חוק החזויים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א-1970.
- יב. הקובלן יעסיק עובדים מקצועיים באתר. הוראה המפקח על הרוחקת עובד, יבצע הקובלן לאלאר בין שהוא מנומקתו ע"י המפקח ובין שהוא אינה מנומקתו וזאת ללא כל פיצוי כספי ו/או אחר מהמוסד.
- יג. הקובלן מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של המפקח להעסקת כל קובלן משנה. מובהר בזאת במפורש כי הסכמת המפקח למסירת חלק של העבודות לקובלן משנה או הפקת העובdot לא תפטור את הקובלן ולא תגרע מאחריותו המלאה לביצוע מלאה העבודה לפי כל תנאי מכרז זה. הקובלן לא יהיה רשאי לבוא בתביעות כלפי המוסד כתוצאה מהפסקת עבודת קובלן המשנה.
- יד. הספק יעביר רשותם לעבודיו שאמורים לתת שירות (יחד עם האישורים שנדרשים מהם לספק לקרה חתימתה על ההסכם) ורשימה זו תועבר לאגף הבטחון של המוסד לביקות ומתן אישורי כניסה לכל אחד ואחד מהעובדים שיציג הספק.
- טו. המוסד רשאי לדרוש מהקובלן להציג אישורי רשות הביטחון, לרבות משטרת ישראל, לגבי כל אחד מהousingים על ידו או הבאים מכוחו.
- טז. למען הסר ספק מוחר בזאת כי אין כל יחס של עובד ועובד בין הקובלן ו/או עובדיו ו/או קובלני המשנה שלו או הבאים מכוחו ומהousingים על ידו.
- טז'. הקובלן מתחייב להעסיק מנהל עבודה רשום בעל תעודות בתוקף כל זמן העבודה מהתחלת יום העבודה ועד סופו. כלומר עבודה הקובלן אסורה ללא שהות של מנהל העבודה בשטח.
- טח. הקובלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים מיומנים ומנוסים, לכל סוג מלאכה, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך התקופה שנקבעה בהסכם זה. בעבודה שלביוץ יש צורך ברישום, תעודה, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקובלן להעסיק רק מי רשום או בעל תעודה או בעל רישיון או בעל היתר כאמור, לפי העניין.
- טט. למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי אין כאמור בס"ק זה לעיל גורע מזכותו של המזמין להפעיל ספקי משנה ו/או קובלני משנה בפרויקט במהלך ביצוע עבודות הבניה על ידי הקובלן ובמקביל לו והכל בהתאם להוראות הסכם זה.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

כ. הקובלן מתחייב להבטיח את קיומם כל תנאי הבטיחות והגחות לשמירת חייו עובדיו בריאותם ורווחתם, וזאת בין אם הקובלן מחויב לכך על פי כל דין ובין אם לאו, וכן בנוסף, לנוכח על פי הוראותיהם של המפקח והמומנה מטעמו של הקובלן על נושא הבטיחות, כפי שינתנו על ידם מפעם לפעם. כמו כן מתחייב הקובלן ללא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה עפ"י כל דין, ובאיין דרישת חוקית - להישמע ולפעול כפי שיידרש ע"י מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד – 1954 ולתקנות שהותקנו על פיו וכל שינוי בהם ואו תיקון שיבוא במקומו.

כא. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיה אחראי הקובלן לנקיות האמצעים ופעולות המפורטות להלן כב. מנהל העבודה של הקובלן ינהל רישום שוטף ועכני, בין היתר לגבי: הדרכות שהעביר לעובדים, אירועים חריגים ותאונות (חוורטות, הסיבה להם, הגורמים המעורבים, תחקיר שנערך בעקבותיהם ותוצאותיהם וככל נתנו לרלוונטי נסף) ופעולות מתונות.

כג. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יחקור מנהל העבודה, באופן מיידי, כל אירוע חריג או תאונה, וידוח על תוצאות התקירה ומסקנותיה למפקח.

כד. באתר ימצא ציוד עזרה ראשונה בהתאם לדרישות כל דין. הוראות לפעולות בחירות – יובאו לידיית כל העובדים באתר.

כה. לפני תחילת העבודה באתר, יקבל כל אחד מהעובדים, הדרכה בנושא בטיחות. ההדראה תרשם ותתועד. ההדראה תתאים לסוג העיסוק ולสภาพם של העובדים. מובהר כי כל עובד אשר לא הוזכר כאמור – יורחק מהאתר לפחות.

כו. באתר יעסקו עובדים מiomנים בלבד ובעלי רישיון לביצוע סוג העבודות המבוצעת על ידם, ככל שנדרש הדבר. סוג הציוד אשר בו יעשה שימוש יהיה תקין ושלם. בצד המחויב בבדיקה תקופתית יעשה שימוש אך ורק כאשר קיים עבורו אישור תקף מטעם בודק מוסמך המאשר את הפעלו ותקינותו.

כז. הקובלן יספק ציוד מגן אישי לעובדים באתר.

כח. הקובלן מתחייב לספק שירותים ואמצעים סניטריים לעובדים.

כט. ציוד כיבוי אש יהיה זמין בכל עת ויסופק ע"י הקובלן.

ל. הקובלן אחראי לשולט את האתר בשלטי אזהרה ולמנוע כניסה של אנשים שאינם מורשים לתחום לאזור העבודה הספציפי. הקובלן יגדר בורות ופתחים וימנע פגיעה של עוברים ושבים.

לא. הקובלן מתחייב להמציא למזמין ו/או למפקח, תוך 48 שעות מדרישה, את פנקסי כוח האדם באתר העבודה לשם ביקורת, וכן להמציא לדרישת המפקח, מצבת כוח אדם חדשית, שבועית ויוםית שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם באתר העבודה.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

לב. מצא המזמין ו/או המפקח במשך מהלך ביצוע עבודות הבנייה, שמנהל העבודה ו/או עובד כלשהו של הקובלן, אינם מתאימים לדעתו לתקדים - יודיעו את הדבר לקובלן ועל הקובלן יהיה להחליפו לאalter.

לאג. הקובלן מצהיר כי הוא בלבד הינו המעביר של מנהל העבודה, המהנדס, הפועלים וכל המועסקים על ידו ומטעמו והוא בלבד נושא באחריות ובכל החובות המוטלים על המעביר עפ"י חוק הביטוח הלאומי או עפ"י כל חוק אחר והוא מתחייב לקיים את כל חובתיו החוקיות בהתאם לדיני עבודה ולכל דין.

לא. הקובלן מתחייב זהה לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח שהוא חייב בהם עפ"י חוק הביטוח הלאומי, תשנ"ה – 1995, ובהתאם לכל תיקון מאוחר יותר, עבורו ועבור כל הפועלים המועסקים ו/או שייעסקו על ידו בביצוע העבודה לפי הסכם זה ובמשך כל תקופת העבודה הנדרונה.

לאה. לביצוע הבנייה יעסיק הקובלן עובדים עפ"י הוראות חוק שירות התעסוקה, תש"י"ט – 1959, ולתקנות שהותקנו על פיו וכל שניי להם ו/או תיוקן שיובא במקומות או עפ"י הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישם שכר עבודה ויקיים את תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בחסכמים הקיבוציים החלים ועפ"י כל דין.

לאו. הקובלן מתחייב לשלם עד עובד שהועסק על ידו ביצוע הבניה את כל המיסים, לרבות מס הכנסה, וכן את כל התשלומים לקרןויות ביטוח סוציאלי ולשירות התעסוקה בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד עפ"י החסכמים הקיבוציים החלים ועפ"י כל דין.

לאז. הקובלן ישא בכל אחריות אזרחית ו/או פלילית הנוגעת להעסקת עובדים זרים ו/או שוהים בלתי חוקיים ולזמן אין לא תהיה כל אחריות בעניין. אם וככל שהזמן יחויב בנסיבות בגין מעשים ו/או מחדלים של הקובלן כאמור לעיל, ישא הקובלן בכל קנס כאמור מיד עם קבלת זרישה ראשונה מצד המזמין.

לאה. הקובלן מתחייב לספק, על חשבונו, את כל הציוד, המתknים, החומרים, כל-העבודה, הכללים, האבירים, המכונות, המכשירים, הציוד, המוצרים וכל דבר אחר, לא יוצא מן הכלל, באיכות ובכמות המספקים וכל הדברים האחרים, לא יוצא מן הכלל, באיכות גבוהה ובכמות הנדרשת, לביצועה הייעיל של הבנייה בקצב הדורש לפי המובן והכוונה האמיתית של התוכניות, השרטוטים, תיאורי העבודה והמפורטים, ולהביא את כל הדרישות למקום בו מתבצעות עבודות הבנייה, לרבות משאבות, מנופים, פיגומים, כלים וציד עזר מכל סוג שהוא, חומרי בניין מסוימים שונים וכל האמצעים הדרושים לביצוע העבודות ויתר התנאייבויות של הקובלן עפ"י הסכם זה (כולם ביחד – "הצד".).

לאט. במשך כל זמן ביצוע העבודות ורבות במהלך ביצוע תיקונים בתקופות הבדיקה, ישא הקובלן לבדוק באחריותו לשמירה קפדיות על ملي הוראות כל דין החלות על ביצוע העבודות, ויהיה אחראי לכך שייקומו באתר כל ההוראות הקשורות ביצוע העבודות ושמירתם של תקנים וסדרי בטיחות נאותים, ובכל זאת בוגע להעסקת עובדים זרים ושימוש בצד הנדי כי.

לאם. בכפוף לדין הקובלן משחרר בזאת את המזמין ו/או כל מי מטעמו לרבות את המפקח מאחריות כל נזק, לרבות נזקי גוף, דרישת ו/או טובענה שתוגש נגדם, בגין הפרת כל הוראה מהדין ו/או כל בטיחות .



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבירות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

מ. מבלי לגרוע מכל הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין, הקובלן יפצה ו/או ישפה את המזמין ו/או כל מי מטעמו לרבות המפקת, בגין כל סכום שיחוביו לשומו בשל או בקשר לכל הפרה על ידי הקובלן או מי מטעמו של הוראות הדין וכלי הבטיחות. המזמין יהיה זכאי לגבות סכומים כאמור מכל ערבות ו/או בטוחה שתהיה מופקدة בידו באותה עת או בדרך של קיזוז מהתמורה או בכל דרך אחרת, כפי שימצא לנכון. חובת השיפוי היא בכפוף לכך שהמזמין יודיע לקובלן על כל תביעה, דרישת וכיו"ב וייתן לו אפשרות להתגונן בפניה.

פרק ז' - ציוד, חומרים ופסולת

א. הקובלן מתחייב כי כל החומרים והחומרים בהם ישמש בעבודתו, יתאימו לדרישות התקנים הישראלים העדכניים ובחדר תקין ישראלי לדרישות התקנים המצוינים במפרט העבודה או לתקן אرض הייצור של החומר או המוצר, בו הוא משתמש.

ב. על החומרים להיות מסווג כנדרש במפרט הטכני .

ג. החומרים יתאימו לתקן הנדרש ובammer הקובלן יציג את החומרים בפני המפקח לשם אישורם מראש. חומרים וחקלים שיפסלו ע"י המפקח לא יושארו באתר, ויפנו על חשבונו של הקובלן.

ד. לא ישאיר הקובלן חומר כל שהוא בראשות הרבים במשך כל זמן הביצוע, בין אם זו פסולת או חומר חדש, והוא אחראי לפנותו מהאתר. כל חומר וכלי עבודה של הקובלן ו/או מי מטעמו יונחו במקום ובצורה, שתמנע כל נזק לכל אדם ולרכוש.

ה. כל פסולת שהיא, בין כתוצאה מהיריסות ובין כתוצאה מעיבוד חומרים באתר, תועבר לשטח בבעלותו של הקובלן על חשבונו ועל אחוריותו הבלעדית.

פרק ח' - שינויים, תוספות, הפקחות ומידיות

א. המוסד רשאי להורות בכל עת על כל שינוי, לרבות: צורתן, סוג, גודלו, כמותו, גובהו ומדידתן של העבודות וכל חלק מהן הכל כפי שימצא לנכון, והקובן מתחייב למלא אחר הוראותיו. שינוי משמעותו הפוקודת שינויים ותימסר לידי הקובלן בכתב מראש.

ב. **הוראת המנהל ו/או הגוףדים המוסמכים לחותם על הסכם זה מטעם המוסד על שינוי העבודות תיקרא פקודת שינויים ותימסר לידי הקובלן בכתב מראש.**

ג. פקודת שינויים, שערך השינויים לרבות שינויים הכרוך בה, לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל – הוא מעבר להצעת הקובלן עד 5% מהסכום הנקוב בהצעת הקובלן כפי שהוגש בנספח כתובכמותו יועברו ע"י הקובלן בכתב לאישור ע"מ לקבל התמייחסות ו/או אישור חותם ע"י מנהל אגף בנוי ונכסים במוסד וגם ע"י החשבות ו/או סגן החשבות.

ד. פקודת שינויים, שערך השינויים לרבות שינויים הכרוך בה, לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל העולה על 5% מהסכום הנקוב בהצעת הקובלן כפי שהוגש בנספח כתובכמותו, פקודת השינויים לפי סעיף



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מלה יפו 217 ירושלים

קטן זה תועבר ע"י הקבלן בכתב לשם התייחסות ו/או אישור חתום אך ורק על ידי הגורמים המוסמכים לחתום על הסכם זה מטעם המוסד.

פקודת שינויים לפי סעיף זה תחייב את המוסד כל עוד ערך השינויים לרבות שינויים קודמים לפי פקודות כנ"ל, נעשה כאמור בהתאם למפורט לעיל.

ה. המוסד רשאי להורות בכל עת על כל שינוי והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו ובבד שערך השינויים לא יגדל או יקטן למעלה מ-30% מסכום הצעת הקבלן כפי שמפורט בנספח כתוב הכספיות לא.

ו. כמיות לביצוע יגורו מהתוכניות לביצוע שיועברו לקבלן טרומ ביצוע העבודה, הכספיות בכתב הכספיות אינן כמיות סופיות. מדידות סופיות יבוצעו ויקבעו בשיטה, בין נציג המוסד והקבלן והחלטת נציג המוסד תהיה קובעת.

ז. לפני תחילת ביצוע העבודה יש לחתן מדידת כמיות באתר. הקבלן יודיע על כל אי התאמה לנציג המוסד.

ח. מדידות בינויים טענות אישור המפקח ותשמשה רק לשם תשלום ע"ח. תשלוםם על חשבון, אינם מהווים אישור על טוב העבודה וטיב הביצוע או כל אישור שהוא.

ט. הקבלן יישח חשבונית לתשלום אך ורק עפ"י מדידת כמיות שתקבע בשיטה בין המוסד ולא רק בהסתמך על כתוב הכספיות.

פרק ט' - תשלוםמים

א. עם גמר הביצוע של כל מקבץ תוכניות עבר הקבלן חשבונו סופי ע"פ מדידת כמיות של כל העבודה הכוללת לשביות רצונו המלאה של המוסד ולאחר מדידה סופית בשיטה. (מקבץ התוכניות הסופי שיימסר עם צו התחלה העבודה יחווה מקבץ אחד שיואר עם גמר העבודות) עם אישור החשבון עבר הקבלן טופס העדר תביעות חתום בהתאם למוצרף בנספח טז', חשבונית מס רשומה כחוק לצורך התשלום אל תחום בינוי ונכסים במשרד הראשי שדי' וייצמן 13 ירושלים.

ב. החשבון. ישולם נגד הגשת חשבונית מס רשומה כחוק בציורף לכל חשבון שיואר לתשלום.

ג. תשלום יבוצע תוך 30 ימים kểת החשבונית כדין ואישורה ע"י המוסד.

ד. המוסד ינכה מהתשלומים מס במקור, בשיעור הקבוע בחוק אלא אם הקבלן ימציא למוסד מראש פטור או אישור על ניכוי המס בשיעור מוקטן משלטונות המס.

ה. הוצאות הנשיאה הקשורות לביצוע העבודה תכלנה בהצעה. במסגרת העבודה יידרש הקבלן להגיע לאתר לשם הכרת האתר או לצורך פגישה עם נציג המוסד בעת ביצוע העבודה, מסירת העבודה, כל זאת ללא תשלום נוספת.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

- . במסגרת העבודה יידרש הספק להגיע לאתר לשם הכרת האתר, פגישה עם נציג המוסד בעת ביצוע העבודה, מסירת העבודה וכל הנדרש – כל זאת ללא תשלום נוסף.

פרק יי'- סיום השלמה, בדק תיקונים ואחריות

א. עם גמר הביצוע יתאמס הקובלן את מועד מסירת העבודה עם נציג המוסד והמפקח ובמועד זה יירשם פרוטוקול, בו יפורטו כל העבודות והתיקונים הנדרשים, אם יהיו כאלה. לאחר שαιיר נציג המוסד כי כל החוראות בפרוטוקול תוכנו והעבודה הושלמה לשביעות רצונו המלאה, יראו במועד האישור מועד גמר ביצוע העבודה.

ב. לשם אבטחת טיב העבודה וחווררים ימציא הקובלן למוסד, כנגד תשלום מלאהתמורה, כתוב ערבות בנקאית בערך 5% מהחשבון הסופי הכללי כולל מע"מ לפחות 12 חודשים מיום סיום העבודה (" להלן ערבות הבדיקה") בנוסח שצורף כנספח ב' למסמכי המכרז. הקובלן מתחייב לתקן על חשבונו את כל הליקויים שייתגלו בתחום תקופת הבדיקה וזאת תוך 7 ימים מיום הקרהיה, (ובמקרים דחופים שאינם סובלים דיחוי - מיד עם דרישתו הראשונה של נציג המוסד). במידה והקובLEN לא מלא אחר דרישת המוסד כאמור, רשאי המוסד למשתערבות הבדיקה ואו לתקן בעצמו את הליקויים ולהזכיר את הקובלן בהוצאות ה תיקון ובתוספת 10% הוצאות משרד. הופיע בתחילת החסכים

ג. בגמר העבודה ישAIR הקובלן את המקום נקי ומסודר לשביעות רצונו המלאה של נציג המוסד.

פרק יא'- שיתוף פעולה עם קבלנים ממוניים וספקים מטעם המוסד

עפ"י המפורט במסמכי ההזמנה לאיינור ו/או בהסכם זה, יכולшибו צעו במשלוח עבודות ע"י קבלנים ממוניים וספקים הפועלים מטעם המוסד ולכל אדם או גוף שיואשר לצורך זה על ידי המפקח ("הקבלנים ממוניים"), ובין היתר בתחומים הבאים :

- א. התקנות ריהוט שאינו כולל בתוכלת העבודה ;
- ב. התקנות מיוחדת ותשתיות שאינו כולל בתוכלת העבודה כמו ציוד קשר, מחשבים, אבטחה וכו' ;
- ג. כל עבודה או קובלן ע"פ שיקול דעת המזמין או המפקח שיש להכניס במהלך תקופת עבודה הקובלן .
- ד. ביצוע העבודות הנ"ל יעשה במשולב עם העובדות שבאחריות הקובלן, ובהסתמך עליהם.
- ה. הקובלן ייתן אפשרויות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח, לכל הקבלנים ממוניים כאמור וכן לעובדים, הן במבנה ו/או במרקען וחן בסמוך אליהם, וכן ישתף ויתאמס פעולה אתכם ויאפשר להם את השימוש בשירותים ובمتפקידים שהותקנו על ידיו ולא ידרשו בעבר זאת כל תוספת כספית או שינוי בלוחות הזמןם על פי הסכם זה.
- ו. הקובלן יפעל לפי הוראות המפקח על מנת לאפשר עובודתם של הקבלנים, לרבות על ידי שינוי סדרי העבודהו, שינוי



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

עדיפות ביצוע חלקים מן העבודה וכדומה, ויתאם את ביצוע העבודות השונות, כאמור לעיל, בדרך המפורטת בהמשך זה ולפי הוראות המפקח.

ז. חילוקי דעתם כלשהם בין הקובלן לבין הקבלנים הממוניים, בעניין שיטוף הפעולה ביניהם, יובאו להכרעת המפקח והכרעתו תהיה סופית.

ח. קיבלן לא תהינה כל תביעות מכל מין וסוג שהוא נגד המוסד בקשר לאמור בסעיף זה, לרבות תשלום עבור עמלת הוצאות תיאום עבורותם של הקבלנים הממוניים, ולא יהיה עבורותם של הקבלנים הממוניים, או בכלל עניין הקשור בה, משום צידוק כלשהו או סיבה לעיקוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהו על ידו או אי מילוי הוראות המפקח, המנהל, המוסד, או ביצוע הוראות הסכם זה.

ט. הקובלן ייתן שירותים קובלן ראשית כמודרך בנספתי הסכם זה ובנוסף את השירותים המפורטים להלן למוסד ו/או לקבלנים הממוניים, לפי העניין :

ג. מתן אפשרות כניסה גישה ופריקה במרקען.

יא. מתן אפשרות לעיון בתוכניות המשכר ומנתן הסברים עליהם, על שלבי הביצוע ועל תוצאות הביצוע.

יב. הכנת נקודות מקום וגובה בכל חלק המ麥ר לפי בקשה המפקח.

יג. מתן מידע על הידע לו על המערכות הקיימות במ麥ר ובבנין חדש.

יד. מתן שירותים הרים ושינוי בהתאם עם המפקח והקבלנים האחרים, בשעות הרגילות ובאמצעים הקיימים באתר.

טו. מתן שימוש בשירותים.. מנהל העבודה של הקובלן ישתמש גם כמנהל עבודה של הקבלנים הממוניים .

טז. שימוש בטלפון, חשמל ובמים באופן חופשי לפי הצורך. מתן שירות שמירה (שמירת אתר) לקובלן הממונה.

יז. טיפול בארכון העבודה, תיאום, השתלבות המבצעים בעבודות הקובלן, ישיבות תנאי, תיאום וייצוג בעיות הקשורות בפני המפקח ובפני המתכננים.

יח. ניהול ותאום כל העבודות, הן חוזניות והן קבועות, ומועדיה ההתקשרות והניתוק של כל העבודות, בין הקבלנים הממוניים לבין המוכרת, כולל תיאום אזרחי עבודה לצורכי עבודה של כל אחד ואחד, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנכון של ביצוע המ麥ר.

יט. פיקוח ותיאום לוח הזמנים, ודוחות למוסד ולמפקח על כל פיגור או תקללה.

כ. חכוונת מועדי החיבור, ההרכבה, הפעלה וההרצה של המערכות וויסותם, לפי סוג המערכת.

כא. במהלך ביצוע העבודות הנ"ל במבנה, כאשר הקבלנים הממוניים אינם עובדים באתר, כן מעת שהושלם ביצוען לשביועות רצון המוסד ובמשך כל תקופה התפעול, יהיה הקובלן אחראי לשמרות שלמותן ותקינותן של העבודות



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

שbove צעו ע"י הקבלנים הממוניים, ויתקן על חשבונו כל נזק שנגרם לעבודות הנ"ל, בהתאם להוראות הקבלנים הממוניים של העבודות הנ"ל.

פרק יא' – פרטי הקובלן

שם הקובלן _____ כתובת _____

מיליל _____ פקס _____

טל' נייד _____ טל' _____

חתימה וחותמת _____ שם מורשה החותימוה _____

תאריך _____



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפן 217 ירושלים

נספח ה' (1) : הצהרת הקובלן על מחזור כספי

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

אנו הח'ם _____ מורשי חתימה של הקובלן _____ (להלן – "הקובלן") מצהירים בזאת,
לכורך השתתפות במכרז ב' (1009) 2020, כי המחזור הכספי (הכנסות) הקובלן **בתחום בניה וSHIPOTIM לכל אחת מהשנים**
2017, 2018, 2019, הינו כדלקמן:

שנה	<u>הכנסות בש"ח ללא מע"מ</u>
2017	_____
2018	_____
2019	_____

בכבוד רב,

חתימה וחותמת

שם מלא של מושחה/י חתימה



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עיריות בניה ויפויים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח ה' (2) : אישור רואה חשבון על מחוזר כספי

[ינדפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח]

תאריך: _____

לכבוד

(שם הקבלן) _____

הנדון : מחוזר כספי (הכנסות) הקובלן

אנו משרד רו"ח _____, רואי החשבון המבקר של _____ המגישה הצעה למכרז ב' (001) 2019, (להלן "הקובלן") מאשר/ת כי ביקרנו את ההצהרה של הקובלן בדבר היקף מחוזר כספי (בהתאם לדרישות המכרז) הכלולה בהצעה של הקובלן למכרז האמור ואשר מתייחסת לכל אחת מהשנים 2017, 2018, 2019, מצורפת בזאת ומטומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.

הצהרה זו אינה באחריות הנהלה של הקובלן. אחריותנו היא לחוות דעתה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקבעו את אותן נחי ביקורת אשר ראננו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידת סבירה של בטחון שאין בהצהרה הניל' הצעגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבצחורה.

הביקורת כוללת גם בדיקה של כללי החשבונאות שיוושמו ושל האומדן המשמעותיים שנעשה על ידי הנהלה של הקובלן וכן הערכת נאותה ההציג בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לעתינו, ההצהרה בדבר מחוזר כספי משקפת באופן נאות מכל הבעיות המהוויות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבسطה.

בכבוד רב,

חתימה וחותמת רואי החשבון



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפורים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח ו'

טבלת ניסיון וממליצם

הබלן נדרש למלא את הטבלה שלහלן עם רשימה של 3 אתרים לפחות של עבודות שבוצעו ע"י החברה

מספר	שם המשרד/המוסד	תקופת הביצועה(שנתיים)	הكيف כספי בש"ח	שיטת העבודה במ"ר	שם נציג משרד/מוסד	טלפון נציג

הබלן נדרש למלא את הטבלה שלහלן עם רשימה של פרויקטים שנוהלו ע"י מנהל הפרויקט

מספר	שם המשרד/המוסד	תקופת הביצועה(שנתיים)	הكيف כספי בש"ח	שיטת העבודה במ"ר	שם נציג משרד/מוסד	טלפון נציג



המודרך לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

הקבעו נדרש למלא את הטבלה שלhallן עם רשימה של פרויקטים שbowצעו ע"י מנהל עבודה

מספר	שם המשרד/המוסד	תקופת הבכזועה(שנים)	הكيف כספי בש"ח	שם נציג משרד/מוסד	שם נציג טלפונ נציג

- על הקבלן לפרט עיג דף זה רשימת 3 אתרים לפחות, בהם ביצעו עבודות דומות בהיקף של 10,000,000 ש"ח לפחות לכל אחד, בשלוש השנים 2017, 2018, 2019.
 - על הקבלן לוודא שהטלפונים של נציגי המשרד/המוסד המפורטים על ידו הינם טלפונים פעילים ואשר שייכים אכן לשמות האנשים שמצין הקבלן.

חתימה וחותמת הקובלן



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח ז'

לכבוד,

המוסד לביטוח לאומי

ירושלים

פרטי קובלן – דף קשר

שם המוסד / קובלן הקובלן / ה : _____

מס' עסק מורשתה : _____

רחוב : _____

מס' בית : _____

כניסה : _____

דירה : _____

יישוב : _____

מיקוץ : _____

מס' טלפון : _____

מס' טלפון נייד : _____

מס' פקס : _____

חותימה וחותמת, מורשתה החותימה

תאריך

{ 0 }



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בנייה וstępוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח ח': תצהיר הייעדר הרשאות בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

אני הח"מ _____ נושא ת.ז. שמספרה _____ מושה חתימה מטעם

שם הספרו _____ (להלן הקובלן) מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

הנני מצהיר כי הקובלן פועל בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאי הוגנים), התשנ"א – 1991 (להלן – "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז – 1987 (להלן – "חוק שכר מינימום").

ambil לגורע מהאמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים בקובלן כדלקמן:
הקובלן ובעל הזיקה אליו לא הורשו בפסק דין חלווט בעבירה לפי חוק עובדים זרים ו/או חוק שכר מינימום, בשנת
שקדמה למועד האחרון להגשת החצעות למכרז האמור בסעיף 1 לעיל (להלן – "מועד ההגשה").

אם הקובלן או בעל זיקה אליו הורשו בפסק דין חלווט בשתי עבירות או יותר לפי חוק עובדים זרים / חוק שכר מינימום
– ההרשעה الأخيرة לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד ההגשה.

הנני מצהיר כי הקובלן פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, ומשלם שכר עבודה לעובדי בקביעות כמתחייב מחוקי העבודה,
צווי הרחבה, החקמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.
ambil לגורע מהאמור לעיל, הנני מצהיר כי מתקיים בקובלן אחד מלאה:
הקובלן או בעל זיקה אליו לא הורשו בעבירה אחת לפי חוק שכר מינימום, אך במועד ההגשה חלפה שנה לפחות ממועד
ההרשעה.

הקובלן או בעל זיקה אליו הורשו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד ההגשה חלפו שלוש שנים
לפחות ממועד ההרשעה الأخيرة.

לענין וצהיר זה:
"בעל זיקה" כל אחד מלאה:
תאגיד ששליטה הקובלן, נושא משרה אצל הקובלן, בעל שליטה בקובלן, תאגיד אחר שבעל השליטה בקובלן הינו בעל
שליטה גם בו.

תאגיד שורכב בעלי מנויות או שותפים, לפי העניין, דומה במוחתו להרכבת כאמור של הקובלן, ותחומי פעילותו של
התאגיד דומים במוחותם לתחומי פעילותו של הקובלן.

מי אחראי מטעם הקובלן על תשלום שכר עבודה.

אם הקובלן הינו תאגיד הנשלט שליטה מוחותית – תאגיד אחר שנשלט שליטה מוחותית בידי מי ישולט בקובלן.
"שליטה" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

"שליטה מוחותית" – החזקה של שלושה רביעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד.
"הורשע" – הורשע בפסק דין חלווט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנabraה לאחר יום כ"ה בחשוון התשס"ג
(31.10.2002).

הנני מצהיר כישמי הוא _____, כי החתימה המופיעה בשולי גילון זה היא חתימתי, וכי תוכן תצהורי
אמת.

תאריך _____ שם המicator _____ חתימה וחותמות _____

0-
/



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח ט' : תצהיר - קיום חובות בעניין שמירה על זכויות עובדים

אני הchief _____ ת.ז. _____ לאחר שהזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נוטן תצהיר זה בשם _____ שהוא הגוף המבקש להתקשרות עם המזמין במסגרת מכרז זה (להלן: "הקבלן"). אני מכחן כ _____ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הקבלן.

הריני להצהיר בזאת כי ככל שהצעתו של הקבלן תוכרו כהצעה הזכיה במכרז, מתחייב הקבלן לעמוד בדרישות התשלומים הסוציאליים ושכר המינימום לעובדים וכן לקיים אחר כל החיקוקים המפורטים בתווסף להלן (להלן: "דיני העבודה") ובהתאם לחוקי עבודה עתידיים כפי שיהיו בתקוף בכל עת, וכן את האמור בהוראות החקamlim הקיבוציים הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות ו/או כל הסוכם קיבוצי שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלה יוערכו או יתוקנו בעתיד, לרבות צווי החרחה שהוצעו על פי הסכמים אלה על הקבלן כמשמעות השירותים וזאת, במהלך כל תקופת התקשרותו ו/או כל תקופת התקשרות מוארבת.

פקודת תאונות ומחלות משלוח יד (הוועדה), 1945

פקודת הבטיחות בעבודה, 1946

חוק החיללים המשוחררים (הזרה לעבודה), תש"ט- 1949

חוק שעות עבודה ומנוחה, תש"א-1951

חוק חופשה שנתית, תש"א-1951

חוק החניות, תש"ג-1953

חוק עבודה הנעור, תש"ג-1953

חוק עבודה נשים, תש"ד-1954

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תש"ד-1954

חוק הסכמים קיבוציים תש"ז-1957

חוק הגנת השכר, תש"ח-1958



המוסך לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

חוק שירות התעסוקה, תש"ט-1959

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963

חוק שירות העבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967

חוק דמי מחלת, תשל"ו-1976

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988

חוק עובדים זרים (העסקה שלא כדין), תשנ"א-1991

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תשנ"ד – 1994

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996

סעיף 5א לחוק הגנה על עובדים (חSHIPת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהיג התקין), תשנ"ז-1997.

פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998


סעיף 8 לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

סעיף 29 לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002

חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו-2006





המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – **עבודות בניה וSHIPACIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים**

ידוע לי כי המוסד לביטוח לאומי יהיה רשאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטיהם אחרים בדבר תנאי העבודה לפיهم מousakim עובדי, וזאת כדי לוודא את ביצועו של תצהיר זה.

ברור לי כי כל העובדים שייעסקו על-ידי לצורך מכרז זה הינם מועסקים במסגרת הארגונית שלי, ולא יתקיים בינם לبين המוסד לביטוח לאומי כל קשר של עובד-מעביד.

זהשמי, להלן חתימתית ותוכן תצהירி דלעיל אמת.

חותמתי

אישור

אני הח"מ, _____, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____ הופיע/ה לפני במשרדי ברחוב _____ בישוב/עיר _____ מר/גב' _____ שזיהה/תה עצמה/ה על ידי _____/המוכרת לי באופן אישי, ואחרי שהזהرتויה כי עלייה להצהיר אמת וכי תהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, חתמתי לפני התצהיר דלעיל.

חותמת ומספר רישון עורך דין _____ תאריך _____

חתימת עו"ד _____

טלפון

כתובת



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב (1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח י : תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישת

אישור רואת חשבון ותצהיר

קבלן העונה על הדרישות לתקן חובת המכרזים (תיקון מס' 15), התשס"ג-2002 (בນפק זה - "החוק"), לעניין עידוד נשים בעסקים נדרש להציגו אישור רו"ח ותצהיר מאושר עלי-ידי עורך דין לפיו העסק הוא בשליטת אישת.

אישור של רואת חשבון כי בעסק מסוים אישת מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מהלאה:

לחלוּ ההגדרות
שנקבעו בסעיף 2ב
לחוק : "אישור" -

(1) אם מכחן בעסק נושא משרה שאינו אישת – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה;

(2) אם שלישי מהדיקטורים אינם נשים – אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה;

"амצעי שליטה"

כהגדתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 ;

"מחזיקה בשליטה"
– נושא משרה אשר מחזיקה, בלבד או יחד עם נשים אחרות, במישרין או בעקיפין, במלואה מ-50% מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק;

"נושא משרה" -

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל מלא תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה;

"עסק" -

מוסד הרשותה בישראל שמניותה אין רשותה למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף, או שותפות הרשותה בישראל;

"עסק בשליטה"
– אישת

עסק אשר אישת מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, בלבד או יחד עם נשים אחרות, יכולת לכוון את פעילותו, ובלבך שהתקיימו הוראות פסקאות (1) ו-(2) של ההגדירה אישור;

"קרוב" - בן זוג, אחות, הורה, צאצא, ובן זוג של אחות, הורה או צאצא;

"תצהיר" - תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישת.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה וSHIPACIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

תצהיר

אני החר"מ נושא ת"ז לאחר שהזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן מתחייבת ומזכהיה בזאת כדלקמן:

הקבלן _____ נמצא בשליטה בהתאם לחוק חובת המכירות (תיקון מס' 15), התשס"ג-2002, לעניין עידוד
ניסיונות בעסקים.

זהושמי, זו חתימתו ותוכן תצהيري אמת.

חתימה

אישור ע"ד

אני עוז"ד _____ מ.ר. _____ מאשר בזוה, כי ביום _____ התיעצב בפני מר/גב' _____
המודרך/ת לי אישית / שיזיהתייה לפוי ת.ז. מס' _____, ולאחר
שהזהרתייה כי עלייה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה
כן, אישר/ה את נכונות הצהרתנו/ה דלעיל, וחותם/ה עליה בפני.

חתימה וחותמתה

תאריך



המוסד לbijוטו לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

אישור רואי חשבון

לביקשתכם וכראוי החשבון של _____ (להלן : "הקבלן") הנני מאשר כדלקמן :

אני מאשר בזאת כי :

הקבלן הינו עסק בשליטה אישת כהגדתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, ובהתאם לחוק חובת המכרים (תיקון מס' 15), התשס"ג-2002, לעניין עידוד נשים בעסקים.

המחזיקה בשליטה בקבלן היא גב' _____ נושאת ת.ז. _____.

וכי לא מתקיים אף אחד מהלאה :

1. אם מכחן בעסק נושא משרה שאינו אישת – הוא אינו קרוב של המחזיקה בשליטה.

2. אם שליש מהתפקידים אינם נשים – אין להם קרוביים של המחזיקה בשליטה.

ביבוח רב

רואי חשבון

מספר רישוי



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – בעבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח יא' - 1

הצהרת בדבר העדפת תוכנת הארץ – שיעור המרכיב הישראלי

תאריך : ____/____/____

לכבוד

המוסד לביטוח לאומי

אנו הח"מ _____ מורשת/י חתימה של הקובלן _____ (להלן – "הקובלן") מצהירים בזאת,
לצורך השתתפות במכרז נ' (1009) 2020 – בעבודות בניה וSHIPOTIM – ירושלים, כי שיעור מחיר המרכיב הישראלי
מחווה לפחות 35% בהגשות הצעת המחיר.

בכבוד רב

חתימה וחותמת

שם מלא של מורשת/י חתימה





המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה יישיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח יא' - 2

אישור רוי"ח בדבר העדפת תוכרת הארץ – שיעור המרכיב הישראלי

[יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח]

תאריך: _____

לכבוד

(שם הקבלן) _____

הנדון : שיעור מחיר המרכיב הישראלי עבור מכרז פומבי מספר _____ המוגש על ידי חברת _____ בע"מ

בקשת _____ בע"מ (להלן: "הקבלן") וכרכואי החשבון שלו, ביקרנו את ההצעה הקבלן מיום _____ עבור מכרז _____ כמפורטணון, בקשר לשיעור המרכיב הישראלי (כהגדרת מונח זה בתקנות חוק חובת המכירות (העדפת תוכרת הארץ וחותבת שיתוף פעולה עסקית התשנין – 1995) ממחיר ההצעה במכרז, המצוירת בזאת והמסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. ההצעה זו אינה באחריות הדירקטוריון וה הנהלה של הקבלן. אחריותנו היא לחוות דעה כי בהצהרה הנ"ל בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, על פי תקנים אלה נדרש מأتנו לתקן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג במידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותנית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בהצהרה הנ"ל, (בעיקר ביקורת בנסיבות המוסד לגבי מוצרי המיוצרים/מיובאים על ידה וכן ה策ירות מספקים המשנה ו"דוחות מיוחדים" של רואי חשבון של ספקי משנה לביקורת ה策ירות אלה). אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו, ההצהרה הנ"ל משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המידע הכלול בה.

בכבוד רב,

חתימה וחותמת רואי החשבון

{
O
C}



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח יב'

אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה

אני _____ מס' רישוי _____ מאשר את הפרטים הבאים לגבי

(שם מלא של עוזי)

העסק מורה / המוסד הקובלן למכרז הנדון :

1. שם הקובלן (כפי שהוא רשום אצל ראש החברות / עסק מורה) :

2. סוג התארגנות :

3. תאריך התארגנות / רישום :

4. מספר מזהה :

5. שמות מורשי החתימה, תפקידים ומספריו הקיימים שלהם :

שם מורה החתימה	מספר זהות	תפקידו	דוגמאות חתימה



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבירות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

,בברכה,

חותימה וחותמת

רישיון עוייד

שם מלא מספן

טלפון

כתובת

תאריך



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח ג'

טבלת ריכוז תאריכים

התאריכים	הפעולות
יום ז' 24/02/21	פרסום המודעה בעיתונות ובאינטרנט
יום א' 07/03/21 ساعה 11:00	כנס ספקים (חווב)
יום ח' 11/03/21	מועד אחרון להגשת שאלות הבחורה באמצעות פקס מס': 02-6510941, או לדואל: elinora@nioi.gov.il
יום ח' 25/03/21	מועד אחרון למענה המוסד על שאלות הבחורה באמצעות אתר האינטרנט דף הבית מדור מכרזים
יום ז' 07/04/21 ساعה 12:00	מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז,
קובעיט התאריכים בטבלה זו.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה ושיפוץ מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח יד'

הצהרות המציג

אנו, הח"מ, _____ (מחairים בזאת) כ.פ./ח.צ./ע.מ. כי לאחר שבנתנו בזהירות והבנו את כל התנאים למכרז זה, החוצה, המפורטים הטכניים, כתבי הcamiotot והתנאים המפורטים בחוברת מכרז מס' ב (1009) 2020 לביצוע עבודות שיפוץ וגמר במבנה הדואר ולאחר שהובאו לידיינו כל הנתונים והפרטים הנוגעים לביצוע הפרויקט והעבודות והאפשרויות לביצועם ולאחרSSIENO במסוקים שנוועד לביצוע העבודות בפרויקט ובדקנו אותו, הננו מציעים בזאת לבצע את הפרויקט בכלל ואת העבודות, בפרט, הכל על פי התוכניות, המפורטים כתבי הcamiotot וכל מסמכי המכרז זה, במחקרים הנקובים בכתב הcamiotot כפי שהוגש על ידנו ונחתם על ידנו, כנדרש בהוראות המכרז וכן הננו מסכימים, מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן :

1. הבנוו ואנו מסכימים לדרישות המכרז ואנו מותרים מראש על כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות שתתבססה על אי ידיעה ו/או אי הבנה של תנאי מכרז זה ומסמכי או כל חלק מהם.
2. בעצם הגשת ההצעה למכרז על ידנו אנו מסכימים ומקובלים עליו כל תנאי המכרז והתקשרות במפורט במסמכי המכרז וכן כל החברחות, השינויים ו/או התוספות במסמך חליק שאלות החברות, והננו מותרים בזאת על כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה שהיא בקשר למסמכי המכרז, תנאי ההתקשרות וכל מידע נוסף שיימסר לנו בקשר למכרז זה.
3. קראנו את כל האמור במסמכי המכרז, הבנו את האמור במסמכים אלה, ואנו מסכימים לכל התנאים המפורטים בהם ובכלל זה את כל התחייבויות העולות מהם.
4. תמחרנו את כל הסיכונים ו/או הסיכוןים הנובעים מהשתתפותנו במכרז זה מוצחר ומוסכם בזאת, כי הצעת המחיר המוגשת על ידנו מהוות תמורה נאותה והוגנת לביצוע כל התחייבויותינו על פי הצעתנו, אם וככל שתתקבל ולא תהיינה לנו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא נגד המוסד ו/או מי מטעמו כל נזק ו/או אובדן ו/או הוצאה ו/או תשולם מכל מין וסוג שנגרמו לנו ו/או למי מטעמו ו/או שנדרש לשאת בהם במישרין ו/או בעקביפין בשל האמור ואנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי אנו מותרים על כל טענה ו/או דרישת ו/או תביעה, כאמור,
5. אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים והדרישות הקבועים במכרז ובכפוף לכל דין וכי הצעתנו בכלל והצעת המחיר בפרט עונה על כל הדרישות וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את התחייבויותינו בהתאם לתנאים הקבועים במכרז זה.





המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה וIMPLEMENTATION מבנה מטה יפו 217 ירושלים

6. ידוע לנו כי המוסד אינו מחויב להוציא אל הפועל את כל העבודות הכלולות בפרויקט והוא רשאי להקטין/לצמצם את היקף העבודות נשוא מכزو זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה לנו כל טענה או תביעה בעניין זה.
7. ידוע לנו כי התמורה בגין העבודות שבוצעו בפועל תחושב ותשולם לנו על בסיס הצעת המהיר, וכי התמורה, תשולם לפי מדידת כמויות.
8. בראשותינו המומחית, הידע המקצועי, הרישונות, האישורים, כוח האדם והציוד, והאמצעים לרבות האמצעים הכספיים הדרושים לשם ביצועו של הפרויקט וכי הצעתנו זאת אושרה על ידי הגופים המוסמכים. נכוון למועד הגשת ההצעה זו לא ידוע לנו על קיומה של מנעה כלשהי, לרבות ניגוד עניינים, שיש בה כדי להפריע לנו לקייםஇזו מהתחייביותינו על פי מכزو זה ואו על פי כל דין.
9. ידוע לנו ואנו מתחייבים כי כל העבודות תבוצענה בהתאם להוראות הדין, על פי הנחיות המזמין והגורמים המוסמכים.
10. המציג אינו מצוי בהליכים ולא תלואה ועומדת לגביו בקשה לכינוס נכסים/פירוק/הקפאת הליכים/הסדר נושאים.
11. אנו מצהירים כי כל האמור בחצעתנו על נספחה הינואמת וכי אנו עומדים בתנאים הנדרשים במסמci מכزو זה באשר למציע ההצעה למכזו זה.
12. אנו, הח"מ, מאשרים בחתימתנו שלחן כי קראנו והבנו את האמור בחזרתנו זו והננו מתחייבים הצעתנו עונה על הדרישות המפורטות בו ואנו מתחייבים לקבלת התנאים הקבועים בה.


חתימה

אישור ע"ד

אני עוז"ד _____ מ.ר. _____ מאשר בזוה, כי ביום _____ התיציב בפני
מר/גב' _____, המוכרת לי אישית / שיזיתויה לפי ת.ז. מס' _____,
ולאחר שהזהרתיה כי עלייה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהייה צפוייה לעונשים הקבועים בחוק
אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הczartownה דלעיל, וחותם/ה עליה בפני.

חתימה וחותמת

תאריך





המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(900) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

תכולת העבודה של כתוב הכספיות בהתאם לאמור בנספחים

**על הקבלן למלא תחתית הטבלה את אחוז ההנחה האחד עבורי כל סעיפי כתוב הכספיות בטבלה
ולהכנס את נספח טוי למעטפה נפרצת**

נספח טוי כתוב הכספיות - בניית דואר ישראל

מס'	נושא	יח' מ'א	כמות	מחיר קבלן עבורי יה' המחרים בטבלה כוללים מע"מ
1	הרשת Kirot מכל סוג שהוא עד 20 ס"מ	מ'א	900	150
2	הרשת Kirot בטון מעל 20 ס"מ	מ'א	10	1,000
3	מחזות חדרים	מ"ר	1,428	350
4	דלתות להריסה	יח'	167	150
5	דלתות חדשות פתוח אורך עד 100 ס"מ	יח'	133	1700
6	דלתות לשיפוץ	יח'	300	250
7	דלתות אש	יח'	40	2500
8	תקנות אקוסטיות	מ"ר	4,000	180
9	תיקחות מגשי פח	מ"ר	2,500	250
10	תאורה תקרות פח	יחידות	700	450
11	תאורה לתיקרות אקוסטיות	יחידות	816	250
12	תאורת חירום לתיקרות אקוסטיות	יח'	272	450
13	סינרים	מ"ר	500	300
14	רכיב ציבור וחדרים	מ"ר	1,700	330
15	SHIPOLIM (פנלים) עבור ריצוף	מ'א	1,000	100
16	חיפוי Kirot	מ"ר	1,325	260



המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(900) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

			מ"ר	ריצוף מטבחים ושירותים	
260	481		מ"ר		17
3500	36		מ"א	ארונות עליון	18
3500	36		מ"א	ארונות תחתון	19
1200	109		יחידות	יחידת שירותים ומשתנות	20
400	91		יחידות	כירום שירותים	21
400	14		יחידות	כירור מטבח	22
900	91		יחידות	ברזיים שירותים	23
900	14		יחידות	ברזי מטבח	24
1500	72		מ"ר	שייש	25
1000	225		מ"ר	מחיצות	26
1200	64		מ"ר	מראה	27
400	200		יחידות	תאורה	28
175	382		מ"ר	תיקרה פריקה	29
70	816		מ"ר	צבע מטבחים ושירותים	30
1000	146		יחידה	ונטה	31
300	382		מ"ר	איטום	32
300	283		יחידה	שקע	33
60,000	2		קומפלט	שירותים קומפלט 3 עמדות(נשים / גברים)	34
120	3,700		מ"ר	הדבקת למינציה	35
100	3,700		מ"א	הדבקת פנל למינציה	36
300	1,000		נ"ק	נקודות מאור	37
300	1,500		נק'	נקודות חשמל	38
300	400		מ"ר	איטום גג	39
35	22,800		מ"ר	צבע	40



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(900) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

3000	166	יחידות	מצגנים	41
500	88	"ע	פעלים יומיות	42
אחוֹד הנחה לכל סעיף וסעיף בכתב הכמות				

הערות :

- א. אין המוסד מתחייב להורות לקבלן לבצע את כל תכליות העבודות בכל סעיף או/ו את כל הטעיפים או חלק מהטעיפים מהטבלה לעיל
- ב. עבודות שלא מופיעות בכתב הכמות יתומררו וישולמו בהתאם למחירו דקל בהנחה של 22% (הנחה של 22% על המחיר שופיע בכתב הצעה בסעיף הנבחר במחירו דקל)
- ג. אין המוסד מתחייב לבצע כל עבודה בהתאם למחירו דקל ויתכן כי לא תבוצע כל עבודה בהתאם למחירו דקל.
- ד. התשלום לקבלן יבוצע בהתאם לעבודות שהוא יבצע בפועל ע"פ הנחיות המוסד.

0
...
...



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

גפקח טז': מפרט טכני ותנולות עבודה

כל העבודות המפורטות בכתב הכמות כוללות את האמור להלן והתקבלו לא לקבל בגין תשלום נוספים :

1. ביצוע הכנות בטיחותיות וביצועיות בהתאם לדרישות החוק והגורמים האחראים לרבות בידוד והפרדה של אוצר העבודה מאזרוי העובדים.
2. העתקת ציודים קיימים מהאזור העבודה.
3. פרוק מצב קיים ופינויו לאתר מוסדר ומאושר
4. ביצוע כל ההכנות הדרושים המשמשות לעבודת קדם לעבודה המפורטת בכתב הכמות.
5. פינוי פסולת, ניקון يومי של אזור העבודה והשארת מעברים ואזורי פנוים מצוד ופסולת.
6. תיקון של אזורי שפגעו בזמן ו/או עקב העבודה.
7. בגמר העבודה בכל אזור ואזור, פינוי פסולת וציפורים, ניקון מעולה של האזור ומסירת האזור מושלם וגמר בהתאם להנחיות האדריכל, הייעצים, הפיקוח והזמן. החזרת ציודים ניידים למקום בהתאם להנחיות הפיקוח והזמן.
8. כל העבודות יבוצעו בהתאם לתוכניות אדריכל ויועצים והנחיות של הפיקוח
9. כל החומרים ו/או הציודים ו/או האספקות יושרו בכתב עי הפיקוח והאדריכל תוך שבוע מהציגתם. הקבלן ייתן חלופה חדשה תוך 48 שעות לכל החומרים ו/או הציודים ו/או האספקות שלא יושרו עי הפיקוח או/ו האדריכל. כל עיקוב שיגרם בלוי' בעקבות הנאמר לעיל יהיה באחריות וע"ח הקבלן. לקבלן לא תהיה כל עילה או דרישת לתוספת משך לפרויקט או עלות בגיןה.
10. ביצוע נקודת מים, ניקוז וביבוב בהתאם לדרישות כולל כל הנדרש ממצב קיים למצב גמור ומושלם , לרבות ביטון צנרת, בדיקת לחץ ונזילות. ביצוע מחברים תיקנים לצנרת קיימת ופתח גישה למחברים, כל המפרטים והחומרים יושרו עי היועץ או המפקח
11. אספקה והתקנה ממצב קיים בשיטה לאחר מושלם של ארון מטבח עליון ותחתון עשוי סנדוויץ לבן. גמר פורמייקה לבחירת אדריכל, מדפים וידיות בהתאם לתוכניות ותגמירים שיושרו עי האדריכל,
12. איטום רצפות חדרים רטוביים בציפויים ביוטניים אלסטומריים מושבחים בפולימרים מסווג "אלסטופלקס" או "אלסטופז" או "מטטיבום 10" או "נאפופלקס פרופי טק 1" או ש"ע, לרבות פריימר ביוטומי מסווג "פז יסוד" או "פריימר מטטיבוט" או "ספיר יסודי 1000" או ש"ע בכמות 300 גר/מ"ר, 2 שכבות ציפוי בכמות כוללת של 3 ק"ג/מ"ר לקבלת ציפוי יש בעובי של 2 מ"מ לרבות כל החכנות הנדרשות. העבודה כוללת כל הנדרש בהתאם להנחיות הייעוצים והפיקוח ממצב קיים למצב סופי מושלם ומאושר עי הפיקוח.



המודע לbijouterieלאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבירות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

13. אספקה והתקנה של יחידת שירותים ומשתנות. עבודה אינסטלציה עד קצה קוונטו עבודות ו/או חדר ו/או קו (גם אם הוא נמצא מחוץ לאזור העבודה) ביצוע מוחרים תקניים לצנרת קיימת ופתח גישה למוחרים. אספקה והתקנה של מונובלוק אומגה תוצרת חרסה דגם 324 לבן או ש"ע, קרש אסלה תוצרת ליפסקי או ש"ע משתנות תוצרת חרסה או ש"ע.
14. עברו שירותים נכימים, אספקה והתקנה של יחידת שירותים נכימים העומדים בתכנון ודרישות נגישות לנכים לרבות כל ציוד נלווה.
15. אספקה והתקנה של מערכת מהירות לשירותים הכלולות יחידת של מכיצה ויחידות של חזית התא: מהירות עשוות לוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרויקטס" או ש"ע בעובי 12 מ"מ, אנטוי ואנדליום ועמידה בפני שריפות, שחיקה, מים ולחות. עם מגנון סגירה עצמית בצררי הדלת. גובה המערכת 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עם פרזול מנירוסטה. מחיר המערכת כולל מהירות וחיזיות לדלת
16. אספקה והתקנה של כירור וברזי שירותים ומטבחון במכשיר האדריכל, לרבות עבודות אינסטלציה עד קצה קוונטו העבודות ו/או חדר ו/או קו (גם אם הוא נמצא מחוץ לאזור העבודה), מוחרים תקניים לצנרת קיימת ופתח גישה למוחרים. אביזרים שחורים וכל הנדרש לקבלת תקינה ועובדת.
17. אספקה והתקנה של מראה קריסטלית מרוחפת בעובי 4 מ"מ לאורך כל אזור הכירורים מעל השישי בגובה עד 1 מטר ריצוף
18. אספקה והתקנה של ריצוף בארכיטקטורה ברמת שחיקה R11 וחיפוי קירות בשירותים בגובה 202 ס"מ ובמטבחון בין ארון תחתונים לעליון ברמת שחיקה R10, במכשיר בסיס לחומר של 80 ש"ח למ"ר, המחיר כולל רובה אפוקסי מסוג מאפי או ש"ע.
19. אספקה והתקנה של שיש קיסר עם קנט קידמי בגובה עד 15 ס"מ בהתאם לתוכנית אדריכל,
20. אספקה והתקנה של גופי תאורה דגם כמפורט בעמוד 86 במכרז זה או בהתאם להחלטת המפקח והאדריכל
21. שיקום, החלפת ידיות וצביעת דלתות ומשקופים העבודה.
22. אספקה והתקנה של נתהמושתקת בעלת הספק שיקבע ע"י הייעץ כולל חיבור סמיון לנקודת חשמל עם הפעלה מחוברת לתאורה לרבות כל הנדרש ממצב קיים למצב סופי ומושלים
23. אספקה והתקנה של ציוד נלווה למטבחונים לרבות. סבונית, סיפוניים, ווי תליה
24. אספקה והתקנה של ציוד נלווה לשירותים לרבות סבונית, סיפוניים, ווי תליה, מתקנים לניר טואלט.
25. דלתות ברוחב (פתח אור) עד 100 ס"מ



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – **עבודות בניה וՌוּפְצִים מִבְנָה מִתְחַדְּשָׁה יִפְנֵן 217 יְרוּשָׁלָם**

ASFKAH וחתקנה של דלתות פנים תקנות תוכרת רב בריח או ש"ע מאושר ע"י המזמין בגובה של עד 207 ס"מ (פתח אור) עם מילוי פלקסבורד 70% כולל משקוף מתכוון עשוי רב שכתי בעובי עד 16 ס"מ בגמר צבע ו5 אופציות של ידיות מגולבות בגין מתחתי צרי פיפ ומגנטי תפוס פנו.

תקנות אקוסטיות:

ASFKAH וחתקנה של תקרה אקוסטית מאריכים מינרליים מודולריים חצי שקוועים דגם "טורופיק" תוכרת חבי "Rockfon" או ש"ע (0.95=aw=0.9 N.R.C) גודל אריח אופני 60/60 או 61/61 ס"מ, בעובי 15.9 מ"מ ("5/8"). המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (גובה עד 1.0 מ') ופרופילי גמר "L" מאלומיניום סביר הקירות.

גוף תאורה בתקנות אקוסטיות:

ASFKAH וחתקנה של גוף תאורה לד מעוצב ומקצועי להתקנה שקוועה בתקנות אקוסטיות, מילימטרית. גוף תאורה FLICKER-FREE בעל עצמת הארה W110/m כולל חיבור לחשמל וכל הנדרש לקבלת גוף מותקן בצורה אסתטית ועובד.

גוף תאורה חירום בתקנות אקוסטיות:

ASFKAH וחתקנה של גוף תאורה לד חירום דו תחלייתי מעוצב ומקצועי להתקנה שקוועה בתקנות אקוסטיות, מילימטרית. גוף תאורה FLICKER-FREE בעל עצמת הארה W110/m כולל חיבור לחשמל וכל הנדרש לקבלת גוף מותקן בצורה אסתטית ועובד.

סינרים:

סגירה אופקית ואנכית מלוחות גבס בעובי 12.7 מ"מ בין מפלסים שונים במידות משתנות לרבות קונסטרוקציה שפכטל, סרטוי אינטרגלס למניעת סדקים וכל הנדרש לקבל שטח מושלם מוכן לצבע.

קיר גבס:

קיר גבס דו קרומי של 2 פלטות 4 פאות בעובי 0.8 ס"מ דו צדי עם בידוד אקוסטי של צמר סלעים במשקל של 24 ק"ג למ"ר כולל מסילות וニיצבים שפכטל, סרטוי אינטרגלס למניעת סדקים וכל הנדרש לקבל קיר מושלם מוכן לצבע.

ריצוף:

ASFKAH וחתקנה או בהדקה או בטיט של ריצוף באricsים ברמת שחיקה R10 במחיר בסיס לחומר של 80 ש"ח למ"ר, המחיר כולל ASFKAH, חרכב, ורובה מסוג מאפי או ש"ע.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPACIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

חיפוי קירות :

ASPKAH והתקנה של חיפוי קירות של אריחים ברמת שחיקה 9R במחיר בסיס של 70 ₪ למ"ר כאשר היישום יהיה בהדבקה או בטיטו לרבות רובה מסווג מפי או שי"ע בהתאם לאישור ובחירה האדריכל.

למנציה :

ASPKAH והתקנה של פרקט למנציה שי"ג בידוד במחיר בסיס לחומר של 100 ₪ למ"ר כולל חיתוכים וכל הנדרש לקבלת משטח גמור ומושלם לרבות פנל (SHIPOLIM) בהתאם לבחירת אדריכל.

נקודות מאור :

נקודות מאור דירתית מושלמת במעגל חד פזוי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חסיפה, כלי נחושת FR/YX2N ו/או מוליצי נחושת עם בידוד C.V.P. בחתך 1.5 מ"ר מהЛО עד היציאה מהתקירה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דז קווטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או מושרים, דוגמת "ויסבורד" דגם "פוקוס" או שי"ע, מוליך נוסף עבור נקודת תארורת חירום, אם נדרש, לרבות פנדל, בית נורה ונורה.

נקודות חשמל :

נקודות בית תקע מושלמת עשויה כלי נחושת FR/YX2N ו/או מוליצי נחושת עם בידוד C.V.P. בחתך X1.53 מ"ר, מושחלים בцентрתה סמויה או חסיפה, מהЛО עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דוגמת "ויסבורד" דגם "פוקוס" או שי"ע, מותקן תה"ט, הכל בהתאם לתיקון וחוק החשמל.

צבע :

צבע "סופרקריל 2000" או שי"ע על טיח פנים או גבס, לרבות שכבת צבע יסוד "טמברופיל" או שי"ע ושתי שכבות "סופרקריל 2000" או שי"ע, העבודה כוללת CISCO וחוזה של ציוד קיים והחזקה למצב התחלתי של הציוד בגמר עבודה, קילוף ותיקונים נקודתיים מסביב ובאזור העבודה לשם קבלת עבודה מושלמת.

מזגנים :

ASPKAH והתקנה של מזגן מפוצל אינורט (התקנה סטנדרטית) לתפקיד קירור נומינלית 12,000 BTU/HR החתקנה כוללת: חובלה, אביזרי תלייה, תושבת ליחידת העיבוי, חיבור היחידה לניקוז, צנרת גז (לרבות מילוי גז), חשמל ופיקוד, פתיחת פתח בקיר חיצוני עד 3" למעבר צנרת גז ואיתומו.

פעלים ביומיות :

מתן פועל לעבודות לא מקצועיות לרבות העמלה וחובלה ע"פ שעות באישור המזמין.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבדות בניה וSHIPACIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

תקרת מגשי פח :

ASFKA והתקנה של תקרת מגשי פח מגולון צבוע בצלב לבן : מגשים לא מחוררים, ברוחב 30 ס"מ ובעובי 0.6 מ"מ. המחבר כולל את הפורפילים הנושאים, אלמנטי התליה (גובה עד 1.0 מ') וגמר זווית בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, לרבות פרופיל אומגה בין השדות (במידה ונדרש)

תעלות רשת :

ASFKA והתקנה של תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 55 מ"מ מרשת מפלב"ם (נירוסטה), לרבות חיזוקים מנירוסטה, מתלים, קשיות, זווית ומחברים חיקף העבודה כולל – עבודות הריסה והכנה, הקמת מחיצות גבס, ריצוף וחיפוי, תקרות אקוסטיות, אלמנטים מתועסים, ויטרינות, דלתות ונגרות בנין, עבודות גמר וצלב, עבודות חשמל ותקשורת, שיפוץ שירותים ומתחזון ותיאום קפדי של כל שלבי העבודה עם קבלני המשנה של כל המערכות בקומה. מהיר כל העבודות במכרז, כולל את כל הנדרש להשלמתה המלאה לשיעור רצון המפקח נציג המוסד או מי מטעמו. כמו כן מהיר כל העבודות כולל את הפנווי המיידי של כל הפסולת שנוצרה במישרין ובעקיפין כתוכאה מביצוע העבודות הניל', כולל ניקיון של האתר יום יום. הקבלן אחראי ישירות לפינוי הפסולת שנוצרה בתהליכי העבודה. העבודות יבוצעו בזרחה מדורגת בשלבים נפרדים, ע"פ אילוצי הפROYKT, כל זאת ללא כל תוספת תשולם. רק כאשר השלב הראשון יסתיים, יתקבל ויאוכלס,以内halb שלב הבא, כאשר השטח יפונה מישביו באופן מדרゴן.

על הקבלן לקחת בחשבון שבמהלך העבודה חלק מקומת המשרדים תהיה מאוכלשת ופעילה, ומהיר העבודה כולל עriticת כל הסגירות, האיטומים והפעולות למניעת מפגעי רוש ואבק כדי לאפשר עבודה תקינה בחלק המאוכל של הקומה, וזאת תוך שמירה קפדיית על כל כללי הבטיחות.

עם סיום כל העבודות ולפני מסירת המושכר למוסד לביטוח לאומי, על המשcir לדאוג לנקיוי יסודי של המבנה, וזאת כאשר עלות כל עבודות הניקוי כוללה בהמהר סעיפי המכraz השוניים, ללא כל תוספת תשולם. ליטוש כולל וקס של השטחים המרצפים. נקיוי יסודי של כל השטחים המצופים טית. נקיוי כל הדלתות והחלונות. נקיוי כל כתמי הצבע וסימני הלכלוך מחלקי העבודות השוניים, פינוי פסולת למקום מורשה.

הגדרות והנחיות כלליות

a. מפורט כלל:

כל העבודות במסגרת מכraz זה, יבוצעו ע"פ הפרקים הרלוונטיים של המפרט הכללי לעבודות בניין בהצעת הUDAה הבניין-משרדית בהשתתפות משרד הביטחון ומשרד השיכון. במידת וקיימות במכרז ובפרטים הטכניים דרישות נספות או מנוגדות לכתוב במפרט הכללי, העבודה תבוצע על פייה.

b. הברת תנאי השטח והמבנה:

הקבלן יבקר באתר ויבדק בזרחה קפדיית את כל שטחי העבודה, אפשרויות הגישה, אפשרות השימוש במערכות התארגנות ולימוד של כל הנسبות והתנאים היכולים להשפיע על ביצוע העבודה. המחרים שיציע הקבלן בסעיפי כתוב הנקודות, אחורי ביקורו באתר, יחשבו ככללים את כל הדרוש לביצוע העבודה בתנאי המkosom, ואת כל הוצאותיו הנראות והבלתי נראות מראש לביצוע מושלים של העבודה לשיעור רצון המפקח



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

- .ג. בדיקת הנתונים :
ה渴籠 מתחייב לבדוק לפני תחילת העבודה את התכניות , מפרטים, כתבי כמויות ויתר מסמכי החוזה , לרבות כל המידות בתכניות ואת ההתאמה בין מבנים לצב המבנה בפועל באתר. בושא סתריות , אי התאמות או טעויות, יפנה渴籠 לפני תחילת העבודה למפקח ויקבל את הנחיותיו כיצד להנוג.
- .ה渴籠 מתחייב לבדוק לפני תחילת העבודה את התכניות , מפרטים, כתבי כמויות ויתר מסמכי החוזה , לרבות כל המידות בתכניות ואת ההתאמה בין מבנים לצב המבנה בפועל באתר. בושא סתריות , אי התאמות או טעויות, יפנה渴籠 לפני תחילת העבודה למפקח ויקבל את הנחיותיו כיצד להנוג.
- .ד. המפקח :
המפקח יהיה הקובל היחידי בקשר לכל שאלת שתתעורר ביחס לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצועה.
המפקח רשאי להפסיק את העבודה במידה אם לדעתו בוצעה בニアור לתכניות או להוראותיו.
המפקח רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה , במידה וע"פ דעתו אינט מותאים.
המפקח רשאי לדרוש מה渴籠 ותיקו או הרישת של כל עבודה שלא בוצעה ע"פ התכניות , מפרטים או הוראותיו , ועל渴籠 למלא את הוראותיו על חשבונו הוא .
- .ה. ניהול העבודה :
渴籠 ימנה מנהל עבודה שיימצא באתר הבניה במהלך כל שעות העבודה, המפקח ישמש כבא כוח رسمي של渴籠, ויקפיד להציג על התנהלות תקינה של העבודה, קבלני משנה, והבטיחות באתר.
- .ו. התקנות העבודה מושלתיות :
渴籠 אחראי למילוי מדויק של כל התקנות העבודה המושלתיות שנקבעו ע"י השלטונות בגין לביצוע עבודות הבניה . לא תואר כל טענה בנוגע לאי ידיעת התקנות הנ"ל.
- .ז. עבודה בבניין קיים :
על渴籠 לאחزو בכל האמצעים כדי למנוע הפרעות או נזקים לבניין והפעילות השוטפת המבוצעת בו. על渴籠 לנקות בחשוף שעבודתו תבוצע בשלבים למניעת החפראות לפועלות במבנה, זאת ללא נוספת תשלום מחיר לסייעי כתוב המכויות .
- .ח. טיב העבודה וה坦אמה לתקנים :
כל העבודות תבוצעו בהתאם לתכניות והמפרטים. חל אישור מוחלט לעורך שינויים ללא אישור בכתב של המפקח.
על渴籠 לתקן כל פגם בעבודה, גם לאחר סיומה כמו שהוזכר בהסכם בין הצדדים .
- .ט. בטיחות :
渴籠 ימנה מטעמו ממונה על הבטיחות באתר כנדרש בחוק, וידוע על כך למפקח האזרוי בתוך 7 ימים מיום קבלת צו תחילת העבודה.
渴籠 יהיה אחראי הבלעדי לכל נושא הבטיחות באתר, כולל אחריות על עבודה קבלנים אחרים וכל אדם הנמצא בתוך האתר העבודה וסבירתו.渴籠 יקיים סגירה זמנית שתחסום כל גישה לאזור העבודה, זאת בהתאם להנחיות ואישור המפקח.
שימוש-渴籠 יציב שלטי אזהרה מתאימים שבמקומות מוצעת עבודה בניה והכנית אסורה.渴籠 יציג את עובדיו וקבלני המשנה בכובי מגן, עלי בטחון ו邏कפי מגן וכל המיגון הנדרש, ע"פ התקנות הבטיחות באתר בנייה.
渴籠 יציג את עובדיו וקבלני המשנה בסולמות וכלי עבודה ותקינות ובטיחותיים.
 אסור לחבר לרשות החשמל ציוד חשמלי שלא נבדק קודם ע"י חשמלאי מוסמך.
 אסור להשתמש באש גליה, בריתוך, חימוץ או עבודות אחרות עלולות לגרום לשရיפה.
 לביצוע כל עבודה מסוכנת יש לקבל אישור מראש ע"י המפקח , וזאת באחריות渴籠.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

.ג.

בטיחות וכיבוי אש

באחריות הקבלן להזיקת תמיד באתר ציוד כיבוי אש כולל מטפה, מכלי אבקה, ולודוא שאלגוני וזרנוקי המים במצב תקין ומוכן להפעלה. כל חומר הבניה יעברו בדיקה במקוון התקנים הישראלי לפ"י ת"י 755, וסוגו ע"י מכון התקנים. כל החומרים והחומרים המיועדים לשימוש עיננו על דרישות התאמתם ליעודם כמפורט בת"י 921 למקומות ציבוריים. כל התכניות, המפרטים והחומרים יקבלו אישור ייעץ בטיחות מוסמך.

.יא.

על הקבלן מוטלת חובת ניקיון يومי, ונקייתת כל הצעדים והפעולות למניעת מטרדי אבק ורעש לאנשים העובדים בבניין ובקומה בפרט.

.יב.

נק לעבודות של קבלנים אחרים: כל נזק שנגרום הקבלן לציוד או עבודה של קבלן אחר, ישולם מיד ע"י הקבלן לקבלן הנזוק, וזאת ע"פ אישור המפקח.

.יג.

הגדלת ו/או הקטנת היקף החזזה: המזמין אינו מחויב לבצע את כל סעיפי החזזה, והמפקח רשאי לבטל או לשנות עד 30% מסך העבודות, זאת ללא כל תוספת או פיצוי כספי לקבלן.

.יד.

תקופת הביצוע ולוח זמנים: המזמין יקבע לקבילן את לוח הזמנים ושלבי העבודה, על הקבלן להתחייב לעמוד בלוח הזמנים בהתאם להנחיות המפקח.

.יז.

קבלי ממנה: כל קבלני המשנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו קבלנים מנוסים במלאתם, ואושרו מראש ע"י המפקח והמזמין. קבלן משנה לעובדות יהיה חשמלאי מוסמך בעל כל הרישיונות הנדרשים. המפקח רשאי לדרש מהקבילן החלפת קבלני משנה באופן מיידי, בהתאם לשיקול דעתו.

.טו.

יום העבודה: יומן עבודה כרוך יניהל באופן יומי ע"י הקבלן באתר, וייחתאם ע"י הקבלן בטיסום כל יום עבודה.

.טז.


פוליסת ביטוח של הקבלן: על הקבלן לוודא שברשותו קיימות פוליסות ביטוח ברות ותוקף לביטוח מקיף של נזקי גוף ורכוש לכל העובדים באתר, לקבלי ממנה, לצד ג' ולכל הרכוש באתר ובסביבתו. הקבלן חייב להציג למזמין את כל פוליסות הביטוח, ולערוך בהן את כל השינויים והתוספות ע"פ דרישת המזמין.

.יז.

קבלת העבודה: לאחר סיום כל העבודות והתיקונים, יחולט המפקח על יום קבלת העבודה. המפקח יערוך פרוטוקול של כל הליקויים והתיקונים הנדרשים, והקבילן מתחייב לתקן תוך זמן קצר ביותר שיקבע המפקח.

.יח.

חומרי מרוביים לרשות המזמין: הקבלן מתחייב למסור למזמין את כל חוות הגמר הרזוביים שידרוש, כולל אריחי תקרות מונמכות, אריחי ריצוף וחיפוי, פزوול וכל חוות אחר שיידרש ע"י המפקח התשלום לקבילן עבור החומרים הרזוביים - ע"פ מחيري כתוב הכספיות לאספקת חומרים רזוביים.





המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וטרווצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

עבודות פירוק, הריסת והכנה כל עבודות ההיסטוריה, הפירוק וההכנה יבוצעו בהתאם לכתוב בפרקם הרלוונטיים בפרט הכללי לעבודות בניה של הוועדה הבינמשרדית המיוודדת של משרד הביטחון ושל משרד הבניין והשיכון. לפני תחילת ביצוע העבודות יש לנ��וט בכל אמצעי ההגנה הנדרשים, כולל ניתוקי חשמל, מים וניקוזים, כיסוי פתחים, ומונעת כל הפרעה לעובדי המבנה. כל עבודות פירוק מערכות החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך שיאשר מראש ע"י המפקח ועל פי תנאי חוק החשמל.

על הקבלן להודיע למפקח ולקבל את אישורו לפני ביצוע עבודות ההיסטוריה והפירוק, כמו כן לוודא שתוך כדי בעודתו אין הוא פוגע בחALKI קונסטראקציית המבנה ובמערכות השונות.

כל עבודות הפירוק יבוצעו רק ע"פ דרישת מפורשת של המפקח, וישולמו ע"פ סעיף כתוב הכספיות. הפסיקות מאולצות וביצוע עבודות מחוץ לשעות העבודה המקובלות לא יזכו את הקבלן ברשות לבקש תוספות כספיות בלבד.

כל עבודות הפירוק וההריסת כוללות סילוק כל הפסולת מחוץ למבנה, לפחות פסולות רשמי וחוקי. באחריות הקבלן לתאים עם הנהלת המבנה את צורת פינוי הפסולת, שעות השימוש במעליות, ושאר המגבליות בעובדה זו. העבודות יבוצעו בזרחה מדורגת, ולא ברכץ, ע"פ אילוצי הפרויקט, כל זאת ללא כל תוספת תשלום.

06. נגרות אומן ומסגרות פלדה עבודות נגרות ומסגרות אומן יבוצעו לפי המפרט הכללי לעבודות בניין פרק 06 של הוועדה הבין משרדית המיוודדת בחשתפות משרד הביטחון ומשרד הבניין והשיכון, ולפי הדרישות של האדריכל המפורטות בראשימת הנגרות, בתכנויות ובפרטים. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לחזק וקשירות הפרופילים והמשקופים, להתקנת 3 צירים לפחות לכל כניסה דלת, לאיימות כניסה גומי בהיקף המשקופים, לחזק פתחי הדלתות במחיצות, למניעת כל תזוזה, שקיעה או רעדיה. ולביצוע ברמה גבוהה של כל הפריטים. ביקורת העבודה בבית המלאכה - על הקבלן להזמין את המפקח לביקורת במהלך הביצוע בבית המלאכה.

דלתות נגרות לחדרי המשרד וחומרים - משקופי הדלתות יהיו עשויים מפח מגולוון, כניסה דלתות ומקבעים יהיו עשויים מעץ ע"פ הגדרת האדריכל, העץ ללא עיניים ברמת גימור גבוהה. כניסה הדלתות- תבוצעה בכבישה, עובי הכנף 42 מ"מ, והAMILIO 100% פלסטבורד, אלא אם צוין אחרת. פורמייקה וקנטים העשוים עץ גושני - ע"פ דוגמאות שיאשרו מראש ע"י המפקח, כולל סוג הגימור, הלחמה והגון המדויק. המשקופים- עשויים פח מגולוון בעובי 2 מ"מ זהים לחלוتين למשקופי הדלתות הקיימים. באחריות הקבלן להකפיד שהקו הعلין של כל המשקופים יהיה אחיד לחלוتين לכל אורך המסדרון.

פרוזול וברגים - ברגים גלויים וסמיומים יהיו מפלצת אלחלד, בציפוי שיאשר ע"י האדריכל. הפרוזול יהיה מסוג משובח, כל אביזרי הפרוזול כולן HIDOT יבחרו ואישרו ע"י האדריכל. 3 צירי ספר איקוטיים, זחים לקויים לכל כניסה דלת, דגם הצירים יאשר מראש ע"י המפקח. הדלתות הפנימיות של חדרי השירותים יכללו סגר מיוחד - טורו/ פנויב ננסף לידיות. מהיר כל דלת כולל- מעazor דלת, מנעול צילינדר- גראנד מסטר, ידית מתכת זהה לקוים. וכל הנדרש להשלמתה ופעולתה המושלמת. הצילינדרים בחדרים יהיו מהסוג המתאים לגראנד מסטר - קי לפי פרוגרמה שתקבע ע"י המזמין. כל רכיבי הדלת יאשרו מראש ע"י המפקח, כולל ידיות ופרוזול. עבודות כלכלה, ביחס וצבע - מחיר כל הפריטים כולל כל שכבות הגימור והלחמה ע"פ הנחיות האדריכל, כולל תיקוני להקה וגמר לאחר אכlosion המסדרדים. כל הפריטים כוללים את כל שכבות הצבע והגמר הנדרשים, כולל שכבות ביחס, שמן פשתן, 3 שכבות להקה לפחות לאחר אכlosion המסדרדים, ע"ג כל הקנטים בכנפי הדלתות. כל המשקופים כוללים צבע "פוליאור" מט מישי כולל צבע יסוד המותאם לפחות מגולוון.

הגשת תרשימים, דוגמאות ותכניות ביצוע- לפני הביצוע על הקבלן להגיש לאיישור המפקח את כל החומר שיידרש כולל פרוזול, גוננים, קנטים, הלבשות, פורמייקה, כולל פרט ביצוע מדויקים.

ארונות למערכות - כולל חשמל, תקשורת ואינסטלציה וכיובי.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

דلتנות הארכוניות הקיימות לאורך המסדרונות והלובי הציבוריי – הנעה ת頓ן ע"י הקובלן, כולל ביצוע צביעה חדשה בהתאם להנחיות המפקח.
אחריות הקובלן לוודא פועלה מושלמת של הדلتנות, חיזוק הצירים ומונעת כל שקיעה או התרופפות של הדلتנות.

מחיצות טرسפה - HPL , לתאי שירותים
המחיצות יהיו שעשוות מלוחות טרספה בעובי 13 מ"מ תוצרת חב. ARPA איטליה או ש"ע, גוון שייבחר ע"י המזמין ויעמוד בכל התקנים בינלאומיים והישראלים הרלוונטיים, כולל- ת.ג. 507.
תקן אירופאי EN438 . תקן 3 LD NEMA - התקן האמריקאי ללוחות HPL . עמידות באש בדרגה 2 בהתאם לדרישות התקן הבריטי 476 .
כל המחיצות והדلتנות יהיו בגובה כולל של - 205 ס"מ , ומרוחקים כ- 15 ס"מ מפני הריצוף. מבנה החיבורים ופרופיל הגמר יהיה מסיבי, יציב ביותר ועמיד לחלווטן בפני קורוזיה וחומרני ניקוי שונים.
פרופיל עליון מעל כל המחיצות והדلتנות - אלומיניום אנודייז טבעי 60 * 40 מ"מ .
פרופילי גמר אלומיניום כנ"ל המשתלבים עם לוחות הטרספה.
רגליות נירוסטה לחבר לריצפה.
3 ציר נירוסטה איקוטיים בגימור מט nisi לבל כנף דלת.
ידיות עגולות - נירוסטה איקוטית ביגמור מט.
מנגנון נעילה - תפוס - פניו עשויי נירוסטה.

משטח העבודה יהיה עשוי אבן קיסר דגם 2370 או שו"ע מאושר ע"י המוסד.
כיר תוצרת חרסה, התקנה תחתונה מידות 60/40/20/20/60 לבן דגם "גל דור" מק"ט 90670 או שו"ע מאושר ע"י המוסד.
ברז תוצרת חמת מסדרת "אוררטס" פרח נשף דגם 302861 כרום או שו"ע מאושר ע"י המוסד.

מראה בשירותים

על כל כיר במבאות השירותים תותקן מראה ברוחב וגובה ע"פ הנחיות האדריכל . מראת קרייסטל 6 מ"מ עובי בגמר פазה מסביב, המראה תזודק על לוח סנדוויץ' 10 מ"מ עובי מצופה פורמייקה "גב" המראה מודבקת לוח הסנדוויץ' ע"י דבק דו צדדי המועד למטרה זו, לוח הסנדוויץ' יחוור לקיר ע"י ברגים בעלי ראש שטוח ודיבלים מתאימים.


7. אינסטלציה - כללי

ראה מפרט טכני אינסטלציה.

1. עבודות شامل – הנחיות כלליות

ראה מפרט טכני עבודות شامل

2. עבודות ריצוף וחיפוי
 עבודות ריצוף וחיפוי יבוצעו לפי המפרט הכללי ל עבודות בניין 10 - 1984 של הוועדה הבין-משרדית המוחדרת של משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון .
 עבודות הריצוף והחיפוי יבוצעו בארכחי מסוג א"א ע"פ הנחיות ובחירה .
בארכניות הקובלן להקפיד שכל הארכיחס יספקו מראש מסדרת יצור זהה, כולל כל הארכיחס הרזרביים שימושו למשך . כל הארכיחסים יהיו זהים במידותיהם, חזותם, בגוון ובמרקם .
הקובLEN ישלק אריחים פגומים או שונים בחזותם או בעלי גוון, מידות ומרקם מעט שונים .
מחיר העבודה ע"פ שטח הריצוף והחיפוי נטו . על הקובלן לקחת בחשבון את כמהות הפחת בכל סוג הארכיחסים והפנלים .





המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

ה渴別ן יקבל מהמפקח הנחיות מדוייקות לסוג המוספים לערבוב בטיט, כולל כל ההוראות הנדרשות לביצוע ע"ג רצפת הבטון הקיימת, לקבלת עבודה איכוטית ועמידה.

לפני השימוש בטיט ובמוספים, על הקובלן להציג תעוזות מתאימות של מעבדות מות"י, ולקבל את אישור המפקח.

עליו לוודא שרצפת המבנה נמצאת במצב המותאם לעבודות ריצוף, ויש לבצע את כל עבודות ההכנה, כגון, פינוי ריצוף קיים כולל שכבות הטיט, הסרת פנלים ותוספות חוריים נקי ומסוון.

לאחר ביצוע קטע לדוגמא, יש לבצע מבחון שליפה, לבדיקת אריחים במישור זהה לחולטיון.

את יישום האריחים יש לבצע בפילס קפזני, כאשר כל האריחים במישור זהה לחולטיון. ספי אלומיניום בריצוף-על הקובלן לשימוש בספבים ע"פ אישור המפקח, ולהקפיד במיוחד על יישום הבטיחותי והמקצועי באזור מדרגות, מעליות וחרדה עם ריצוף קיים.

באריחי הריצוף יש לבצע פוגות מיינימאליות ברוחב שלא עולה על 2.5 מ"מ. ביצוע פנלים - בגובה 7 ס"מ, המחיר כולל הדבקתם צמוד למחיצת הגבס, או מחיצות הבלוקים וביצוע השלומות ותיקוני שפכטל, טיח ושליכט באזור מעל גובה הפנלים - כולל מחיר החתקנה.

במחיר כל עבודות הריצוף והחיפוי כולל ביצוע רובה אקרילית בגוון וסוג שיושר ע"י המפקח.

בכל שטחי הבניין למעט המצוין בהמשך יותקו ריצוף מסוג גרניט פורצלן "קרמיקה שרוני" במידות 60/60 ס"מ, מט מנוסף בצע אפור בהיר מק"ט 22451 (מחיר יסוד - 100 ש"מ/מ"ר) או ש"ע שיבחר ע"י המוסד.

פנ"ל לנ"ל במידות 7/60 ס"מ.

העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אפוקסי.

ריצוף חדרי שירותים באրיחי גרניט פורצלן "קרמיקה שרוני" במידות 60/60 ס"מ, מט מנוסף בצע חום מקט 22391 (מחיר יסוד - 100 ש"מ/מ"ר) או ש"ע שיבחר ע"י המוסד.

חיפוי קירות שירותים ומטבחונים באריחי קרמיקה "קרמיקה שרוני" במידות 30/30 ס"מ מק"ט 20991 (מחיר יסוד - 100 ש"מ/מ"ר) או ש"ע שיבחר ע"י המוסד, חיפוי הקירות יבוצע עד לגובה התקרה.

העבודה כוללת פוגות ומילוי שלהם ע"י רובה אפוקסי. בחיפוי קירות חדרי השירותים והמטבחונים יהיה רשיון לביצוע שילוב ודוגמה.

11. עבודות צבע וגמר עבודות הצבע יבוצעו ע"פ המפרט הכללי ל העבודות צביעה 11 – 1991 של הוועדה הבין מושדרית המוחודה של משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון.

הנתיות זהירות אין להניא מזוں ליד הצבעים, הצבעים יורחקו מראש. כל חומר הצבע יהיה בכלים מכוסים ויגיעו לאתר באמצעות המקורית.

צבע שטוח גבס משוררים בצבע אקרילי.

מחיצות גבס, תקרות וסיגורי גבס יצבעו בצבע מודגם "סופרקריל 2000" תוצרת "טמבר". גווני הצבע ע"פ הנחיות האדריכל בהתאם לקלטוג' טמברטמิกס".

צבע יסוד תשמש שכבה אחת של טמברופיל או ש"ע, הגמר ב-3-2 שכבות סופרקריל 2000 לפחות, עד לכיסוי מלא, אחד וחולק של כל המשטח.

עבודות תיקוני צבע וגמר – תבוצע סופית לאחר אכlosion המבנה והעברת כל פריטי הריהוט, זאת ללא תוספת מהיר. כולל תיקוני השရירויות והפגמים שנוצרו בזמן העברת הריהוט).

צבעות דלטות וארוןות בצבע שמן – פוליאור. יבוצע לאחר ניקוי כללי, שווון בניר לתש ביןוני ועדין, וזהו ביצוע 3 שכבות צבע עד לכיסוי מלא.

צבעות לכיה ע"ג קנטים מעץ גושני – תבוצע ב-3 שכבות רק לאחר שיווף והחלה מוחלטת של העץ וקבלת גוון אחיד.

מדידת עבודות צבע כל עבודות הצבע ימדדו – מדידה נטו כשהן גמורות, מושלמות. מחירן כולל את כל חומר הזר ו העבודות הלואין, כולל כל עבודות ההכנה, צבע יסוד תיקונים.

עבודות הצבע ימדדו ב-מ"ר נטו בניכוי כל הפתחים. תיקוני צבע בהיקף של עד 10% משטח עבודות הצבע יכולו במחיר היחידה, כולל תיקונים מיד לאחר אכlosion המשורדים.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

צבע קירות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "סופרקריל" מגון (מייקס) לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רופף, תיקוני טיח כל שיידרש וצבעת הקירות בגוון P THREAD 4031 של חברת טמבר מיקס או QUILTER'S THREAD 4031 של חברת טמבר טמבר או שו"ע, הכל עד למגרם מושלם.

צבעת תקרות ע"ג טיח או גבס, בשתי שכבות "פוליסיד" לרבות שכבת יסוד. המחיר כולל הסרת צבע רופף, תיקוני טיח כל שיידרש וצבעת התקרות בגוון PEACEFUL WHITE OW191 של חברת טמבר מיקס או SHW, הכל עד למגרם מושלם.

כל עבודות העץ שאינו בגמר פורמייקה או לכה שקופה יהיו בגמר צבע של טמבר גוון 4031 של Thread Quilter's או SHW, בגוון לפי הנחיה האדריכלית.

יש לקבל אישור האדריכל לכל הגימורים והגוננים לפני הביצוע.

כל עבודות הצבע יבוצעו לפי הוראות היצרן.

12. עבודות מסגרות אלומיניום
 העבודות מסגרות אלומיניום יבוצעו ע"פ המפרט הכללי לעבודות אלומיניום 12 – 1991 של הוועדה הבין-משרדית המיזחתת של משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון.
 מוצריה האלומיניום יהיה עשויים ממתוך אלומיניום שיש בו כדי להבטיח קיום לאורך שנים, חוזק ועמידות בפני קורוזיה. כל המוצרים יהיה בטיחותיים לחלווטן, ע"פ כל תקני הבטיחות.
 חלונות ודלתות אלומיניום יבוצעו מפרופילי אלומיניום משוכרים בעובי דzonן מינימאלי של 2.5 מ"מ, הפרופילים חלקים לחלווטן, ללא סימני משיכה או פיתול
 אם לא נאמר אחרת, כל הפרופילים ביציפוי צבע שרוף בתנור אשר עוביו לא יפחת מ- 20 מילימטר, גוון ע"פ אישור המפקח.
 אביזרי חיבור – יהיו ניתנים לגישה מתיקן המבנה, ויאפשרו החלפתם במקרה של תקלת.
 כל האביזרים הניל' יחווברו למסגרות המתבגרים במקרה לדzonן הפרופיל בצוואר מקצועית.
 כל חלקי החיבור והחיזוק יוצאו ויוטקנו ע"י חברה שתאושר מראש ע"י המפקח.

פרזול – יהיה מוקרי בהתאם למפרט והמלצות יצרן הפרופילים, ואישור מראש ע"י המפקח, והוא יהיה בחזוק המתאים לביצוע כל הפעולות, כגוון – גלגול, סיבוב, נעילה, פתיחה, וזאת בדרך נוחה. בדלותות בהן יבוצעו מחזורי שמן, על הקבלן להתאים את דגם מחזיר השמן למשקל ומידות כנף הדלת, לשפק מחזיר שמן איקוטי תוצרת "דורמה" או SHW, ולאחר מכן מרראש מהמפקח לדגם שנבחר.
 משקופי עזר – עשויים מגלולון ווירכב לפני הטית. במקרים פרט התקנת החלון בלי משקוף סמוני, הראשי המפקח לוותר על דרישת זו.
 תכנית ביצוע – תוגש ע"י הקבלן לפני הביצוע, כולל כל פרטי הפרופילים וחיבוריהם, כולל דוגמאות הפרזול, החיבורים והאלמנטים השונים. רק לאחר אישור המפקח יש ליצור את הפריטים השונים ולהתקנים.
 זכוכית ועובדות זיגוג – הזכוכית תהיה נקייה מבועות וחולקה לחלווטן. בכל מקרה הזכוכית תהיה מסוג בטיחותי (מחוסמת או טריפלקט כפי שגידיר המפקח), בעובי ובצורת זיגוג התואמים לכל תקני הבטיחות הרלוונטיים.
 תכניות ביצוע – לפני הביצוע יגיש הקבלן למפקח תכניות ביצוע ק.מ. - 1 : 1, כולל כל הפרופילים בגוון ובגימור שיבוצע בפועל, ופרטיו החיבור השונים. כמו כן על הקבלן להביא לאישור המפקח דוגמאות פרזול, זכוכית ופרופילים בדיםם ובגונו המתואימים.

22. אלמנטים מתועשים בבנייה
 אלמנטים מתועשים במבנה, יבוצעו ע"פ המפרט הכללי לעבודות בניין – 1985 – 22 של הוועדה הבין-משרדית המיזחתת של משרד הביטחון ומשרד הבינוי והשיכון, לפי המפרט המוחדר שהללו, ולפי העורות ותכניות האדריכל.

מחיצות ועיפוי גבס
 העירה – כל המחיצות והציפויים יותקנו ברמת גימור גבוהה ביותר, מחיר היחידה כולל עיבוד קנטים ופינוט, כולל פרופילי פינוט. עיבוד פתחים שונים כולל פתיחי דלתות וחלונות, סגירות, תיקון ואטימת המחיצות לאחר מעבר כל תעלות מיזוג האוויר וצנרת חשמל, תקשורת ואינסטלציה, וביצוע כל פרטי הגמר ופרטיו האיטום האקוסטי ע"פ



המודוס לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבירות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

הנחיות האדריכל והטכניות השונות. כמו כן המחיר כולל 2 שכבות שפכטל לפחות, עד להחלה מוחלטת של המחיצה, כולל כל החכנות לצבע.

מתחת לפורפיל המתכת התחנו, בצמוד לרצפה יותקן פס מבודד עשוי קומפריבנד או ש"ע ע"פ אישור המפקח. באזורה הפתחים המיעדים לשකוף דלתות יותקנו כל החיזוקים הנדרשים למשקל הכבד של כנפי הדלתות.

חוובת על הקובלן לחמציד את מתיצת הגבס בחלהה העליון לתקרת הבטון, לקורות וחצלוות, ולהמשיך את התקנת לוחות הגבס בכל האזוריים העליונים של התקרה, לייצור אטימות מירבית, כולל אטימה מירבית של מעברי כניסה וכל אזור אחר שדריש ע"פ המפקח.

לוחות הגבס- עובי מינימאלי של לוחות הגבס 11 מ"מ, פינות הלוחות יהיו ישרות ושלמות לחיבור תקין ביןلوحות.

לוחות יהיו חדשניים, שלמים לא כל פג, ווותקנו בהתאם למפרט הטכני הכללי.

באחריות הקובלן להකפיד שהלוחות יהיו ע"פ התקן הישראלי וע"פ אפיקון המחיצה: רוחני אש וזרמי רטיבות.

שלד המחיצות- השילד עשוי מפורפילי פח מגולוון בעובי מינימאלי 0.455 מ"מ לפחות לפני שכבת הגלוון. עובי הגלוון 20 מיקרונו לפחות. יש להשתמש בברגי פח בעלי קדיחה עצמית, מוגנים בפני קורוזיה . השילד כולל מסילה עליונה ותחתונה, וניצבים.

מרחיצות, סינורים ותקרות גבס יבוצעו מפורפילי 75 מ"מ תקניים, ציפוי קירות ועמודים יבוצעו במס. פרופילים 20- 20, 30, 50, 40, 75 מ"מ ע"פ המסומן בתכניות.

המරח הקסימלי בין הזוקפים (ኒצבים) יהיה 60 ס"מ, אך באזוריים בהם נדרש חוץ גובה יותר של המחיצה או סינור הגבס, יבוצעו הזוקפים במרחק של 40- 30 ס"מ זה מזה וווכנסו חיזוקים נוספים לחילול המחיצה. כמו כן על הקובלן לקחן בחשבון שתקרת הבטון מכילה אזוריים רבים המכילים איטונג ולא ניתן לחבר אליהם חיזוקים, ולכן כל החיזוקים יחויבורו לקטעים של התקירה המכילים בטון מזוין מאטיבי ע"פ אישור המפקח. (על הקובלן לבצע קידוח ניסיוני רבים המכילים במחיר המחיצות).

להלן סוגי מחיצות הגבס והציפויים בפרויקט:

מחיצות גבס בעובי כולל של 10 ס"מ חד קרומית (2 לוחות גבס סה"כ). כולל בידוד אקוסטי - מזרוני צמר סלעים דחוס בעובי 5 ס"מ, ובציפיפות של 70 ק"ג ל-מ"ק . ציפוי לוחות גבס לקירות, קורות, עמודים, קירות היקפיים ונישות. כולל כל העיבודים הנדרשים. עובי פרופילי המתכת- 20- 50 מ"מ ע"פ הנחיות אדריכל.

ציפוי לוחות גבס בבדיקה - לעמודים , קירות , תקרות וכל אלמנט אחר

תקירות מונמכות , סינורי גבס ותקירות אקוסטיות הערא- גובה כל התקירות יבוצע ע"פ הדרישות הטכניות האדריכל, וולקן יותקן גבוח ככל שנitin בתיאום ואישור מראש של המפקח באתר. יש להתייחס לכל הפרטים הנדרשים לביצוע התקירה כחלק בלתי נפרד מהתקירה. על הקובלן להקפיד להתקין את כל סוגי התקירות בהתאם לתקן ישראלי 5103 , וזאת לצורך תפוקוד אופטימלי של כל רכיבי התקירה, ומוניות כל אפשרות לשקיעות וקריסות. באחריות הקובלן לוודא שכל התקירות האריחים יהיו פריקות לחלוון בוצרה פשוטה ונוחה.

על הקובלן להכין דוגמאות לכל פריטי ולוחות התקירה, ולקלב את אישור המפקח לפני הרכישה והביצוע כל פרופילי האלומיניום ומערכות התיליה חלק מהווים חלק מהתקירה וכלולים במחיר התקירה , כולל חובה לביצוע קפדי של פרופילי L ו-Z בהיקף התקرت כל חדר או קבוצת ארכיטי תקרה, כולל כל קווי המפגש בין אריחי תקרה לסינורי גבס. (כל פרופילי L ו-Z כוללים במחיר היח').

מחיר כל עבודות התקירות כולל את כל החיזוקים הנדרשים, חיתוכים ועיבודים מדויקים לצורך מיקום גוף תאורה, גripple, ספרינקלרים, מערכות, מתקנים ותעלות, וכל הנדרש להשלמת העבודה כולל עבודות התיאום השונות עם כל קובלני המשנה.

המחיר כולל את כל הפרופילים שיבחרו ע"י האדריכל.

מחיר תקרות וסינורי גבס כולל חיזוקים מסיביים לתקרת הבטון, עבודות שפכטל קפדיות, עיבוד קנטים, עיבוד וחירוך פתחים למפוררי מ.א, גופי תאורה ומערכות שונות, כולל עורה נדרשת לקבלני מערכות שיועסקו ע"י המזמין וכל הנדרש להשלמת העבודה.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(900) 2020 – עבוזות בנייה ושיפורים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

אישור העבודה - בתחילת ביצוע העבודה יבדוק המפקח קטע לדוגמא של חדר משרד. קטע מסדרון ולבוי. רק לאחר אישורו יבצע הקבלן את שאר חלקים העבודה. ניקון כללי - בתום העבודה יש למסור את התקarra נקייה ללא אבק וכתמים, ולא כל נזקי רטיבות או פגמים כתוצאה מהמערכות השונות. כל היחידות המלוטלות והפגומות יוחלפו על חשבון הקבלן. חזוק חיבור התקarra- עקב המבנה הקומפקטי של קומת המשדרדים, וריבוי המערכות מעלה התקarra, על הקבלן לבצע חיזוק התקarra בחזוק מעלה למקובל, ועל דרישות התקן. כמו כן על הקבלן לקחת בחשבון שתקרת הבטון מכילה אזורים הולמים איטונג ולא ניתן לחבר אליהם חיזוקים, וכן כל החיזוקים יחויבו לפחות בקעדי בטון מזין מסיבי ע"פ אישור המפקח. על הקבלן לבצע קידוחי ניסיון כולל במחיר חיזוקי התקarra). על הקבלן להוכיח על חיבורו לפחות בקעדי בטון מזין מסיבי ע"פ אישור המפקח, ובשתי המסדרונות, ע"פ הנחיות המפקח. על הקבלן לבצע לפחות מחרזים נספחים ע"פ דרישת המפקח.

להלן סוגי התקירות והסינרים בפרויקט :
תקarra מינרלית חצי שקופה בחדרי המשרד בשטח המשדרדים תקרה אקוסטית מלוחות פיברגלס מודולריים מדגם "אדוונטג" מתוצרת אקופון ב מידות 61/61 ס"מ בפרט קצת חצי שקופה.
בכל מקרה של חיתוך אריחים בתקרה יש לסיים בצורה התקarra חצי שקופה .
(כולל השחות הארכית במס' נדרש).
מקדם ספיגת רוש 0.91 NCR, לכל השטחים.
גובה התקarra אקוסטית 250 ס"מ , לפחות.

בתקרה ישלו גוף תאורה פלאורסתניטים הנתונים בתוך "אמבטיות" או תעלות שקוועות סטנדרטיות של החברה, כולל לוברים או אלמנטי תאורה 61/61 ס"מ כולל לוברים או גוף תאורה PL בודדים שקוועים , גמר התקarra מסביב בזויתני Z+L , בחרית גוף התאורה ע"י אדריכל המוסד .
למניעת חיתוכי אריחים , בחלק מהתקarra יהיה סינר גבס חלק – לפי תכניות אדריכלות.

סינורי גבס ותקירות גבס - יבוצעו בצורה מדורגת, וישרה, ע"פ תכניות והנחיות האדריכל, כולל שימוש בתקרה אקוסטית ובפרופילים בהתאם .
על הקבלן להוכיח על חיזוקי פרופילים מסיביים וצפופים לתקרת הבטון .
על הקבלן לשים דגש מיוחד שהקל מתקורת סינורי הגבס תוחמים בתוכם אריחי ומגשי תקרה שלמים . לפיכך באחריות הקבלן להוכיח במיוחד שהשתח חמיוועד לארכיטקטורה השלים , בהתאם במדוקן למידות האריחים או המגשים והפרופילים בהיקופם . על הקבלן לבצע את סינורי הגבס בשיטת עבודה משולבת המונעת כל אפשרות . כל אי דיקוק יש לתקן מידית לפני ביצוע תקרות המגשים או האריחים .


תקרת מגשים- עשויה מגשי פח מגולוון חלק ללא חירור , ע"פ תכניות האדריכל. גובה דופן 0.8 מ"מ, והמגשים ברוחב Neto 30 ס"מ, כולל דפנות המכופפות כנדש שקיעה. גמר צבע בתנור, ופרופילי Z+L היקופים ע"פ הנחיות אדריכל .

מחיר היחידה כולל את כל הנדרש להשלמתה , כולל חיתוך מדויק לפתחי גריילים וגופי תאורה וכל חיתוך או התאמה שתדרש ע"י המפקח

על כל שטחי התקירות (מגשים, אריחים, אקוסטיות, תקרות פריקות) , יבוצע בידוד ע"י מזרוני צמר סלעים בעובי 2 עטופים ביריעות פוליאתילן עמידות נגד אש, באישור יו"ץ האקוסטיקה .
גמר התקarra ליד קירות יבוצע בזויתני Z+L ופרופילי "אומגה" (H) בין השdots .
עם שילוב "אמבטיות" שקוועות סטנדרטיות של החברה כולל לוברים או אלמנטי תאורה 61/61 ס"מ, כולל לוברים או גוף תאורה בודדים שקוועים P .

במועד מסירת המבנה ישאיר המשcir פלטות של התקarra כדוגמת ההתקנה בכמות של 3% משך שטחי התקarra לסוגיהן, כולל במחירים שעניפי התקarra .

אופני מדידה של התקירות אקוסטיות, תקרות גבס וסינורי גבס
המדדידה תבוצע ע"פ שטח Neto של כל סוג תקרה בפרד .
מחיר היחידה כולל את מערכת התלייה בשלמותה, את כל הפרופילים כולל חיזוקי פרופילים,
וכן פרופילים נספחים לחיזוק פתחי גריילים, גופי תאורה .
מחיר היחידה כולל תמיד את כל פרופילי Z+L מאלומיניום מאולגן או צבוע בתנור , וזאת





המוסד לביטוח לאומי

מרכז מס' ב(9009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

במפגש התקנות עם מישורי המחייבות, קירות, סינורים או תקרות גבס. מידית סינוי גבס תבוצע ע"פ הנקודות בכתב המכניות. כל החזוקים המאיסיביים, הקונסטרוקציה והתליה כוללים במחיר היחיד עד לגובה החתךות לתקנת הבטון.

שונות. 68

- א.** אספקת חומר גלם לרוברים לזמן :
 - ב.** ביצוע עבודות ניקיון ופוליש :
במהלך ביצוע כל שלבי העבודה יבוצע הקבלן עבודות ניקיון יומיות לשימרת אתר עבודה נקי, ומניעת מעבר אבק ולכלוך לחלק המאוכלש של הקומה.
 - ג.** עבודות אלו כוללות במחיר סעיפי המכרז השונים, ולא תחולם על ביצוען כל תוספת מחיר.
בגמר העבודה, לפני האכלאס של כל אחד משלבי העבודה, יבוצע הקבלן עבודות ניקיון ופוליש מקיפות כולל ניקוי החלונות פנימי וחיצוני.
 - ה.** עבודות אלו כוללות במחיר סעיפי המכרז השונים, ולא תחולם על ביצוען כל תוספת מחיר.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וsharpacim מבנה מטה יפו 217 ירושלים

המוסד לביטוח לאומי

מפרט טכני
מיתקן חשמל ומגנ"ם
מפרט טכני

מסמך ג' 2 - מפרט טכני מיוחד

פרק - 08 חשמל, המהווה השלמה לנאמר בפרק 08 של המפרט הכללי

העבודות המבוצעות והצמוד המשופך יהיו בכפיפות מלאה לפרק 08 ופרק 34 של המפרט הכללי לעבודות בניין.

8.1 כלל

8.1.1. שילוט אביזרים

הקבלן קיבל אישורו של המפקח לשילוט באמצעות מדבקות שקופה שתבוצענה באמצעות מתועשים. בהיעדר אישור כזה יהיה השימוש כמפורט בסעיף 08.01.06 של המפרט הכללי למתקני חשמל – להלן "הModelProperty הכללי" (דהיינו שלטים חרוטים).

בנוספ', יכול נוסח השילוט גם את מספר הלוח המזין או אות זיהוי של הלוח המזין.

8.1.2. תוכניות עדות וספר המיתקן :

בנוספ' כאמור בסעיף 08.01.08 ו- 08.01.09 של המפרט הכללי למתקני חשמל (להלן "הModelProperty הכללי") כוללות תוכניות העדות גם את "ספר המיתקן" שתכלולתו תהיה כדלקמן :

- מערכת תוכניות מושלמת, עדכנית ליום מסירת המיתקן ו/או סיום העבודות, המאוחר מביניהם. התוכניות יכילו את כל היקף עבודות הקבלן. התוכניות תכלולנה מספרי מעגלים ופרטים אחרים, עדכניים ומתואימים בין כל התוכניות.

מוליבי פיקוד ובקרה יצוינו עם סימני הזיהוי שלהם, כמו גוונים, אוטיות, מספרים וכיו"ב.

התוכניות תימסרנה (בנוספ' לעותקים המוצקיים) גם באמצעות דיסקטים או דיסקים צרובים המכילים את כל התוכניות הנ"ל, ערכוכים באמצעות תוכנת "אוטוקאד" גרסה 2007 או עדכנית יותר.

- ההוראות שימוש. ההוראות יונטו בשפה עברית, בהירה למשתמש ברמה של חשמלאי עוזר (בהתחامة המיתקן נשוא ההסבר) או כל טכני המורשה לטפל בכך נושא ההוראות. ההוראות יאפשרו שימוש מלא ומושלם במצב הנדון. תוך כדי מלא של המצביעים האפשריים במהלך חייו השימוש בו.

- הוראות תחזקה שוטפת. ההוראות תהינה בשפה העברית, ותהיינה מיועדות לכך העבודה מיומן כmozcr לעיל. ההוראות תקפנה את כל הפעולות השוטפות על המזמין לנקט על מנת להבטיח שירות אמין וכנדרש מהצדוק נשוא ההוראות. ההוראות תלונה במצב זמן ומקום של כל פעולה ופעולה.

- ספרי מכשיר. ספרי מכשיר יסופקו לכל המכשירים, האביזרים והצדוק המהווים את המיתקן. הספרים יהיו מקוריים, של יצרן הצדוק, ובשפות הבאות :

עברית - רק אם הצדוק מותוצרת הארץ.

אנגלית, בכל שאר המקדים.



המודע לביוטח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

8.1.3. תיאום, בדיקה ומסירת המיתקן :

עובדות הקבלו תהיה גם בהתאם לסטנדרטים של חברת החשמל ורשות רלבנטיות אחרות בכל הנוגע למיתקנים הרלבנטיים.

עליו לבוא בדברים עם חברת החשמל בכדי לקבל החלטות בנוגע להכנות הדרושות לעבודות החשמל ולביצעם בהתאם ובמועד המתאים, הכל בתיאום עם המפקח והעבודה המבוצעת.

עליו לבוא בדברים עם הרשותות הרלבנטיות ולקבל החלטות ואישור כניסה למערכות המנימ'ם לפROYקט, לתוואים במבנה, למיקום וגודל המשס'ר והמස'ם לסוגיהם, לכמות וגודל תשתיות קווי החזנה ותכלת הcabילים, סוג הציוד וכיו'ב.

בגמר העבודה עליו להזמין בודק מוסמך סוג 3 ואת נציגי המזמין לבדיקת המיתקנים בשלמותם או חלקם לפי שיידרש ממנו. כמו כן עליו לבצע על חשבונו ובפרק זמן סביר שיקבע ע"י המפקח כל התיקונים וההשלמות שיידרשו.

הבודק המוסמך יהיה לקביעת המפקח.

על הבודק המוסמך להציג את תוכנות בדיקותיו גם בתחומים הבאים :

בדיקות התנגדות לולאת הארקה של המיתקן - בלוח הראשי בפרויקט, במפסקים ראשיים של קווי חזנה משניים ובמעגלי החלוקה הסופיים - הכל בהתאם למקרה.

בדיקות טיב הביזוד של לחץ חשמל וכל המעגלים הסופיים.

התאמת חתק כל מוליכי המיתקן להגנות התרמו-מנגניות שלהם.

שימוש באביזרי מיתקן החלוקה ומובלילים בעלי תו-תקן ועומדים בדרישות התקן הישראלי.

הארകות תקינות של כל המיתקנים החיים הארקה על פי חוק החשמל.

אישור שימוש והפעלה של המיתקן נשוא הבדיקה, תוך ציון מפורש כי בוצע על פי החוק והתקן הישראלי.

לאחר אישור המיתקן על ידי בודק מוסמך, ובהתאםו של המפקח, יבוצע הקבלן בדיקה תרמית למיתקן. הבדיקה כוללת הפעלת המיתקן בעומס המירבי היישם, אך לא פחות מ- 50 מהעומס המתוכנן, וסיריקה תרמית של כל נקודות החיבור.

הסיריקה תבוצע באמצעות חיישן אינפרא-אדום ומצלמה לצילום נקודות התורפה. ימסר דוח מפורט לאחר הבדיקה הראשונה, בו ידועה הבודק על הממצאים או על אישורו כי במיתקן לא נתגלו כל נקודות תורפה.

"נקודות תורפה" – כל נקודת חיבור במיתקן החשמלי שהטפרטורה שלה גבוהה ביותר מ- 20 מעלות (או ערך אחר שיקבע על ידי המהנדס היועץ) מטמפרטורת הסביבה של נשוא הבדיקה.

- "נקודות חיבור" -

כל חקי החיבור בלוחות חשמל.

כל חקי החיבור באביזרים חשמליים ו/או קופסאות חיבורים ו/או פסי צבירה שהזרם הנומינלי שלהם 25 אמפר או יותר.


המיתקנים יתקבלו בהתאם למටואר במפרט הכללי.

8.1.4. אספקת ציוד או עבודה ע"י גורם אחר :

זכות המזמין לשפק חלק מהציוד או להזמין אצל אחרים ציוד ועובדות מיוחדות ועל הקבלן לשפק מידע, הדרך וכל הדרוש לתיאום העבודה.

8.1.5. הדריכה

הקבלן יבצע הדריכה מקיפה של נציגי המזמין בכל הנוגע לתפעול ותחזוקה מונעת של כל מרכיבי המיתקן שבטיפולו





המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבادات בניה ושיתופצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

הישיר והעיקף (דהינו גם מערכות שבוצעו באמצעות קבלני משנה).

מושאי החדרכה יסוכמו מראש ובכתב עם נציגי המזמין, באישור המפקח.

משך החדרכה יהיה כזה שיבטיח שנציגו של המזמין יהיו מiomנים בתפעול מערכות המתקן ובימוש האחזקה המונעת.

למערכות יהודיות תבוצע החדרכה באמצעות נציגים טכניים של ספקי אותו ציוד, לשביועות רצון המפקח.

כל נושא בהדרכה (עבור כל אחת מערכות המתקן) ילווה בטייעוד שיבטיח אפשרות העברת המידע לאנשים נוספים בעתיד.

בגמר החדרכה יקבל הקובל אישורו של המזמין, באמצעות המפקח, כי החדרכה בוצעה לשביועות רצונו של המזמין. האישור יהיה בכתב.

8.1.6. רישי ורשונות:

העובדת תנוהל באמצעות מנהל עבודה בעל רשיון בתוקף התואם את אופי הפרויקט (עוצמת הזום הנקוב של הפרויקט ו/או מתח הפרויקט / גובה / נמוך). בכל עת יימצא באתר חשמלי בעל רשיון המתאים לעובדה המבוצעת ולאופיה, כאמור.

עבודות מג"ם, היה ומבצעות באמצעות קבלני משנה, תבוצעו באמצעות קובלן רשום / חברה רשומה אצלם הקובלנים במדור 160 (חשמל) וברמה מינימלית של אי 1 היקף עבודות שנתי 000,1,600 לפ.

8.2. מובלים

8.2.1. כללי:

בנוסף לאמור בין מפרט הבין משרכי, כולל מחיר נקודה או צינור, בנוסף לשימוש הח裡חים הדרושים, גם את סתיימות בטיט או במלט. מעל לכל חרץ שעוברים בו יותר מ- 2 צימורות הסתיימה תעשה ע"י רשות מתאימה. הח裡חים במחיצות יבוצעו בעורת מכשיר מכני מתאים למטרה זו (דיסק או דומה) ולא בחביבה ידנית אלא אם יורה המפקח אחרת.

8.2.2. תקן עדכני לצינורות למתקן חשמל:

שימוש לב הקובלן מופנית לתקן העדכני המתיחס לצינורות חשמל. על הקובלן לעשות שימוש במובילים העונים על התקנים החדשים. הערה זו אינה מחייבת מחשבות שאר התקנים והתקנות שאינם מצוינים במפורש במסמכים אלה.

8.2.3. רשימת ציוד וייצורנים:

תעלות חשמל מתקניות:

- "Cabloffi" ע"י לב אופיר
- "נאור"
- "ברטמן".
- MFK
- מוליך לפידות.

תעלות חשמל פלסטיות:

- "Iboco", על ידי "ישראלוקס" דגם TA עם חיזוקים לנכבלים דגם CL.



המודוס לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבוזות בנייה וSHIPOTS מפנה מטה יפו 217 ירושלים

- Tehalite
- "לגרנד".

8.2.4. צינורות לפי שיטת התקנה:

בניגוד לאמור בסעיף 08.03 של המפרט הכללי:

צינורות (וקופסאות חיבורים ומעבר) בהתקנה חיצונית لمבנה (חוופים לאור השמש) יהיו מגולוונים, מפלדה. אין לעשות שימוש בצינורות פלסטיים או אביזרים פלסטיים מכל סוג שהוא בהתקנה חיצונית.

8.2.5. מובלים מתכתיים

כל המובלים המתכתיים מבroz יהיו מגולוונים בגלוון חם, לרבות כל אביזרי העזר כמו התקני תליה, חיזוק, קופסאות חיבורים ומעבר וכיו"ב (צינורות, תעלות, סולמות, אביזרים וכו"ב).

חיזוק מוביל מתכתי מכל סוג יהיה באמצעות אביזרים מתכתיים בלבד. אין לעשות שימוש באביזרים פלסטיים ("דיבלים") על מנת לאפשר שימוש בכל עת במובלים מתכתיים עבור כבילים חסיני אש.

8.2.6. קווטר צינורות:

בניגוד לאמור בסעיף 08.03.00.04 של המפרט הכללי אין לעשות שימוש בצינורות בקווטר קטן מ- 20 מ"מ.

8.2.7. סימון וגונן צינורות

בנוסף לאמור בסעיף 08.03.00.07 של המפרט הכללי המפקח רשאי להוראות לקבלן על גוונים השונים מהמתואר בסעיף.

8.2.8. תיבות חיבור ומעבר

בנוסף לאמור בסעיף 08.03.02 של המפרט הכללי, תיבות חיבור הסטעפות ומעבר בחלי תקרות בגיןם תהינה קשיחות, מחומרים בלתי עירירים. אישור תי' לא מהווה תשובה מספקת לדרישת זו אלא עמידה בפועל באש של 850 מעלות צלזיות. הקופסאות ייכלו מהדק לוחץ/שתת עם סימון המעגלים. המהדקים יהיו מהדק שורה בשלפים.

במקרה והתקבל בחר לשימוש בתיבות מפח פלדה, יהיה המכסה צבוע כמספרט, ולרבות שכבת צבע סופי בגון הקייר. (ראה גם מפרט הבין משרד).

לכל גוף תאורה תהיה תיבת חיבורים משלה, מותקנת בקרבתו וניתנת לגישה נוחה ובטוחה.

אין לחבר מהדק אחד בתוך התיבה יותר משני מוליכים. כל מוליך יחוור למהדק שלו באמצעות שני ברגים ועם פס חיבור משותף לכל המהדקים ועם חרץ ייעודי לבודק מתח ("טסטר"). גודל המהדק יתאים לחalk המוליך המיועד.

מהדק הארקה יחוורו ב מהדקים המצויים בשני ברגים לכל מוליך.

תיבות החיבורות תתאמנה למקומות ההתקנה המיועד, לרבות אטימות ברמה של IP55 לפחות במקומות חיים או רטובים.

8.2.9. צינור כפף בין תקרות

במקרה של שימוש באביזרי מתכת לחיזוק צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה יהיו האביזרים מגולוונים.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים


קובצת של שלושה צינורות או יותר יתוקו לפרוfil פלדה מגולון ומחורץ ("Z") באמצעות סרטים ייעודיים או התקני חיזוק כדוגמת "אומגה". פרופיל הפלדה יותקנו במרקחים של עד 90 ס"מ אחד מהשני - בהתאם להנחיות המפקח. החזוקים יהיו לכל צינור בנפרד, ויאפשרו פירוק צינור בוודוד ללא הפרעה לחיזוקם של שאר הצינורות.

8.2.10. הגבלות לצינורות פלסטיים גמישים

בנוסף להגבלות המוזכרות בסעיף 08.03.05.01 של המפרט הכללי אין להשתמש בצינורות אלה בחלי תקרות בניינים.

8.2.11. תעלות וסולמות - כללי

אביורי התליה והתקנה יהיו כדוגמת המופיע להלן:

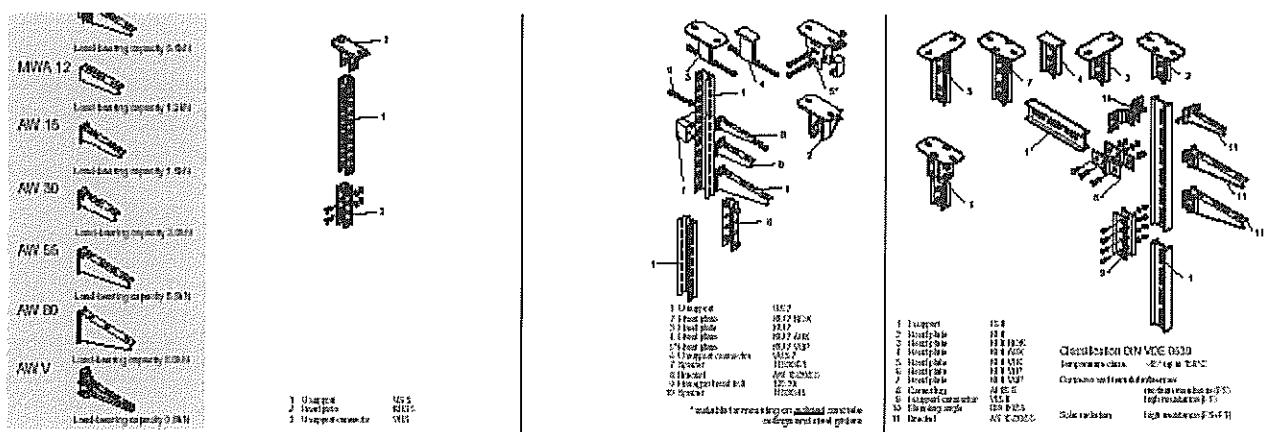

פינות, זווית ופגש בין תעלות יבוצעו באמצעות אביזרים מתועשים.

8.2.12. תעלת רשת

בנוסף כאמור בסעיף 08.03.08.02 של המפרט הכללי, המרחק בין המוליכים של הרשת לא יהיה גדול מ- 12 ס"מ בימד הגדוול ו- 5.5 ס"מ בימד הקטן.

התנדבות התעלה לא תעלה על 5 מיליאומם למטר אורך.

התקנת התעלה תבוצע באמצעות מחברים מתועשים המבטיחים את רציפות מוליכות התעלה לכל אורכה בהתאם לדרישת דלעיל (5 מיליאומם למטר אורך של התוואי).

במקרה של חוסר באביזרים מתועשים עבור פינה, זווית או פגש בין תעלות רשת שונות, יעשה הקבלן שימוש באביזרים מתועשים מפח או פח מגולון, כדוגמת המוראה בראשית של סעיף זה.

8.2.13. תעלה פלסטית:

בנוסף למופיע בסעיף 08.03.08.03 של המפרט הכללי, כוללות תעלות גם:

- מכסה, בגון התעלה ובעובי דופן התעלה. בנים נגד כאמור בסעיף של המפרט הכללי, לא יחוובר




המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

- מכסה התעללה תעולה עם ברגים אלא באמצעות תפס אינטגרלי במבנה המכסה והתעללה.
- גוון התעללה יהיה קרם, אם לא צוין אחרת.
- בנוסף לאמור במפרט הבני משלדי (תקנת העלות), חזוקי התעללה לקיר יהיו באמצעות שני ברגים כל 50 ס"מ, כאשר זוג הברגים מותקנים אחד בחלוקת העליון והשני בחלוקת התחתון של התעללה. הברגים יצוידו בדיסקיות רחבות (קוטר 12 מ"מ לערך) על מנת להגן על התעללה.
- כמו כן, בנוסף למפרט הבני משלדי (תלית תעולה לתקרה או ניצבת לקיר) יהיו הזיזים או המוטות מתוכננים למשקל מינימלי של 75 ק"ג לכל אחד. המרחק ביןיהם יהיה כזה המאפשר לשקל החבלים המתוכננים בתוכניות ובתוספת של % 50 כבלים בעתיד. בכל מקרה, המרחק בין הזיזים או המוטות לא יהיה על 100 ס"מ.
- תעולה תצויד באוחזים כבלים פנימיים, מתועשים (פלסטיים, קפיציים) מותוצרת יצורן התעללה, שיוטקנו במרחקים של כ- 50 ס"מ האחד מהשני. אוחזים אלה יותקנו גם בתעלות "רייקות".

התעללה תהיה כדוגמת:

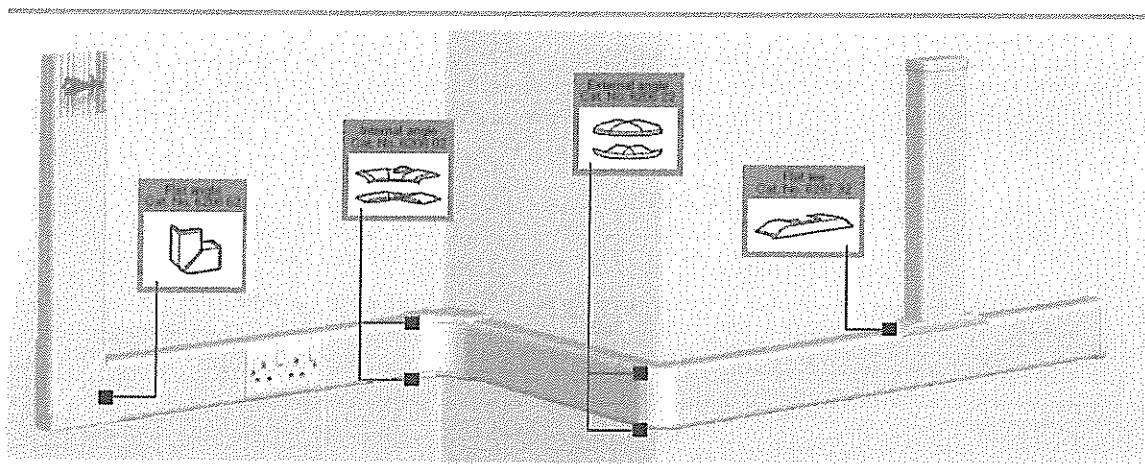

כבלים ומליכים : .8.3

8.3.1. כבלים

מוליכי המיתקן יהיו בעלי חתך עגול (ולא סקטוריאל), מנוחות עם בידוד פוליאטילן מוצלב (XLPE), מטיפוס FR (ציוויל מעמידות באש) לפי תקן IEEE 383 אם לא צוין אחרת.

"כבל" - מערכת של שני מוליכים או יותר, מבודדים כל אחד בפני עצמו, ובנוסף מבודדים בשכבת בידוד אחת לפחות, משותפת.

כבל יהיה שלם לכל אורכו מנקודת המוצא ועד היעד הסופי, ללא מופות או אמצעי חיבור אחרים. חותך האפס בכבל יהיה שווה לחותך מוליכי הפאוזות אלא אם נדרש אחרת.

8.3.2. מעברים לכבלים

במעבר כבל דרך קיר או מחיצה הוא ישחל במוביל או יונן בשכבת מגן נוספת לבידוד המקורי שלו. לא יהיה מעע ישיר בין חכבל לדפנות המעבר.



המוסך לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

8.3.3 התקנת כבליים בתעלות

המוכיח בין שני כבליים בתעלה יהיה כקוור הcabel הגודל משנייהם.

8.3.4 התקנה סמויה של כבליים

בנוסף לאמור בסעיף 08.04.04 של המפרט הכללי, כבליים בהתקנה סמויה בקירות או מחיצות יותקנו כשהם מושחלים בטלילים.

8.3.5 התקנה תת-קרקעית של כבליים

בנוסף לאמור בסעיף 08.04.05 של המפרט הכללי, בהתקנה תת-קרקעית של כבליים נדרש הגנה של ארכוי בטון. הגנה זו אינה נרוויחה כאשר נדרש שימוש בציגורות.

8.3.6 כניסה כבליים מלמטה:

בכל מקום של סכנת רטיבות, התזה או דומה אם בהתקנה חיצונית או בהתקנה בתוך מבנה, יותקן הcabel כך שכניסתו לאביזר, לkopfset חיבור או לבניה תהיה "מעלה" באופן שימנע את האפשרות של חדירתם בזוחילה לאורך הcabel, גם אם נקודת החדרה אוטומטית ננדרש במפרט.

8.3.7 שילוט מוליכים

בנוסף לאמור במפרט הכללי, יכול שילוט מוליכים לצד קצה המעלג (הנגיד ללוח) את שם הלות המזין, מספר המעלג, האזור המיעוד והשימוש.

השילוט יעשה בעט בלתי מהיק על גבי דגלון ייעודי, ולבבות הדגלון.

8.4 הארകות:

8.4.1 הארקט יסוד:

הארകות והארקוט יסוד תבוצעה תוך שימוש בצד מותצת החברות הבאות:

Alpha Wire Corporation	-
Belden	-
Manhattan Electric Cable Corporation	-
Rome	-

בנוסף לאמור בסעיף 08.05.01.01 של המפרט הכללי, יסודות מבנה הכלולים בידוד מהקרקע (בדרכם כל בקרקע קורוזיבית) יקבלו שכבת בטון נוספת מתחתי לבידוד הנ"ל, מבטון-B-400 (דוחינו 400 ק"ג צמנט פורטולנד למ"ק בטון מוקן) בעובי 20 ס"מ עםALKTRODZA מתכתית בתוכו, מוגשת לטבעת הארקה. האמור לעיל כולל במערכת הארקט היסוד.

טבעת הגישור התבוצע בייציקות. במקומות בהם אין יסוד עובר, יבצע הקבלן חפירה וחיפוי טבעת הגישור בטון כמותיאר, כולל בעבודתנו וו. הארקט היסוד כולל גם את הייציקות לפס השוואת פוטנציאלים באמצעות שני (2) פסי חיבור, את יציאות החוץ כהכנה לALKTRODZA ואת הייציקות לחיבור השירותים המתכתיים של המיתקן.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וציפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

8.4.2 הארקט המיתקן :

מודגשת חובתו של הקבלן להאריך כל חלק המיתקן אותו יש להאריך לפי חוק החשמל והנחיות חברת החשמל. הדברים אמורים גם לגבי מיתקנים מתכתיים וכן מרכיבים מתכתיים של הפרויקט הבאים בוגע עם מיתקנים מתכתיים (ראה הגדרה בחוק החשמל). בין מרכיבי המיתקן החיברים הארקה: מובילים מתכתיים, ארגזוי מעבר, קופסאות מכשירים, תעלות כבילים (ראה תיאור מפורט בהמשך), גופי תאורה מתכתיים, תורות טובת מתכתיות, קונסטרוקציות מתכתיות של תורות טובת, מרכיבים מסוריאנים של המיתקן וכיו"ב.

חיבורי הארקה ייעשו לברגים מיוחדים המיועדים לצורך זה בכל אביזר. במידה והם חסרים - יבצע הקבלן.

תעלות כבילים מתכתיות תוארקה באמצעות מוליך נחושת חזוף שיונח לאורך תעלת החשמל. חתך המוליך יהיה בהתאם חתך מוליך הארקה הגדול ביותר בתעלה, אך במקרה שאין נופל מ- 16 מ"ר. המוליך יחבר לבניה התעלה במקומות בהם יש ספק לרציפות הארקה, ובנוספּה בכל שלושה מטרים לאורך התוואי. כאשר מותקנות מספר תעלות טמוכות בתוואי מקבל, תגורשנה התעלות ביניהן ללא צורך במוליך הארקה נוספת, אלא אם נדרש אחרת בתוכנית. מוליך הארקה הראשי הניל (בלבד) יהיה למדידה.

8.4.3 הארקה ראשית

א. המיתקן יוארך על ידי אלקטרוודות הארקה ובשימוש של פס השוואת פוטנציאליים על פי קובץ תקנות 4271 מתאריך 9.8.1 וקובץ תקנות 5474 - 1992 .

ב. פס השוואת הפוטנציאליים יהיה מנוחשת שמידתו 5 מ"מ עובי ו- 50 מ"מ גובה לפחות, ובו יותקנו ברגי חיבור למוליכי הארקה ומוליכי חיבור כמספר המוליכים אליו בתוספת 2 ברגים לפחות לשימוש בעמיד, ולא פחות משבעה ברגי חיבור לכל פס.

מוליכי הארקה ומוליכי חיבור יוחבו כל אחד לפס השוואת הפוטנציאליים בבורג נפרד ובמרחק מה זה מזה.

ג. על מנת למנוע שיתוך של צנרת חיצונית (כדוגמת אספקת מים וביוב מרשת כללית) יודא הקבלן קיום בידוד גלוני בין הצנרת שמחוץ לבניה לצנרת הcnיסה לבניה. הארקה השירות המתכתני הניל תיעשה כמובן אחריו הבידוד הגלוני, בסמוך לכינסת הצנרת לבניה.

מוליכי הארקה ומוליכי חיבור יהיו מנוחשת. חתך מוליכי חיבור יהיה כמפורט בתקנות אך הוא לא יהיה קטן מ- 10 מ"ר.

8.4.4 איפוס

איפוס המיתקן יבוצע על פס השוואת פוטנציאליים ראשי בלבד. פס האפס של הלוח הראשי יוחבר לפס ההשוואה הראשי במוליכי נחושת מבודדים עם בידוד PVC בגוון כחול בחתך השווה לחתך קו החזונה ללוטה.

מוליכי האיפוס ישולטו בשלטי אזהרה בולטים לעין.

8.4.5 הארקט אביזרים

כל האביזרים הבנויים ממתקת ומכל צינור מתקת המופעלים או הבאים בוגע עם אביזרים או כבילים המופעלים במתנה גדול מ- 55 וולט חיברים להיות מוארכים. החיבור יבוצע לברגים מיוחדים לכך באם קיימים כאלה. הקבלן יוסיף ברגים אלה במרקמים שאינם קיימים, כמו כן יש להאריך את כל האביזרים האלקטרוניים לפי הנחיות יצריניהם. בשום מקרה לא יחשבו חלק קונסטרוקציה וחילקי מכונות כمولיך הארקה, אפילו הם מבטיחים הארקה טובת.

8.4.6 רציפות הארקה
מוליך הארקה יהיה רצוף לכל אורכו ועשוי כלו מחומר אחד. חיבורים של מוליך הארקה יעשו אך ורק בברגים מתאימים, מצוידים בטבעות קפיצות. שטחי מגע יונקו כך שיובטח מגע חשמלי מושלם. מקומות החיבור יקבלו צביעת מגן נגד חDIRת רטיבות וקורוזיה.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפן 217 ירושלים

8.5. לוח חשמל
לוח חשמל יבוצע לפי תקן 61349

8.5.1 ציוד מאושר לשימוש בلوح

הצoid יעמוד באחד או יותר מהתקנים הבאים:

- VDE
- IEC
- UL

הצoid יהיה מתוצרת היצרנים הבאים בלבד:

- מא"זים - "סימנס", "מרלאן גראן", "مولר", ABB "גינרל-אלקטሪק".
- מאמ"טים - "סימנס", "מרלאן גראן", "مولר", "ABB", "Eaton", "גינרל אלקטሪק".
- ממיסרי זילגה - "סימנס", "מרלאן גראן", "مولר", "ABB", "Eaton", "ABB".
- מגענים - "טלמכנייק", "סימנס", "مولר", "ABB".
- ○ מגענים לקלים - עם סלילים להקטנת זרם המיתוג ומגעים לקיצור הסלילים.
- ממיסרי פיקוד - "טלמכנייק", "אייזומאי", "אומרמן", "פינדר".
- מנורות סימון - MultiLED - "مولר" או "טלמכנייק" או "אלן ברדלי" או "אייזומאי".
- ציוד מדידה - "ארדו" או "Saci" או "Ganz" או "IME".
- מפסקים מודולריים - "סימנס", "مولר", "מרלאן גראן".
- מפסקים פקט - סימנס, מולר, ברטר.
- מפסקים מחליפים (הסתפק) - "טכנו-אלקטሪק", "סימנס", "ABB", "סוקומק".
- מגני מתח יתר (פרקן ברקים) - "שניאידר אלקטሪק", או "זחהן" או "פניקס", או "LS", חד קוטביים, תקניים, מדרג (Class) 1 או מדרג 2.
- מהדקים להרכבה על מסילה - "פניקס" או "וועידמילר" או "זואגו" או "וילנד".

ארץ הייצור של כל מוצר תהיה מערב-אירופאית או ארה"ב להוציא טורקיה.

לאחר בחירת סוג ציוד מסוים ואישורו, ישאר סוג ציוד זה קבוע לכל לוחות החלקה בפרויקט ולכל המערכות.

לאחר אישור שם של יצרן עבר ציוד מיתוג של לוח – יהיה כל ציוד המיתוג של הלוח מתוצרת אותו יצרן. לדוגמה – אושרה חברת "مولר" למא"זים – יהיו גם המאמ"טים, מפסקים הפקט, המגענים וכיו"ב מתוצרת חברות זו להוציא חריגים מאושרים מראש על ידי הייעץ.

לאחר בחירת סוג ציוד מסוים ואישורו, ישאר סוג ציוד קבוע לכל תחומי הזורמים של הנושא המאושר, ולא תהיה הפרדה פנימית בסוגי ציוד, דוגמא:

אישור ציוד מתוצרת "סימנס" למאמ"טים – ישאר סוג ציוד זה נכוון לכל רמות הזרם החל מאנפרים בודדים וכלה במאות אנפרים.

8.5.2 כללי

בנוסף לאמור בסעיף 080700 של המפרט הכללי:

לוח יבנה מפח מגולוּן וצבוע באבקה בתנור.





המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

ישן לוח יהיה רשום ומורשה לעבודות בהיקף זהה או גדול יותר מאשר העבודה.

כל לוחות הפרויקט יבוצעו אצל אותו ישן.

במידה וקבעו החשמל יבוצע לוח אצל קבלן משנה, ייש קבלן החשמל את המועמד לייצור לוח לאישורו של המזמין, באמצעות המפקח. אין לבצע לוח אצל קבלן משנה שלא עומד בדרישות דלעיל ו/או שלא אישר על ידי המפקח. כל לוחות המתארכנו יבוצעו אצל אותו מפעל מאושר כאמור.

על לוח תוטבע מדבקה בזו הלשון :

"להלן יוצר על ידי מפעל בעלתו ומושר עיי הייעץ והמפקח בעל הסכמה לת"ת 61439 ובעל אישור סימוןתו תוקן בתוקף".

8.5.3. בדיקת לוח

בנוסף לאמור בסעיף 08.07.00.02 של המפרט הכללי, יודיע הקבלן למפקח על מועד תחילת ייצור הלוח, על מנת לקבל את אישורו של המפקח לשיטות הבניה המיעודות של מבנה הלוח. המפקח רשאי לבקר במפעל לצורך זה.

8.5.4. עמידה בזרמי קצר ותקנים

לוח על ציודו יהיה לעמידה בזרם קצר התואם את מקום ההתקנה או מופיע בתוכנית, הגבוה מביניהם.

בלוח לא יקטן כשר העמידה בזרם קצר של ציוד המיתוג הזעיר (מא"זים) מ- 10 ק.א. ואילו זה של המאמ"טים מ- 25 ק.א. כל ציוד המיתוג בלוחות אלה יעמוד בדרישות תקן 60947-2 EN / IEC.

עמידה בזרמי קצר נדרשים תושג ללא שימוש בהגנות עורפיות.

ישן לוח יגיש למפקח לאישור, לדרישתו הראשונה, חישובי עמידות הלוח ופסי הצבירה בזרמי הקצר הצפויים.

8.5.5. מבנה לוח

בנוסף לאמור במפרט הכללי למתיקני חשמל, לוח ל- 63 אמפר ומעלה יהיה להעודה על הרצפה, על גבי בסיס מפרופיל פלדה מגולוון 100-U (הכלל בעבודות הקבלן עבור מבנה הלוח).

נדרשת הפרדה בין תאים הניזונים ממוקורות אספקה שונות. ההפרדה תהיה מלאה לכל גובה התא.

שורות מא"זים תהינה זהות, כאשר פתחים שאינם בשימוש יסתמו.

הסתעפות למא"זים תהינה באמצעות מוליכים מבודדים ומהדקים מגושרים, או באמצעות גישורים המאפשרים פירוק מא"ז בודד ללא ניתוק או הפסקה בשאר המא"זים.

פסי צבירה בלוח יהיו ממוקמים בגובה העולה על 70 ס"מ מהרצפה, וישולטו בשלטים חרוטים, L1, L2, L3, N.

הזנות למפסקים ראשיים לזרם של 63 אמפר ומעלה יחויבו ישירות למפסקים, ולא באמצעות מהדקים.

לא יחויב יותר ממוליך אחד בכל מהדק כניסה לאביאר, אלא אם המהדק תוכנן לכך. במידה הצורך יש להשתמש במהדקים מגושרים.

תיעול פנימי של הלוח יעשה בכורה כזו שתאפשר גישה נוחה בכל עת לכל מרכיבי החוטות לכל אורכם. תעלות הכבילה יהיו עם גישה נוחה למכסים לצורך זה.

אלמנטים המורכבים עם גישה מהחזקת יותקנו כך שלא תידרש החזקת אומים או אמצעי חיזוק אחרים מהצד



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – בעבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

האשמי בזמן תחזוקה, הרכבה או פירוק.

8.5.6 ציוד בלוח:

בנוסף לאמור בסעיף 08069 של המפרט הכללי, אביזרי הלוח יהיו מיועדים לעובודה ממושכת בטמפרטורה של 65 מעלות צלזיוס, תוך שמירה על תכונותיהם ותחום הפעולה הנדרש בתוכניות

סוג ציוד מסוים ישאר אחד בכל הלוחות באותו פרויקט.

- ציוד מורכב בלוח יהיה בהתאם לרשיית הציוד שבירשה של המסמך, והתכנות הבאות:

- ממיסרי פחת יהיו מסוג A.
- כליא ברק יהיה בעל תקן אירופאי, עם מגע עוזר (259 וולט 2 אמפר) לציוון תקלת בклיא הברק.
- מגענים - מיעדים ל- 3 מיליון פעולות מיתוג شاملיות בורותenkob שבסכטב הרכומות, במישטר AC3.
- ממיסרי פיקוד - עם ארבעה מגעים מחליפים, נורית סימון LED לסימון מתח הסליל, בסיס "שליפה" סטנדרטי וברגים לנעה.
- ממיסר פיקוד עם מפסק פיקוד ידני בחזית המ מסר יהיה גם עם התכונה הבאה:

mpsak הפיקוד הידני יהיה בעל שלושה מצבים:

- אוטומטי (המסר נשלט על ידי הסליל שלו).
- מנוטק.
- מחובר (ללא תלות בקיום מתח פיקוד לסליל).

○ מנורות סימון - מטיפוס MultiLED בקוטר 22.5 מ"מ עם עדשות צבעוניות.



- לחץ חירום – יהיה עם מגן נגד לחיצה מקראית כדוגמת:
- ציוד מדידה - מרובעים, במידות של 96*96 מ"מ, עם סקללה מורחבת.
- מד זרם לתצוגת "שיא בקצב" יכולו שני מנגנוני הנעה עם סקלות מתואמות:
 - האחד מגנטי, לתצוגת הזרם הרגעי.
 - השני תרמי, לתצוגת שיא הביקוש, שהיה גם עם מחוג נגרר,
 - שיחואה "זכרון" לשיא הביקוש.

○ משנה זרם של מד זרם (שאינו מחובר למונח אנרגיה או בקר כופל הספק) יהיה מדידה 5 ובהתאם לתקן IEC 185 (Class 5), דהיינו עם אחוז שגיאה בזרם שנעה בין 3 אחוז (בחמשים אחוז של הזרם הנkom) לבין 5% שגיאת קריית זרם (בזרם מדידה של 120% מהזרם הנומינלי). משנה הזרם ישא לותיות עם ציון כל הערכים הנומינליים לרבות הספק, דרגה ומקדם Class IEC 185. חיבורו מד הזרם לשינה הזרם יבוצע באמצעות מודדים עם הביטחון שלו. חיבורו מד הזרם לשינה הזרם למקורה של תחזוקה או ניתוק מד-לוחית לקיצור שני הדקי משנה הזרם למקורה של תחזוקה או ניתוק מד-הזרם.

○ מודדים יהיו מטיפוס מהדק תותב עם שלילות על גבי כל מהדק הפaza. חיזוק המוליכים יהיה באמצעות לחץ שטח (ולא לחץ של ראש בורג). האמור לעיל מתייחס למוליכים בחותך עד 35 ממ"ר.

○ אין להשתמש בבדיקות בעלי שתי קומות או יותר. גישורים בין מודדים יהיה באמצעות מוליכים גמישים ולא פסי צבירה.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

כללי - בונה לוח יתאים את כשר הניתוק נס I של ציוד המיתוג לזרם הקצר המחוש המופיע בתוכניות. הבחירה בלוח חשמל יבחר כך שתובטח סלקטיביות מלאה בכל זרם תקלת ויבצע חישוב בעזרת תוכנה מתאימה.

בונה לוח יהיה אחראי על התאמות (Coordination) בין יחידות ההגנה ויכילן בהתאם לתכנון. הבחירה המותקנו בלוח - מפסקים, מנתקים, מא"זים, ממסרים פחת, מגענים וכל רכיב בלוח - יספקו מתחזקת יצרן אחד.

בנוסף יעמוד הבחירה בדרישות מינימום המפורטת להלן :

مפסקים זרם אוטומטיים קומפקטיים

- המפסקים הנ"ל יהיו מסוג – Molded Case Circuit Breaker .
- המפסקים יבדקו ויעדזו בדרישות התקן IEC 60947 ויהיו בעלי כשר ניתוק מינימלי של :
 - עד 100 אמפר Icu = 25KA

הmpסקים יהיו בעלי הנתונים והתכונות הבאות :

נתונים חשמליים ומכניים

- מתח נומינלי (V) 440
- תדר (Hz) 50/60
- מתח עבודה (Ue) 690
- מתח בידוד (Ui) 1000
- כשר ניתוק :
 - Icu = 100% Ics בפסקים עד 630 אמפר.

- יחידת הגנה תהיה מסוג תרמי מתכוון ומוגנטי קבוע בפסקים עד 160 אמפר.

פסקים/מנתקים בעומס

הmpסקים יתאימו לדרישות התקן IEC60947-3 (Switch/ Disconnector) ויענו על דרישות ניתוק / הבודדה המותקן. זרם העבודה של הפסק יקבע עפ"י אופין AC22A לכל הפחות .

פסקים בעומס המופעלים ע"י סליל הפעלה יהיו מסוג מא"תים ללא הגנות .

יצרן הלוח יבטיח תאימות בין המאמ"ת המזין למנתק בעומס עפ"י זרם קצר המופיע בתוכניות ובהתאם לטלבות היצרן .

מגענים ומתחנעים

לכל מגע יהיו 2 מגע עזר NC+NO .

בחירת המגע וה坦אמתו למנוע תעשה לפי משטר עבודה AC-3 .

המגענים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של 3,000,000,000 פעולות ב – 700 .

מגענים להפעלת גופי תאורה יבחרו עפ"י טלבות התאמת של היצרן לפי כמות הגוף וסוג הנורה .



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

ממסרי זרם פחת לאדמה

המסרים יהיו בעלי רגשות 30 מ"א דגם A.

במעגלים המזינים מחשבים ומעגלי תאורה PL יותקנו ממסרי פחת העומדים בהפרעות הנוצרות מצרכנים מסווג זה (רכבי DC אקראיים), כדוגמת דגם SI מתוצרת Merlin Gerin.

המסרים יבדקו עפ"י IEC 61008 , 61008 IEC 60364 ויאושרו ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י 832 או 1038. יצרך הלויח יודא עפ"י קטלוג החיצונית בין ממסר הפחת והמא"ז מעליו לזרם קצר מחושב המופיע בתוכניות. במידה ואן אפשרות לקבל תאימות מלאה לזרם קצר מחושב יותקן ממסר פחת משולב.

מא"זים (מפסקים אוטומטיים זעירים)

מא"זים יהיו בעלי ניתוק מותאם לזרם הקצר מחושב המופיע בתוכניות אך לא פחות מ-A10 עפ"י IEC - 60947 אופיניים C , B עפ"י התוכניות. למסדי תקשורת ומחשבים יהיו המא"זים מדגם D.

המא"זים יהיו בעלי ניתוק מותאם לתאימות תחינה במערכות מודולריות מבודדים ומחזקים מגושרים, או באמצעות גישורים המאפשרים פירוק מא"ז בודד ללא ניתוק או הפסקה בשאר המא"זים.

chosפת מגע עוזר וסלילי הפסקה תהיה עפ"י הנדרש בכתב הכוויות והתקנית.

מנורות סימון טיפוס Led

מנורות סימון תחינה בעליות לד אינטגרלי המיעודות ל- 80 אלף שעות עבודה, עםזהות בפני מתח יתר של KV ואין מושפעות מהפרעותALKטרו מגנטיות הגרמו להבחוב כדוגמת תלמאניק ..XB5AV..

8.5.7. שילוט לוח :

בנוסף לאמור בסעיף 08.07.08.02 של המפרט הכללי :

שילוט מבטיח נתיכים יכול גם את הזרום הנומינלי של הנטייח הספציפי, להקלת על תחזקה עתידית של הנטייח. גוני השילוט יהיו בהתאם למפרט הכללי או לבחירת המפקח. על הקבלן לקבל אישור לגונו השילוט מהמפקח לפניה הזמנה השלטים.

8.6. לוח חשמל Type Tested

לוח יהיה מטיפוס Type tested על פי המפרט שלහן :

8.6.1. דרישות מיצן/מרכיב הלווח :

יצן/מרכיב הלווח יהיה בעל אחד או יותר מהאישוריות הבאים של מכון התקנים הישראלי :

- יצן מקורי.
- מרכיב מוסמך בעל אישור יצן מקורי.
- אישור סימון הלווח במו תקן ישראלי לעמדיה בטkn 61439.

הלווח יוצר על פי האישור/ים הנ"ל.





המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבדות בנייה ישירותים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

8.6.2 דרישות כלליות:

לחכינה לבנייה תקן ישראלי 61439-1 (IEC) ויהיה מודולרי. בונה הלוח, בהתאם להחלטתו ובחרירת הציוד שבודעתו לשימוש ישלח עם רשיימת הציוד והתוכניות לאישור המ騰ן, תכנון מושלם הכלול פירוט זרמי קצר האגנה עורפית וסלקטיביות של המתקן ולוח החשמל.

התכנון יהיה מבוסס על נתונים זהים לאלה המופיעים בתוכניות המכרז לגבי גודל המפסקים, הזרנות ויציאות.

בונה לוח יהיה אחראי על התאמיות (Coordination) בין יחידות ההגנה וכיילן בהתאם לתכנון. הלוח יתוכנן לטמפרטורת סביבה של 35 מעלות תוך התיחסות לכמות העומסה של ציוד המיתוג ובהתחשב בדרישה להפחיתה מינימלית ביצוע הפעלה בעומס מלא של הלוח, בהתחשב במקדם הבזזמניות כמפורט בטכון 1 IEC 60439-1 טבלה 1, לא תגרום לעליית הטמפרטורה מעבר לערכים המוגדרים בטכון IEC 60439-1 טבלה 2.

הלחחות המכטימליות בטמפרטורה הניל היא 80%.

גובה האתר מתחת ל 1000 מטר.

לוח יעמוד בדרישות תקן 1 IEC 60439-1 ויעבור את כל הבדיקות המפורטות בו.

בונה לוח יהיה מוסמך למערכת איקות לפי ISO 9001 ויציג אישור על תקיפות ההסכמה.

אב טיפוס לוח יבדק לפי הדרישות המפורטות בטכון 1 IEC 60439-1 לבדיקה דגם. כל הבדיקות ובמיוחד הבדיקות לעמידות לוח בכוחות הנובעים כתוצאה ממ עבר זרמי קצר, גבולות עליית טמפרטורה יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת בלתי תליה כאשר הן מוגבר וכנתנים אמיתיים.

בונה לוח יבצע את שלושת בדיקות השגורה ויספק את המסתכים הבאים:

- תעוזות בדיקה לשבע בדיקות אב טיפוס לדגם המתאים,
- תעוזות בדיקה לשבע בדיקות שגורה,
- תעודה המאשר העברת ידע על ידי יצורן מכלולי הלוחות,
- אישור שהמפעל נמצא בפיקוחו של מעביר הידע.
- חישובים לכל תצורה שאיננה קיימת בסטנדרט של יצורן.

שיטת ההרכבה (הכוללת את מגשי ההתקנה, הרכיבים ופסי החלוקה) תבוצע בהתאם לנזוני הלוח ובאופן מודולארי ותבנית מרחקי הבדיקה, מרחקי זהילה ובתיות המפעל.

נדרשת הפרדה בין תאים הניזונים ממקורות אספקה שונות. הפרדה תהיה מלאה לכל גובה התא.

ב כדי להבטיח את איקות החיבורים, יצורן יתן תחזית לביצוע החיבורים ולモומנט הסגירה החדש.

חיבורי פסי צבירה ראשיים מעמודה לעמודה יבוצעו בעזרת אווי מומנט.

חיבורי החיבור יהיו עם ציפוי Bi-CroMnai 8.8 class ועם דסקיות מגע. לאחר החיזוק למומנט הנדרש, כל החיבורים, למעט אווי מומנט, יסומנו בצביע צבעוני.

כל מהדק החיבור עד ל- 10 ממ"ר יציגו בשוניות קפיציות בכך להבטיח את איקות החיבור ועמידותו ברעים ו שינוי טמפרטורה.

בניות הcablis יתאימו לרמת ההגנה הנדרשת מהלוח והוא לפחות ברמה של IP 3X. יצורן יספק את המידעה הדורש כדי לשמר על האטיימות הנדרשת.

כל לוחות הפלדה והפחים יצופו בצביע כפול של שurf אפוקסי ובתוספת צבע פולימרי אפוקסי-פוליאסטר. הצבע יהיה לפי הסטנדרט של יצורן ועמיד בבדיקות לפי תקן 11-60068-2 IEC. כמו כן הצבע יידך ויעמוד בעומס



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה וstępויים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

של ערפייל מלך לפחות 400 שעות.

כל הדלות יצוידו בידיות אינטגרליות בלי מנעול. במידה הצורך ניתן יהיה להוסיף ערכה של מנעולי תליה.

כל האביזרים המורכבים בלוח יסומו באופן ברור על ידי תוויות חרוטות אשר ימוקמו ליד כל יחידת ציוד בחזיות חפnel.

מأחוריו אחת מדלות הלוח יוצמד כיס קשיח אשר יכול את תוכניות הלות. הדלת תסומן בהתאם. חיבור הcis לדלת יבוצע באמצעות מסמרות או ריתוך ולא רק באמצעות דבק.

ביקורת קבלה:

ביקורת קבלה כוללת את בדיקות השגרה שבוצע בנסיבות הלקות והתהיה חלק מהצעת היצרן. הוצאות הבדיקה יחולו על הקבלן.

הוראות התקנה:

בונה הלוח יספק את כל ההוראות והמלצות לגבי הובלה, שינוי העמודות, התקנה, הפעלה, תחזוקה וביקורת הקבלה.

נתוני יצור:

ראה טבלה בסוף הפרק. הפירוט בסעיפים הפרק גובר על האמור בטבלה במקרים של סטיירה.

בנוסף:

שיטות ההארקה:

מערכת ההארקה היא S-TN. ההגנה על חי אדם מתבצע על ידי מפסקים זרים. ללא תקלת תחושב על ידי המתכנן. יש צורך לבדוק את הסלקטיביות בין הגנות זרם קצר. הגנה נגד אש טובעת על ידי ממטריז זliga עם סף מתכוון והשהיית זמן. הגנות הזliga יהיו חסינות להשפעות הרמוניות, מתחי יתר ואפקטים קיבוליים.

יציאות/חצנות:

כל קו חנזה יתוכנן באופן ייחודי כך שהוא יהיה סלקטיבי בהתייחס לרמת הבידוד, רמות ההגנה לחיה אדם והציג הנדרש על ידי המתכנן.

חולקת אפסים:

חתך האפסים ומוליכי הorzות יהיה זהה. פסי האפס יועברו במקביל לפסי הorzות על מנת להגביל את ההשפעות האלקטרומגנטיות.

8.6.3. מבנה לוח חולקה מישני

ראה טבלה בסוף פרק זה.

בנוסף:


סיווג מבנה הלוח:

מבנה הלוח יהיה לפי תבנית 1 המוגדר בתקן IEC 60439-1 אשר יבטיח מניעת גישה והפרדה מחלקים חיים. בכדי לפתח את הדלות או הpfnelים כדי לטפל בלוח ידרש מפתח או כלי מיוחד.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

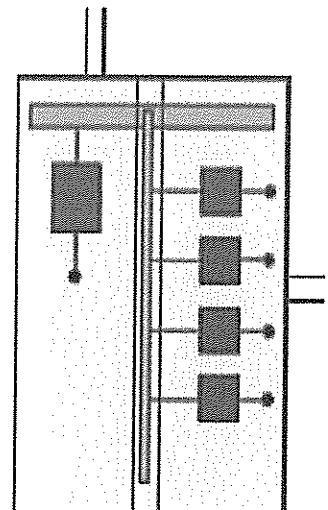

■ Form 1

פסי הארקה:

פס הארקה אופקי יותקן לכל אורך הלוח. בכל תא חיבורים, יהיה פס נחושת שיאפשר את חיבור מוליכי החארקה.

כיסויים:

הלוח ייסגר מצדדיו על ידי דפנות צבועות בגוון הלוֹת, ניתנות להתקנה או פרוקם קלים ו מהירים, באמצעות נועל 1/4 סיבוב (ברגים לדפנות IP55). מסגרות זהות ישמשו להתקנת דפנות IP55 וגם IP30. כיסויים לIP55 יהיו מצודים באטומים מפוליאורטן המותקנים בפועל כדי להבטיח את ההגנה בפני מזג אוויר.

דלתות:

לוח יהיה עם דלתות.

הדלתות והפנלים הנפתחים המיועדים להתקנת ציידי עזר יתמכו במשקלם ללא עיוותים. החיבורים הגמישים המחברים את הדלתות לחלק הקבוע יוגנו על ידי כיסוי מגן גמיש המאפשר תנועה חופשית של הדלת. ניתן יהיה לשנות את כיוון הפתיחה של הדלתות הקדמיות וה אחוריות בהתאם לצורך. סביבת העבודה תאפשר הגנה על ידי כיסויים אך באותה מידת לאפשר לדרות בברור את חלקי הלוח הפנימיים. המבנה יאפשר לעובד יחיד לעבוד بكلות ובמהירות בלוח ובסביבתו.


כניסת כבליים:

התכוון של הלוח יאפשר כניסה של כבלי כוח ללא צורך בשינוי המיקום של פסי הצבירה או שינוי גובה הלוח. כוון הכניסות – ראה טבלה בסוף הפרק.

נגישות:

כל נקודות החיבור יהיו נגישות לחולוטין. קורות המסגרת בחזית, בגב, בתקרה ובתחתית (כאשר הלוח עומד על הגבהה) יהיו ניתנים לפירוק כדי לאפשר התקנה ומעבר של כבליים בעלי קווטר גדול.

מבנה פסי הצבירה הראשיים:





המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTSIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

פסי הצבירה הראשיים יותקנו בחלק העליון או בחלק התיכון של העמודה. הפסים יהיו מלכניים מנוחות באיכות Cu-ETP R240. הפסים יהיו בחתך אחיד מותאם להולכת הזרם הנדרשת. הפסים יחוקו בעורמת מבודדי תמייה המוחזקים למסגרת של הלוט. המבודדים יהיו מתאימים לפסים במספר ובמרקם המתאים לזרם הקצר המתוכנן IEC 1 וລרוחב העמודה. התצורה של פסי הצבירה תהיה בדוקה לפי תקן IEC-60439-1.

על מנת להגביל את השפעת השדות האלקטרומגנטיים פס האפס יותקן ביחד עם פסי הפאוזות בחזית הכיוון ממנו ניגשים לטפל בפסים.

מחברים מהירים והארכות:

החיבורים של הפסים הראשיים יבוצעו באמצעות מחברים מהירים וימוקמו כך שלא יופרעו על ידי חיבור כבלי הכוח. החיבורים המהירים יהיו ניתנים להזזה ומוחזקים על ידי אומי מומנט, כך שלא יידרש קדיחות בפסים. הרחבות הלוח בצדדים תאפשר על ידי הוספה עמודות בזמן הפסקת המתה. הפסים הראשיים יהיו בסדר פאוזות ובतצורה סטנדרטית כדי לפחות את התכנון ולהגביר את הבטיחות.

מבנה פסי החלוקה:

פסי החלוקה יותקנו בתא שימושים מיידי או משמאלי לתאי המפסקים. הפסים יאפשרו חיבור בכל גובה נדרש של קווי הזנה מהלוות, ללא צורך בקידוח או בברגים. הפסים יחוקו בעורמת מבודדי תמייה. מספרם והמרקם ביניהם יקבע לפי זרם הקצר IEC 60439-1 הצפוי. התקנתם הפסים תאפשר גישה קדמית לכל נקודות החיבור. התצורה של הפסים תהיה על פי תקן IEC 60439-1.

חיבור ללא קידוח, הוא החיבור המועדף בין הפסים הראשיים לפסי החלוקה. החיבור יאובטח על ידי אומי מומנט.

חלוקת משנה:

אופן ההתקנה יאפשר חלוקה לקבוצות הזנה שונות המורכבות משורות מודולריות של מפסקים. הפסים יהיו מלכניים מנוחות באיכות Cu-ETP R240 מותקנים על מבודדי תמייה. המבנה יאפשר כמות גדולה של חיבורים, התקנה ושינויים. CISCOים נתקעים (ללא ברגים) יבטיחו הגנה מפני מגע ישיר בrama B IPxxB.

דרישה לחמচיות הזנה:

בזמן פעולות אחזקה, הרחבות או שינויים לא נדרש המשכיות אספקה.

העמדה:

העמדת תהיה בהתאם לתכניות.

מקום ההתקנה:

חדר מאורר - הלוט יתוכנן להתקנה פנימית בתוך חדר מאורר

מקדים השונות:

מקדם הבו-זמןיות יהיה ערך מחושב לפי תקן IEC 60439-1

עמידות להלם מכני:

העמידות להלם מכני ללא דלתות תהיה IK08.

זרם פסי הצבירה: בהתאם לطلب המצורפת בראשא של פרק זה.

מדידות: כמוראה בתכנית



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(900) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

8.6.4. נתוני יצור:

דרישת המזמין	דרישות בטקן	דרישה סטנדרטית	הנושא
תכונות חשמליות			
		400	מתוך נומינלי טע
		לפי תכנית	זרם נומינלי In
		לפי תכנית	זרם הקצר הצפוי Icp
100 %		60% מערך הפאזות	זרם הקצר הצפוי של האפס
		60% מערך הפאזות	זרם הקצר הצפוי של הארקה
	DC/50/60/400	50Hz	תדריות F (הרץ)
סביבה הרכבה			
פנימי	פנימי חיצוני		סוג המקום
IP30	IP 3X, 4X, 5X		דרגת ההגנה IP
		40°C	טמפרטורה מקסימלית רגעת
		35°C	טמפרטורה ממוצעת ל-24 שעות
		40°C- 50%	לחות יחסית
	1,2,4	3	דרגת הזיהום
B	A – תעשייה, עומסים איןדווקטיביים B – מסחרי, בניינים תעשייה קלה	A/B	אווירת EMC
		Cn	תנאי שירות מיוחדים, רעדות, קונデンסציה, זיהום כבד, קורוזיה חריגת, רעדות אדמה, פיצוץ
			שיטה ההתקנה
לוט ל- 63 או יותר – על הרכפה	עומד על הריצפה תלוי על הקיר		סוג
מידות מגבלות			
מקדימה	- מקדימה - מאחורה - מקדימה ומאחורה		חיבור כבילים לloor
כבלים	פסי צבירה כבילים		חיבור מיז רשיים
מקדימה	מקדימה ומאחורה		גישה לLOOR



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

דרישת המומין	דרישה סטנדרטית	דרישות בתקן	הנושא
מלמעלה ומלמטה	מלמעלה ומלמטה		כניסת כבליים
לפי תכנית	אלומיניום נוחות		סוג חכblings
גוני שילוט לפי המפרק			דרישות סימון מיוחדות
אין			אחסנה וחובלה
אין			גודל מקסימלי לחובלה
אין			תנאי אחסנה מיוחדים
			הפעלה
אדם רגיל	אדם רגיל אדם מוסמך		גישה להפעלה
			יכולת שידור ותחזקה
		10%	מקום שמור בלבד
פלטוות הרכבה לרבות % 25		15%	מקום שמור כולל פסי צבירה להתחברות מהירה של אביזרים
קבוע	קבוע נשלף		שיטת הרכבה מפסקים ראשיים
קבוע	קבוע נשלף Plug In		שיטת ההרכבה של מפסקים יציאה
כן			אפשרות להפעיל את הפיקוד כאשר הmpsיקים הראשיים במצב שלוף, מצב Test
			יכולת לחוביל זרם
לפי תוכנית			זרם נומינלי In (AMP) של הלוח
לפי תוכנית			זרם נומינלי של המגלים Inc
		100%	חותך פס אפס לモוליך עד 16 מ"מ ²
100 %		50%	חותך פס אפס לモוליך מעל 16 מ"מ ²
			דרגת המיזור
		2B	דרגת המיזור המינימלית

.8.7 אביזרים והתקנותם

8.7.1 רשימת ציוד ואביזרים :

"גוייס" פלטי משוריין בהתקנות גלויות.
 "גוייס" סדרה לבחירת האדריכל, או "לגרנד" אירופה ע"י "לב אופיר" או "מאסטר" סדרה "מודו" ע"י "בכור" או "ביטציגנו" סדרה "Luna" או "Light" ע"י "קשטי", בהתקנות סמיות, הסדרה לבחירת האדריכל בלבד, באמצעות המפרק. תיבות התקינה של חברות אלה תאושרנה להתקנה של אביזר אחד בלבד. תיבות להתקנה של שני אביזרים או יותר יוננו לדרישות התקן הישראלי מס' 145 ("תיבות



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

חיבורים למתKENI חשמל : תיבות פלסטיק") ויכללו מחייבות להפרדה בין האביזרים
- יציאות תקשורת מחשבים – RIT.
- קופסאות אביזרים משלבות – "ניסקו-אופיס", "Ax Box עיי מ.ד.ע. או ע.ד.א. פלסט, עם אישור
מכון התקנים.

ו הערכה : ציוד "גוויס" יאשר בתנאי שיסופק שירות עיי המפץ הבלעדי של ציוד זה
באرض.

8.7.2. סוג האביזרים

אביזרים יהיו פעולה שקטה, מוחזקים לקופסה על ידי שני ברגים.

אביזרים מוגני מים יהיו עם מכסה הגנה,אטם סיליקון וקפיץ סגירה.

במקרים בהם יורה המפקח לקבלן להתקין אביזרים מסווג שאין עבורו מחיר ייחידה בכתב הכמות, יחוسب המחיר
העדכני לפי הנוסחה המתוארת לעיל :

א. יחוسب "מקדם ההפלה", שהוא היחס בין המחיר הקטולוגי של האביזר החדש למחיר הקטולוגי של האביזר המתואר
בכתב הכמות/פרט ("גוויס").

ב. יחוسب מחיר האביזר "הקיימים" בכתב הכמות מתוך מחירenkoda (שבהצעת הקבלן) לפי הנוסחה הבאה :

- מחיר בית תקע ייחיד יהיה % 25 ממחיר נקודת בית תקע.
- מחיר זוג בתים תקע יהיה 1.8 פעמים מחיר בית תקע בודד, שחוسب בשיטה דלעיל.
- מחיר שלושה בתים תקע יהיה 2.5 פעמים מחיר בית תקע בודד שחוسب בשיטה דלעיל.
- מחיר מפסק זרם ייחיד או כפול או מחליף יהיה % 10 ממחיר נקודת מאור.
- מחיר אביזר טלפון יהיה % 35 ממחיר נקודת טלפון (לא כולל חוווט).

ג. מחיר האביזר החדש עבר כתב הכמות יחוسب על ידי המכפלה של מחיר האביזר בכתב הכמות במקדם ההפלה
שהוזכר בסעיף א' דלעיל.

ד. המחיר העדכני הניל יחולף במחיר האביזר המקורי שבסכתב הכמות.

8.7.3. התקנת האביזרים

לפני התקנת קופסת גב לאביזרי תקשורת ותקשורת יבדוק הקבלן עם המפקח את מיקומם של בורגי החיבור של
האביזר (הערכתה מיועדת למקרים בהם אביזרי המזמין מותקנים עם ברגים אופקיים, לעומת זאת
המוסתקים אנכית).

8.7.4. גובה התקנת אביזרים

הגבהים להתקנת אביזרים המפורטים במפרט הכללי יהיו "קו תחתון" של האביזר.

8.7.5. קופסאות גב לאביזרים ברירות

קופסאות גב לאביזרים ברירות תהינה עם אוחזים מיוחדים לעץ - כדוגמת קופסאות גבס. חיזוק נוסף יבוצע
באמצעות ברגים במסגרת הקופסה, מוחזקים לעץ - כאשר ניתן.

- הקופסאות תהינה מוחמורים כביס מלאיהם.
- הקדח לקופסה ייעשה במכשיר מיוחד המיועד למטרת זו.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה יפו 217 ירושלים

.8.8 גופי תאורה :

8.8.1 עמידה בתיקן ישראלי מס' 20

הדרישה לעמידה בחוקים ותקנים היא כללית וגורפת. יחד עם זאת, באופן יוצא מהכלל (ראה "קול קורא לישום תקן ישראלי 20") מזכרת פה חובתו של הקובלן לעמוד בכל הדרישות של תקן ישראלי 20.

כל גופי התאורה שיסופקו לפROYקט יעדזו בדרישות התקן, ויציזו בתעוזות המאושרת התאמתם (של גופי התאורה) לדרישות התקן ובמיוחד לאוטם חלקים רלבנטיים הנוגעים למוניות המוצעתו ולשימוש המיעוד.

אישור גוף תאורה זה או אחר על ידי המפקח אינו פוטר הקובלן מחובתו זו, והמפקח רשאי היה לדרש מהקובLEN הצלפת גופי תאורה שסופקו ואו הותקנו ואינם עומדים בדרישות התקן בגופים אחרים, העומדים בדרישות אלה וזאת בכל עת ועל חשבו הקובלן.

8.8.2 רשימת ציוד מאושרת עבור ציוד תאורה :

- נורות פלורסצנטיות - "אוסרמס", "פיליפס" או "גינרל אלקטሪק". נורות מהיינה בגוון חם כדוגמת "פיליפס" דגם "لومילוקס" TLD 830 3000 קלולין.
- ציוד הפעלה לנורות פלורסצנטי - "אוסרמס", "גינרל אלקטሪק", "פיליפס", "BAG Electronics" "הלוואר", "טרידזונייק", בהתאם להנורות.
- נורות LED - "אוסרמס", "פיליפס" או "גינרל אלקטሪק". נורות מהיינה בגוון חם כדוגמת "פיליפס" דגם "لومילוקס" CRI-80 מערב אירופה או ארצות הברית.
- ציוד הפעלה לנורות LED - "אוסרמס", "גינרל אלקטሪק", "פיליפס", "BAG Electronics" "הלוואר", "טרידזונייק", בהתאם לנורות וצורת מערב אירופה או ארצות הברית.

8.8.3 כללי :

כל גופי התאורה יסופקו כשהם מלאוים בתעוזת אחריות מנציג יצרן הציוד בארץ. האחריות תהיה לתקופה של חמיש (5) שנים. בתעוזת האחריות יהיה פירוט סוגי הגוף שסופקו לפROYקט והכמות שסופקה מכל סוג.

הכמות המדויקת תקבע על סמך ספירה מדויקת באתר.

כל גוף תאורה יספק על ידי ספק בעל ניסיון בייצור של גופי תאורה של 10 שנים לפחות, או אספקה של גופי תאורה של 5 שנים לפחות. ספק גופי התאורה יהיה בעל תמייהה טכנית הנדרשת מלאה.

קובLEN החשמל, באמצעות ספק גופי התאורה, ייתן למפקח דוח ממוחשב של רמות התאורה הצפויות בשטחים השונים, בהתאם לגופי התאורה המוצעים, הנורות וציוד ההצתה המיועדים להתקנה בשטחים אלה.

8.8.1 נצילות אורית

- הנצילות האורית של גופי תאורה עם רפלקטור פרבולי לא תרד מ- 73% עבור תאורה ישירה.

8.8.2 משנקים או דרייברים

משנקים לכל גופי התאורה הפלורסצנטיים או דרייברים LED למיניהם יהיו אלקטرونוגים גם אם לא צוין בכל מקום אחר.

בגוף תאורה פלורסצנטיים הכלולים יותר משתי נורות יש להתקין משנק משותף לשתי נורות לכל היוטר. במלים אחרות – בגוף בן ארבע נורות יותקנו שני משנקים.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

בגוף תאורה LED יותקנו דרייבר אחד.

המשנקים יעדדו בדרישות הבאות:

תקנים

גופי תאורה יעדדו בדרישות והתקנים הבאים:

EN61347-1, EN61347-2-3 (General and safety requirements)

EN60929: Performance requirements.

EN61347-2-3 annex C : Special requirements for thermally protected ballasts.

EN 61003-2: Limits for electronics currents emissions.

EN 61003-3: Limitation of voltage fluctuations and flicker.

EN 61547: EMC immunity.

EN 55015: Radio disturbances < 30 Mhz

EN 55022: Radio disturbances > 30 Mhz

תקנים עבור גופי תאורה LED

- מבנה גוף התאורה יהיה עשוי אלומיניום או פלדה מגולוונת בעל מערכת קירור אטיבית
- גוף תאורת LED ישא תקן פוטוביולוגי IEC 62471 והוא מכובצת סיכון(G0RG0) המציג יציג דוח מעבדה מוסמכת ISO17025).
- גוף תאורה אחנציות האורית של גוף התאורה לרבות הדרייבר לא תפחת מ w / L 100 וזו את על פי דוח LM-79 של גוף התאורה. (המציג דוח מעבדה מוסמכת ISO17025)
- גוף התאורה יהיה עם ת"י 20 חלק 2.
- גוף התאורה יהיה עם ת"י 5103 חלק 4.
- הדרייברים יתאימו לת"י 61347-2.13 חלק 2.13 או תקן IEC 61347-2.13
- גופי התאורה והדריברים יתאימו לת"י 961 חלק 2.1 או תקן IEC 61000-3-2
- גופי התאורה והדריברים יתאימו לת"י 961 חלק 12.3 או תקן IEC 61000-3-3
- גוף התאורה יישא תקן IEC 60598 יש להציג דוח ממעבדה מוסמכת ISO17025)
- מקדם מסירת צבען >80 CRI יש להציג LM79 ממעבדה מוסמכת ISO17025)
- גוף התאורה יתאים לנתאים נומינליים: מתחר-253-2007
- רכיבי הדרייבר יהיו מסונג II בידוד כפול) עם בידוד חשמלי
- המציג יגיש דוח(CB) יש להציג דוח ממעבדה מוסמכת ISO17025).
- אורך חיים של גוף התאורה 50,000 שעות לפחות לפי L80 בטמפרטורה של 35 מעלות מבוסס על דוח TM 21 של הגוף תאורה (המציע יציג דוח ממעבדה מוסמכת ISO17025).
- גוף התאורה בעל רמת אטימות IPXX בהתאם לאישור מכון התקנים.
- גוף התאורה יהיה בעל אישור פיקוד העורף להתקנה במקלטים ובמרחבים
- הערך המרבי (פיק) של הקירינה בתחום הכלול של הספקטרום
- אימיות נתוניים פוטומטריים וחשמליים LM79 או IEC 62722

דרישות טכניות מיוחדות (משנקים לנורות פלורסצנטי):

- בקרת חימום מוקדם מודרג להארכת אורך חי הנורה.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה ישיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

- ניוטק אספקת חשמל לנורה במקורה של פעילות לא תקינה של הנורה.
- הפסקות אספקת מתח לחימוט האלקטרודות במהלך הפעולה.
- אוירץ חיים ציפוי של 50,000 שעות (עם נפל שלא עולה על 10 % מכמות המשנקים).
- אחריות ללא תנאי של 5 שנים בתנאי שמירת טמפרטורת סביבה של המשnek על פי הרשות על גביו.

דרישות טכניות מיוחדות (דריברים ונורות LED):

- דריברים עמידים עם בקרה 10-VA.
- ניוטק אספקת חשמל לנורה במקורה של פעילות לא תקינה של הנורה.
- אוירץ חיים ציפוי של 50,000 שעות דריברים ונורות.
- אחריות ללא תנאי של 5 שנים בתנאי שמירת טמפרטורת סביבה של דריברים ונורות.
- תוכנת דריברים ונורות - פיליפס או CREE מערב אירופה או ארצות הברית

8.8.3. התקנה ושיקוע

על הקובלן לדאוג מבעוד מועד להכנות באתר לקליטת והרכבת גוף התאורה.


גופים המותקנים בתקרת ביןים כוללים את האמבטיה או כל קופסת גב הדורשת להתקנתם באופן משוקע. על הקובלן בהתאם עם יצרן/מרכיב תקרת הביניים את ההכנות הדורשות לחברו והרכבה של הגופים הללו בתקרת. גופי תאורה שקוועים כוללים גם את ביצוע פתחים ומסגרות מתאימות במקום התקנה, ולרבות אביזרי התקנה, תליה (או שיקוע) ו לחברו.

דגם מיוחד מושם על שיטת הקיבוע של גוף תאורה למחיצה הנושא. שיטת הקיבוע תקבע בנפרד עם המפקח והיא תיקח בחשבון את משקל גוף התאורה, את סוג המכחיצה ואת התקן העיגון עליו או אליו יקבע הגוף.

8.8.4. חיזוק גוף תאורה משוקע

בנוסף לאמור בפרט הכללי يتלה גוף תאורה המשוקע בתקרת ביןים לתקנה הקונסטרוקטיבית באמצעות שני כבלי פלדה מגולונים בקוטר 3 מ"מ כל אחד. הכבלים יחויבו לגוף התאורה במקומות המיעדים לכך על ידי הייצור. בהעדרם – יבצע הקובלן את ההכנות הנדרשות לכך בגוף התאורה.

התקנת גוף תאורה משוקע על אריח של תקרת ביןים ייעשה באמצעות מתאים, כאמור בפרט הכללי עבודות חשמל. המתאים היחיד יהיה כדוגמת תוצרת "ויסבורד" דגם MTM. המתאים כולל מסגרת מודולרית ב מידות 30*60 ס"מ בקירות, ועם שני כנפונים מחלקיים על המסגרת ומותאמים לקוטר גוף התאורה.

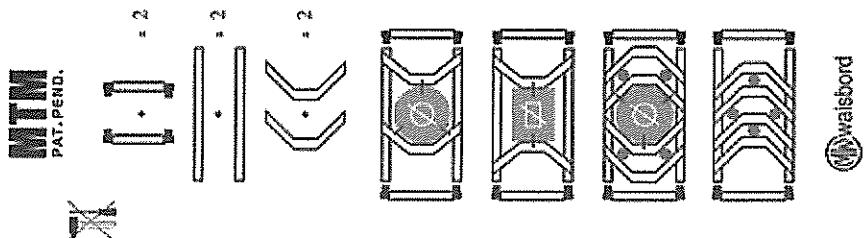

אין לעשות שימוש באמצעי תמיכה מעץ.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ישיפוציים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

.8.8.5 קופסת אביזרים של גוף תאורה משוקע:

קופסת אביזרים של גוף תאורה משוקע, שאינה חלק אינטגרלי של גוף התאורה, תוחזק לתקרהה הkonסטראקטיבית באמצעות עיגון או פסי חיזוק לפחות, באופן שיבתיח את יציבותה המכנית גם בעת פתיחת מכסה הקופסה וסגירתו וטיפול באביזרי הקופסה הפתוחה. מכסה הקופסה יותקן כך שיאפשר ראייה נוחה וגישה נוחה לבורגוי המכסה ללא שינוי בחתקנת הקופסה המחווקת כאמור.

.8.8.6 בתים נורה.

בנוסף לאמור בסעיף 08.09.03 של המפרט הכללי, בתים נורה לנורות פלורסצנטיות - טלקופי, קפיצי, בלתי שביר.

.8.8.7 שפופרות פלאורנניות

בנוסף לאמור בסעיף 08.09.04.01 של המפרט הכללי, אין לעשות שימוש בנורות בעלות קווטר של 38 מ"מ.

נורות פלורסצנטיות לכל סוגיהן תהיה בגוון המכונה "לומילוקס 830" (גוון 3000 מעלות קלולין).

נורות פלורסצנטיות קומפקטיות תהינה בעלות ארבעה (4) פינים ואורך חיים של 8,000 שעות לפחות.

.8.8.8 מערכות אופטיות

בנוסף לאמור במפרט הכללי, רפלקטורים ולוברים לגופי תאורה פלורסצנטיים או רפלקטורים לגופי תאורה פלורסצנטיים עם נורות קומפקטיות יעדזו בדרישות הבאות :

- בעלי עיקומת החזרה פרבולית, זווית קרינה של 55 עד 60 מעלות.
- בעלי ציפוי מגן על השכבה החיצונית של הרפלקטור, למניעת עמעומו.

וזאת בנוסף על המתואר בסעיף של המפרט הכללי.

.8.8.9 גופי תאורה LED

- בנוסף לאמור בפרק 08.09 של המפרט הכללי, כל גופי התאורה יהיו עםתו תואם, תקן פוטו ביולוגי, כל החיזוד הפנימי יהיה תוצרת מערב אירופה או US.

- תאורת LED ישירה תהיה דגם Beck Light Led.

- שעות עבודה לנורה 50,000 שעות.

- אחריות 5 שנים על כל הגוף קומפלט.

- מבנה פח מגולון צבוע אפקטיבי לבן.

- צבע אור לפי בחירה K 3000K או 4000K.

- הזנה 220-240VAC.


- מסירות צבע Ra82.

.8.8.10 תאורת חירום:

רשימת ציוד מאושרת עבור תאורת חירום :

- יחידות החירום – "אלקטרוזן" או "געש" או "אלקטROLIGHT" או "אנטלק" או "OVA" או "Philips" או "Xylux".

- מצברים ניקל מטל לתאורת חירום - "וארטה" או "פיליפס" או "גינרל אלקטሪק" או "סאפט" או "אנרג'יג'ר" (Energizer) או "סאף" (Saft) מיוחדות לטמפרטורות גבוהות ("T").





המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ישירותים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

- כל מערכת חירום שתספק תעמוד בדרישות התקן הישראלי המתאים ותהיה עם אישור סימוןתו תנו
תקן, לרבות עמידה בדרישות התקנים הישראליים 61347 חלק 2.7 וכן תקן ישראלי 20 חלק 2.22

- בנוסף לאמור בסעיף 08.09.05 של המפרט הכללי:

- מודולים חיצוניים לתאורה חירום (המכילים ממיר, מטען, מערכת פיקוד ומצלבים) יספקו כשתם
בתוך מארז מן מחומר שאינו דליק, עם אוורור מתאים, וחיבורם באמצעות מהדקים מוגנים
 מגע מקרי.

- חיבור הזנת החשמל לגוף תאורה דו-תכליתי ייעשה לגוף התאורה ולא לאביזר החירום וזאת על
 מנת להבטיח את המשך פעולה גוף התאורה גם כאשר יחידת החירום בתיקון / תחזוקה / חילפה.
 החיבור יהיה באמצעות פלג חיבור בלבד.

- התקנת יחידת החירום בגוף תאורה (כאשר נדרש התקנה אינטגרלית) תיעשה אך ורק על ידי יצרן
 יחידת החירום או נציגו המוסמך.

- גוף תאורה חירום יפיק בעת פעולה באמצעות מצלבים לפחות % 50 מעוצמת התאורה הרגילה
(הזונה שגרתית שלא מצלבים).

- זמן הגיבוי של המצלבים לפעולה אוטונומית של גוף תאורה חדש יהיה 120 דקות, וכעבור ארבע
 שנים 60 דקות.

- סוללות הגיבוי תהינה מטיבוס "nickel-metall", לעמידה בטמפרטורת גבהות עם הבטחת קיבולת
 של 50% בטמפרטורה של 70 מעלות צלזיוס.

○ המטען יהיה ייעודי לסוללות אלה.

- מגנון הבדיקה האלקטרוני יכלול הגנה אוטומטית על הסוללות מפני טעינה יתר או פריקת יתר.

- נורת סימון הזנת הגוף מהרשות תהיה בחלקו התחתון של גוף התאורה. הנורה דולקת רק כאשר:

○ הסוללה מחוברת בקוטביות הנכונה.

○ קיימת פאזה קבועה תקינה.

○ הממיר תקין ומטען את הסוללה.

- מגנון הבדיקה יכול הגנה בפני נורה בליה או חוסר נורה לשימירה על הממיר.

- היחידה תוכל לשילוט לרבות מספר סריאל של כל גוף תאורה.

- המנגנון יבצע ניטול פועלות נורת הסימון (במצב שגרתי) במקרה של טעות בחיבור הסוללה או
 במקרה שבו הוא מנוטקט.

- מערכת בדיקה אוטומטית אינטגרלית בגוף תאורה חירום תהיה בהתאם לתקן IEC-62034.
 במקרה של תקלת תיפעל נורת ציון מיוחדת בגוף התאורה לחווי על תקלת ווופעל זמוס פנימי.

- גוף התאורה ו/או יחידת החירום יכולו שילוט חרוט: " זהירות ! מתחבר לשני מקורות מתח".

תאורת החירום ושילוט ההכוונה חייב להתאים לכל דרישות הרגולציה כפי שמוגדרות:

• בחוק תכנון ובניה (ספטמבר 2008),

• בהנחיות המוסד לבטיחות וגהות,

• בחוק החשמל,

• בתקן ישראלי 20 חלק 2.22.

על הקבלן / ספק גופי התאורה להבטיח שאכן מתקיימים כל דרישות הרגולציה בתאורת החירום הנבדק,




המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטר יפו 217 ירושלים

לרובות :

- א. התאמה לדרישות תקנות הבניה:
- תעודת מכון התקנים כוללת את בדיקת גובה אוטיות 15 ס"מ לפחות, עובי אוטיות 15 מ"מ לפחות, מרוחת בין האוטיות 10 מ"מ לפחות, רקע השלט בצלב יירוק וכיתוב בצלב לבן.
 - בתעודה מכון התקנים מצוין הכיתוב הנבדק – "יציאה" עם חץ ימין או חץ שמאל או ללא חץ, שלט עם כיתוב חד צדדי או דו צדדי. כל סיגנון כיתוב מחויב בבדיקה פוטומטרית מלאה ואישור מכון התקנים לכך.
 - מערכת החירום מאושרת ע"י מכון התקנים ממשך זמן עבודה של 60 דקות לפחות, בחירות.
 - שלט היציאה מאושר ע"י מכון התקנים לעובדה דו תכנית.
 - כל נוריות החיוויו במצב תקין הין בצלב יירוק.
 - קיימת תאימות של סוג הסוללות (nickel metal) וגודלה החסמי למספר בתעודה מכון התקנים ולמורים המספקים.
- ב. המכור המספק توאמס את דרישות חוק החשמל –لوح השלט מיוצר מחומר כבה מלאויל ואכן מפורט בתעודה מכון התקנים שבוצעה בבדיקה עמידות באש לעומת השולט.
- ג. קיימת התאמה לדרישות המוסד לבתיות וגחות – מערכת החירום, גם לשפט היציאה, כולל מערכת בבדיקה תקינות אוטומטיות בהתאם לדרישות תקן IEC62034, אחת לחודש תtabצע בבדיקה תקינות פונקציונאלית ואחת לשנה תtabצע בבדיקה משך זמן פעללה בחירום וזאת על מנת לשמור את שרירות תארת החירום לשעת הצורך. מערכת הבדיקה האוטומטית תספק חיויו תקינות או חיויי תקלה לצורכי תחזקה מיידית.
- הקבלן יספק עקומת פיזור פוטומטרית מעבדה מוסמכת (היון ובמכון התקנים לא קיימת מעבדה פוטומטרית חלה החובה על כל יצורן להמציא העוקמה מעבדה מוסמכת בלבד).
- ד. תעודות בדיקה והיתרים לטו תקון של מכון התקנים:
- על הקבלן / ספק להציג תעודת בדיקה מלאה וחובבת להתאמה לכל דרישות הרגולציה כאמור. תעודת הבדיקה תהיה עדכנית לשנת התקופת של החיתור.
- dagsh legoifi um nurot 5T :
- אביזר ייחידת חירום לנורות 5T יהיה ייעודי, לרבות חיים מוקדם של הנורות ורבות מגע יבש חמישי לניטוק זינת המשנק האלקטרוני. האביזרי יהיה כדוגמת תוצרת "אנטלט".
- שלט הכוונה (בגופי הכוונה ושילוט) יהיה במידות וגוננים תקניים, בנושא שיקבע מדי פעם על ידי המפקח. בגופים בהם נדרש השימוש באמצעות לוח פרטפקט חרוט (הניצב למקור האור) יהיה עובי לוח הפרטפקט 8 מ"מ לפחות.
- אחריות מלאה לגוף התאורה וצידו (להוציא הנורה) תהיה לתקופה שלא תקטן משלוש (3) שנים, אחריות הכוללת החלפה של ישן בחישב באתר.
- טבלת ריכוז דרישות :

הנושא	המסמך	אישור הקבלן	הערות
מנגנון בדיקה אוטומטי כמתואר לעיל	מפורט יצורן		לפי דרישות חוק התכנון והבנייה
לוח פרטפקט מחומר כבה מלאויל ובעובי 8 מ"מ	מפורט יצורן		ולוח פרטפקט חרוט (הניצב למקור האור)





המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבדות בניה וSHIPACIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

הערות	אישור הקובלן	המסמך	הנושא
		תעודת התאמה	ת"י 61347 חלק 2.7
		תעודת התאמה	ת"י 20 חלק 2.22
גובה האוטיות מתאים לתקנות הבניה	מפרט יצרך	תקנות הבניה 09-2008	
התיחסות לקרינת לייזר	אישור מת"י	IEC 61347 חלק 2.13	
בטיחות מוצרי לייזר	אישור התאמה לתקן	IEC 60825 או 62471	
	מפרט יצרכו	טוללות ניקל מטל ל- 70 מעלות	
זמן פעולה אוטונומי כנדרש לעיל	מפרט יצרך	גיבוי 120 דקות נדרש ליום ההתקינה	

8.8.11. שווה ערך לגוף תאורה:

מחיר גוף תאורה חלופי זה שבhzutzut הקובלן בכתב הרכומות והצעת המחרירים יקבע גם באופן הבא :

X=Knew (:) Kold (*) Pold

כאשר :

X = המחיר המבוקש של הגוף החלופי.

Knew = המחיר הקטalogical של גוף התאורה החלופי.

Kold = המחיר הקטalogical של גוף התאורה המקורי.

Pold = המחיר בהצעת הקובלן של גוף התאורה המקורי.

הקובלן רשאי להציג שווה ערך לגוף התאורה המופיע בכתב הרכומות. במקרה זה, עליו לנוקוט בפעולות הבאות :

- לבקש את רשותנו של המפקח להציג גוף תאורה שווה ערך.
- לאחר קבלת רשותנו של המפקח, להביא בפני האדריכל המהנדס והמפקח את הגוף המקורי הנדרש בכתב הרכומות, וכן את גוף התאורה "שווה הערך המוצע". הקובלן יציין את מקור האספקה של הגוף החלופי, את מחירו השיטוני ואת כל הפרטים הטכניים המספקים לגוף זה על ידי היצרן שלו.
- במידה וידרש, יהיה על הקובלן להפעיל (להדליק) את שני גופיו התאורה על מנת שניתן יהיה לעירוך השוואת ביניהם גם בזמן עבודה.
- ביחד עם האמור לעיל יציג הקובלן דו"ח תאורה השוואתי בין שני הגוףים הניל. הדו"ח ייערך על ידי מעבדת תאורה מוכרת על ידי מכון התקנים הישראלי, ובו יושווב הביצועים של שני גופי התאורה.

לאחר עיון במסמכים ובגופי התאורה יכריעו הנוגעים בדבר בנושא הגוף החלופי, תוך תקופה שלא תעלתה על שבועיים מיום ביצוע המבחן החשווותי החזווני, שבו יוצגו גם, כאמור, כל המסמכים הנדרשים. על הקובלן לקבל את הכרעת הגורמים לגוף שווה ערך בכתב, על ידי רישום ביום עבודה.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

.8.9 נקודות:

8.9.1 כלל:

בנוסף כאמור בסעיף 0800.47 של המפרט הכללי:

- "מוליך" - חוט נחושת עם ביודז פ.ו.י.ס.י. מושחל בצינור, או כבל XLPE-FR מושחל בצינור או מותקן בתעלת.
- " מוליכים " - בכמויות בהתאם לצורך, לרבות מוליך הארקה.

"נקודה" תבוצע בחוטים רק כאשר:

- החוטים מושחלים בצינור.
- אין קטע תוארי בו מבוצעת הנקודה בכבול.
- אין קטע תוארי בו מבוצעת הנקודה ברצפה (זהינו במילוי, בחלל רצפה כפולה או במקום העשוי להיות מגע עם מים).
- אין קטע תוארי של הנקודה בהתקנה שמחוץ למבנה.
- אין קטע תוארי בו מבוצעת הנקודה בתעלת מכל סוג.

צינור:

בכל מקום בו מופיעה המלה "צינור" או "צינורות" בתיאור הנקודות במפרט הכללי, יהיה המשמעות של "móvelיל" כמוואר להלן:

"móvelיל" - צינור פלסטי כפף כבד (מריכף) תה"ט מתיפוס "פ"ד" או "פנ", או צינור פלסטי קשיח כבד (מרירון) בהתקנה גלויה או תעלת פלסטית בהתקנה גלויה, אם לא צוין אחרת.

בתקנות מחוץ לבנייה יהיה המוביל ו קופסאות המעבר והחיבורים מוריינים ומגולוונים כמוואר.

קוטר מוביל לביצוע נקודת בהתקנה סמויה יהיה 20 מ"מ אם לא מצוין אחרת. קוטר מוביל לביצוע נקודת תקשורת או טלפון יהיה 25 מ"מ או מצוין בתוכניות.

קוטר מוביל לביצוע נקודת בהתקנה גלויה יהיה 20 מ"מ אם לא מצוין אחרת. קוטר מוביל לביצוע נקודת תקשורת או טלפון יהיה 25 מ"מ או מצוין בתוכניות.

מידות תעלת פלסטית לביצוע נקודת יהיה (3*1.5) ס"מ אם לא מצוין אחרת.

"בית תקע" - בית תקע חד-פאווי 16 אמפר שלושה פינים שתווחים להתקנה תחת הטיח עם מסגרת בית התקע מחזקת לקופסת הגב עם ברגים וkopfsha מיוחדת לניל, כל זאת אם לא צוין אחרת.

אביר לא צוין מיוחד - להתקנה סמויה תה"ט לרבות קופסה מתאימה.

"תא"ט" - בהתקנה סמויה ביציקה, תחת הטיח, במחיצת גבס, במילוי, בריחות או בחלל תקרת בגיןים.

8.9.2 נקודת בית למזגן בתקרת בגיןים

כמו נקודת בית תקע כוח, אך סיומת בבית תקע מוגן מים מתרברג כדוגמת "המחבר והמקשר", ולרבות אספקת התקע התואם, התקנתו וחיבורו על כבל המזגן. תקע בהתקנה אופקית יהיה עם געילת הברגה כמתואר לעיל או מזויד בפחית מתחת מגולוונת להתקנתו אנכית ולא אופקית.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה וSHIPACITS מבנה מטה יפו 217 ירושלים

8.9.3 נקודת בית כוח, MPIZ ומנורת סימון

כמו נקודת בית כוח, אך לרבות MPIZ (2*16) אמפר ומנורת סימון, בהרכבים.

8.9.4 נקודת לחץ חירום

הכלולת מוביל בקוטר 20 מ"מ, מוליכים בחתח' 1.5 ממ"ר, אביזר מיוחד לחץ חירום הכלול קופסה צבעה אדום, חזית פלסטית לשיבורה ביד, לחץ הפועל רק לאחר פעולה כפולה:

- עם שבירת החזית הניל.
- בנוסף, לאחר השבירה - לחיצה על הלחץ.

הלחץ יהיה בעל מגע עוזר ס/ס * 2 ושילוט בעברית בהתאם למקרה.

8.9.5 נקודת פיקוד מרוחק

הכלולת מוביל בקוטר 20 מ"מ, מוליכים בחתח' 1.5 ממ"ר וסיומת שני לחצנים בעלי מגע עוזר ס/ס * 2 כל אחד בטקונה סמויה עם שלט בהתאם למקרה.

8.9.6 נקודת אארקה מותקן טלפון

להארקה ארון טלפון או טלפון ציבורי או דומה, כוללת מוביל בקוטר 20 מ"מ, מוליך בחתח' 6 ממ"ר לפחות השוואת פוטנציאלים או פס האארקה בלווח קרוב (בהתאם למקרה) וחיבור לבורג האארקה בארון טלפון או בטלפון ציבורי.

8.9.7 שוחות ביקורת להארקה

תהייה מעל כלALKTRODHA ANCIAIT או מעל CHIBORI האארקה למתוקני מים CHIZONIIM או דומה. השוחה תהיה כמו מתוצרת "אטקה" מק"ט 5920-038 עם מכשה צחוב-ירוק מתאים לשטח בו היא מותקנת. תחתית שוחות הביקורת תהיה מרווחת בשכבת חוץ בעובי 15 ס"מ. השוחה כוללת את החפיר עבורה ושיקומו.

8.9.8 נקודת האארקה מותקן מתקטי

הכלולת חיבור לפחות השוואת פוטנציאלים במוביל בקוטר 25 מ"מ, מוליך נחושת בחתח' עד 16 ממ"ר, שירות חיבור או מהדק חיבור (בהתאם למקרה) ושילוט "הארקה, לא לפרק".

8.9.9 נקודת הפעלה למופוח נחשון

הכלולת מוביל כמתואר ממנהפו או היחידה המבוקרת ועד קופסת הפעלה, לרבות קופסת גב וחוט משיכה פרלון 4 מ"מ.

8.9.10 פנל כבאים

נקודות פנל כבאים (עמדת פיקוד כיבוי אש בחירום) כוללות את המרכיבים הבאים, קומפלט:

- הארגז.
- כל ציוד הפיקוד והבקירה.
- המובילים והכבילה של המערכות המותקנות בפנל הכבאים.



המודע לbijוט לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבירות בינוי ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים


המבנה:

- ארגז פח צבוע בגוון לפי האדריכל, בהתקנה משוקעת. עיצוב הארגז ומידותיו יוצאו לאישור האדריכל באמצעות המפקת. גודל הארגז ומידותיו יהיו בהתאם לצירוף המוצע להתקנה. עבירות הקובלן כוללת גם את התיאומים עם קבלני המשנה וקבלני המערכות האחרות שצמודים מתממשק או מותקן בפניל הכבאים. מוצגת סכימה עקרונית של מבנה "ארגז פnel כבאים". הגודל הסופי ותכולתו יהיו בהתאם לצירוף שיוטקן בו בפועל.
- מקום להתקנת צירוף הנמדד בסעיפים אחרים:
 - פnel משנה של רכזת גילי אש ועשן (نمך בפרק גילי אש ועשן).
 - לוח שליטה על אזורי טלפוןocabים (نمך בפרק כריזה או גילי אש ועשן).
 - מיקרופון מערכת כריזות חירום (نمך בפרק כריזה).
- הצירוף הבא על התשתיות המתחייבות עבورو (כבליים ומוביילים לכל אורך התוואי) ולרבות חיבורים בשני קצוות:
 - לחץ הפסקת חשמל כללית "רגילה" (שדה "רגיל" של הלוח הראשי).
 - לחץ הפסקת חירום "חינוי" (הפסקת השדה החינוי בלוח הראשי, לא כולל הפסקת השדה הקייטי המזין מערכות תומכות חייט).
 - לחץ הדמתת הגנרטור.
 - בוררי משתר עבודה למפותחים שחרור שען בכמות נדרשת.
 - המערכת כוללת גם את הcabילה בcabל חסין אש כמתואר ואת המוביילים המתחייבים עבור כל אחד מערכות מפותחי שחרור שען הנשלטות על ידי המפקדים הבורים, וכן את המפסק הבורר (שלושה מצבים) והשלוטות כמוראה בפרט המצורף להלן. כאמור, כמהן המפקדים לשילטה על מפותחי שחרור שען תהיהwendesh בפועל במתיקן.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

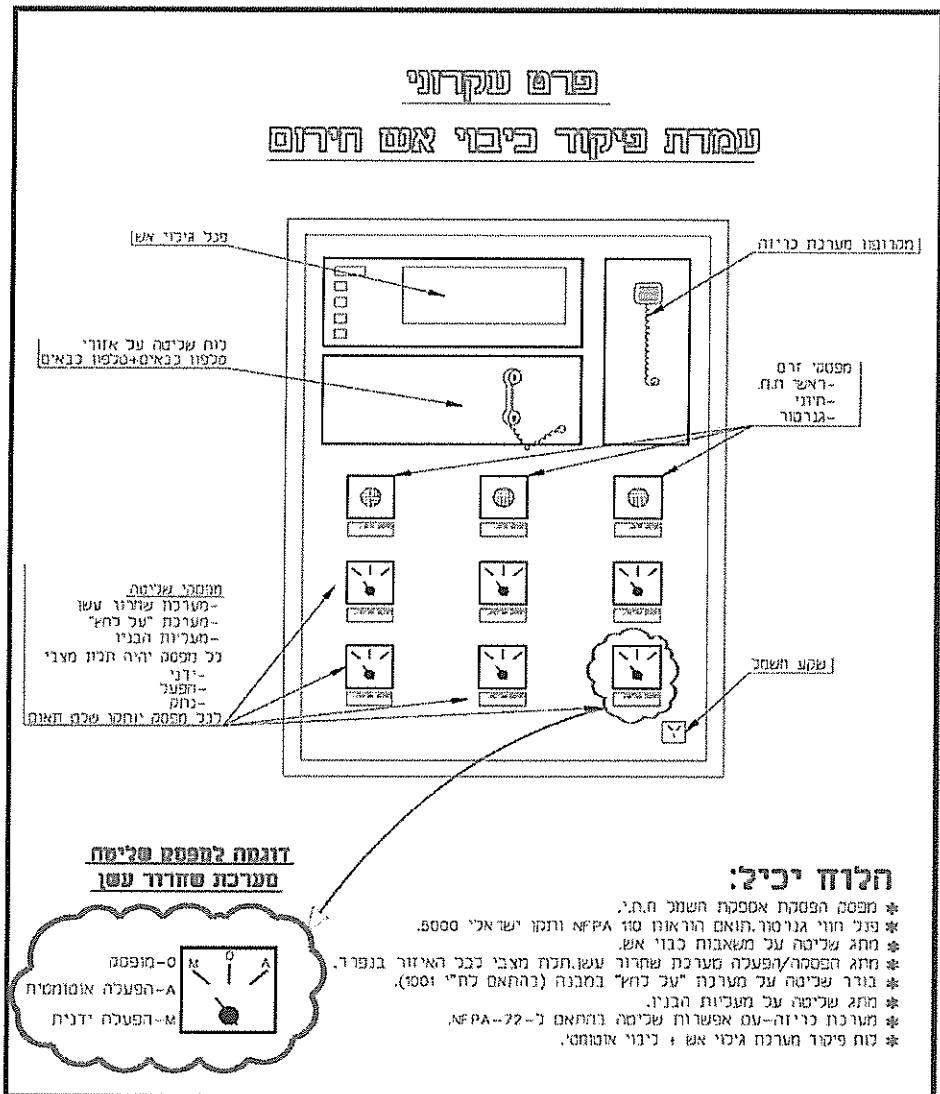

8.9.11 נקודת הזנה למכוна

הכלולת מוביל בהתאם למටואר בטבלה שבהמשך (בהתאם לגודל המכוונה), כבל בחותך כמתואר, וסיימת כדלקמן :

ליד המכוונה, על קיר או על קונסטרוקציה מתאימה יותקן מנתק הספק, אוטם ומוגן מים, בגודל בהתאם למכוונה. מהומפסק חנייל יותקן קו משוריין, מגולוון, עם מעטה פלסטי, עם כבל, עד למכוונה אם בהתקנה גלויה או בהתקנה סמויה לרבות חלקה ברצפה, וחיבור למכוונה לרבות עזרה בהפעלה ראשונית.

ביצוע התחברות למנוע או מכונה יבוצע באופן הבא :

- לkopfat החיבורים של גוף המכוונה או המנווע יוחבר קטע צינור פלדה מגולוון, קשיח. קטע זה יכול שייהיה ישיר או שייהיה בזווית, בהתאם לדרישות תנאי ההתקנה בכל מקרה ו McKRA. לא יעלה אורכו של קטע ישיר זה על מספר סנטימטרים בודדים, ובמקרה של שימוש בקשת או זווית מותועשת - ייעשה שימוש רק בקשת או זווית, ללא המשך של קטע ישיר.



המוסך לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(900) 2020 – עבודות בניה ישופצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

קטע קשיח זה יצויד בהברגה בקצחו החודר לקופסה, ויחזק לkopסת החיבורים של המכונה באמצעות שני אומים - האחד בחלוקת הפנימי של הקופסה והשני בחלוקת החיצוני של הקופסה.

במשך קטע הציור הקשיח יבוצע הקבלן קטע צינור גמיש. הציור הגמיש יהיה מגולון, במתואר, ועם מעטה פלסטי. אורכו של הקטע הגמיש לא עלה על 20 ס"מ.

לאחר הקטע הגמיש ימשיך הקבלן ביצוע המתקן בציור גמיש או קשיח, בהתאם למקרה.
מודגש בזאת כי אין להתחבר עם צינור גמיש ישירות לкопסת המכונה.

להלן פירוט הערכים בהתאם לגודלי המכונות השונות :

הספק המכונה	עד 4 כ"ס	עד 8 כ"ס
תוך המוליכים	1.5*5 ממי"ר	2.5*5 ממי"ר
קוטר המוביל	25 מ"מ	25 מ"מ
גודל מפ"ז	3*25 אמפר	3*25 אמפר

8.10 אופני מדידה מיוחדים :

בנוסף לאמור בכל מקום אחר, יהיו מחירי היחידה המופיעים בהצעת הקבלן כוללים את כל המתואר במפרטים הרגילים והמיוחדים ונוגע לאותו סעיף, להוציא פריטים הנמדדים בנפרד.

מחיר נקודת בהצעת הקבלן כולל את כל החומרים האביזרים והעובדות המתוארות במפרטים – הן הכלליים והן המיוחדים – ונוגעים אותה נקודת.

اسפקה על ידי גורם אחר :

اسפקת המדיע, התיאום וכל המתואר במקרים של אספקת אביזרים או עבודה על ידי אחרים יהיה ללא תשלום נוסף או מיוחד.

ספר המתוקן

הכנה ומסירה של "ספר המתוקן" על עותקייו ולבנות תוכניות ממוחשבות כמפורט במפרט המוחדר יהיה כוללים במחירים העבודה ולא ישולם עבורו במיוחד או בנפרד.

הדרך


ביצוע הדרך תיפעל ותחזקקה של כל המתוקן על מערכותיו כמתואר במפרט המוחדר יהיה כולל במחירים העבודה ולא ישולם עבורם במיוחד או בנפרד.

הארקת תעלות כבלים

כל המתואר בהארקת תעלות כבלים יהיה כולל במחירים התעלה ולא ישולם עבורו במיוחד או בנפרד. מוליך הארקה ראשי (בלבד) המותקן בתעלה לצורך זה יהיה למדידה.

הארקת אביזרים

לא ישולם בנפרד או ביחיד עבור הארקות אביזרים כמתואר במפרט המוחדר ומחרם יהיה כולל במחיר הנקודת, העבודה או האביזר הנוגעים בדבר.





המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

תכולת מחירי לוח וצידון:

- מחיר לוח לרבות הובללה, פריקה העברת התקנה חיבור והפעלה במקום המועד באתר.
- השטח המפורט בכתב הכמות עבור "מבנה לוח" אפשר שהיה ליותר מאשר לוח בודד.
- מחיר ציוד שבhzcut הקבלן ינתן עבור ציוד מורכב מוחות ומחובר בלוט, תואם את זרם הקצר המתחייב במקום ההתקנה.
- מחירי כל המתוואר בסעיפים פראק "לוח חשמל" דלעיל כולל במחיר לוח או אביזרו ולא ישולם עבורם בנפרד או במילוי.

מחיר ממ"ת

לא תשולם תוספת או מחיר מיוחד עבור ממ"ת בעל בסיס גודל מהנדרש בתיכנון או בכתב הכמות עקב סטנדרטים של ספק / יצrown הצד. לדוגמא :

- נדרש בתיכנון ממ"ת 3*100 אמפר, לכילול בתחום 63 עד 100 אמפר.
- בכתב הכמות מופיע ממ"ת עד 100 אמפר בסעיף מסוים, ואילו בסעיף אחר מופיע ממ"ת עד 160 אמפר.
- ליצrown הציוד המסופק בפרויקט הספציפי אין בסיס עד 100 אמפר, אלא בסיס עד 125 אמפר, המכוסה בסעיף "עד 160 אמפר" מבחרית המחיר.
- למטרות זאת, עבור הדרישת דלעיל ישולם רק כפי שמפורט בכתב הכמות תחת הסעיף "ממ"ת עד 100 אמפר", אף על פי שספק ממ"ת בעל בסיס גודל יותר (125 אמפר).

מחיר מא"ז

מחיר חיגור שני מא"זים או יותר יהיה כולל במחיר המא"זים ולא ישולם בעדו (של החגור) בנפרד.

שילוט אביזרים

כל המתוואר בשילוט אביזרים כולל במחיר האביזר ו/או הנkodeה ולא ישולם עבורו במיוחד.

копסאות גב לאביזרים בריחות

לא ישולם במיוחד ביצוע אביזרים בריחות וכל המתוואר בסעיף הרלבנטי יהיה כולל במלחרי הנkodeות השונות.

גופי תאורה

מחירים לרבות פתחים והכנות אחרות כנדרש בתקנות בגיןים, תקרות קונסטרוקטיביות או מחיצות מכל סוג.

מדידת נקודות

לא תהיה הפרדה בין מדידת נקודות בהתקנה גלויה למדידת נקודות בהתקנה סמייה, או בין מדידת נקודות במתיקן משוריין שמחוץ למבנה לבין מדידת נקודות במתיקן פלסטי בתוך מבנה אלא אם מופיע בנפרד בכתב הכמות.

הארקט ישוד

המדידה בכתב הכמות תהיה עבור הטבעת היחסית בלבד (מטרים אורך) אך המחיר יכול את כל האמור בסעיף "הארקט ישוד" של המפרט הטכני המוחדר דלעיל.

נקודות מתח נמוד מד

המדידה כוללת גם את החלק החיסרי של הקו או המגל או התוואי עד מוקד המערכת.

שם הקבלן.....חתימת הקבלן.....



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

אין סטטוס

1. כללי:

המפורט הטכני הינו תוסף למפרט הכללי לצורכי תוספת הדגשה, השלהה, הבקרה ואו שינויים לגבי האמור בו. אין הכרח שכל העבודות המתוארכות בתכניות ובכתביו הכימיות תמצא את הביטויים במפרט הטכני.

2. מפרטים:

העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכניים כדלהלן:

הesson הכללי של הבין מרדיית – פרק 07 – מתקני תברואה.

הesson הכללי של הבין מרדיית – פרק 57 – קויים מים, ביוב ותיעול.

הesson – הוראות למתקני תברואה.

ת"י – 1205 – מערכות שרברבות ובדיקות.

כל התקנים הישראלים העדכנים הווים על הציד והחותם הנדרש.

3. תכניות:

תשומת לב הקובלן מופנית לעבודה כי התכניות ל"מכרז" בין תכניות עקרוניות הבאות להבhor את סוג העבודה וגם והיקפה כדי לאפשר לקבלן להציג את הצעתו.

לקראת ביצוע העבודה וגם במהלך, תימסרנה לקבלן תכניות עבודה מפורטות ומאושרות "לביצוע".

הקובן יבצע עבודותיו רק על פי תכניות ומפרטים עליהם החותמת "לביצוע" עם תאריך העדכן האחרון.

התכניות ומשמעותם יבדוק אוטם הקובלן ויודיע מיד למפקח על כל טעות, החסירה, סתרה וא-הסתאמות בין התכניות לבין עצמו ואו בין התכניות ובין שאר מסמכי החוזה. המפקח יחליט לנוכח בכל מקרה והחלטתו תהיה קובעת. לא יהודי הקובלן למפקח כאמור, בין אם כתוצאה לכך שלא הרגיש בעטעות, החסירה, סתרה ו/או אי התאמה ניל' ובין אם מתוך הזונה גרידא, ישא הקובלן לבדוק בכל האחריות לתוצאות מכז', בין אם תוצאות אלה נראות מראש ובין אם לא.

4. תיאור העבודה:

העבודה במכרז זה כוללת:

- בדיקת מפלס ומיקום מדויק להתחברות קוי ביוב ומים מחוץ למגרש.
- הממצאות פתרונות, מאושרות ע"י המ騰ן לצורכי קביעת אופן התחברות לתשתיות במידה וקיים אי-התאמאה בין תכניות לבין מצב בפועל.
- ביצוע התחברויות לתשתיות קיימות.
- ביצוע מערכות מים בהתאם לתכניות.
- ביצוע מערכת שופcin' ודולחין בהתאם לתכניות.
- ביצוע מערכות ניקוז מוגנים בהתאם לתכניות.
- ביצוע בתנאים לשבי התקדמות את כל הבדיקות היסודיות הדורשות לפי תקנים הישראלים,
- המפרטים הכלליים ולפי המפרט הטכני הניל' ובתואום עם המפקח.
- בדיקת תכניות צינורות ביוב, ניקוז ומים לאחר ביצוע.
- הכנת תכניות "AS MADE".
- מסירת המערכות למזמין.

הזמן רשיון משיקוליו לצמצם את היקף העבודה שתבוצע בפועל ביחס למתחם הchemiot ובתכניות, או לספק בעצמו חלק מהצדוק ולקובן לא תהיה הזכות לדרש ולקלף פיצוי על כך או לדרש שינוי במחירים היחידה עקב לכך.

5. בא כוחו של הקובלן:

ציג הקובלן ובא כוחו המוסמך יהיה "הנדס האתר" שהוא מהנדס מוסמך רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים עם ותק מקצוע של חמיש שנים לפחות ובעל ניסיון מספק, לדעת המזמין ואו המפקח, ביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא כוחו המוסמך של הקובלן ימצא באתר העבודה, כל שעות העבודה, לאורך כל תקופה הביצוע.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOUTS מבנה מטה יפו 217 ירושלים

6. הוראות כלליות:

- לפני הגשת הצעת מחיר, על הקובלן ללמד את התכניות. כמו כן עליו לבקר באתר להכרת הגישה, המרכות התקיימות ואופן הביצוע.
 - כל זה על קובלן לחתת בחשבון במתן הצעת מחיר.
 - לפני תחילת עבודות הביבוב, המים והניקוז על הקובלן לאתר ולבצע מדידות מדוקקות לגובה ומיקום חיבור ביוב, ניקוז ומים קיימים כולל התאמות לתשתיות עירוניות.
 - על הקובלן לתאם עם הרשותות או מפקח בשטח את מועדី ביצוע ההתחברות.
 - אספקת מים לאתר בנייה על ידי הקובלן על אחריותו ועל חשבונו. נקודת חיבור המים התואם עם מחלקת המים של העירייה/המוחזק.
- אספקת חומרים ע"י הקובלן:
הקובן יהיה חייב בהצעתו להתייחס לסוגי חומרים ויצרנים אותם יפרט המספרת הצעתו ולקבל אישור המזמין ליצרנים או לספקים מהם אמרור הקובלן לרכוש את החומרים.
המזמין יהיה ראש לפסול כל חומר או היצור שאין עוני לדרישות האיכות, יכולת הייצור ועלות שישבינו את רצון המזמין.
- כל ציוד אשר בדעת הקובלן לשימוש בו לביצוע העבודות דורש אישור המפקח לפני התחלת הביצוע.
עם תחילת העבודה, ולא יותר מאשר שבע ימים לפני השימוש בחומר המזמין, על הקובלן לקבל מאות המפקח אישור על כל החומרים אשר בדעתו לשמש בהם והוא את להגיש דגימות מאותם החומרים לצורך בדיקה.
הציוד אשר לא אישר ע"י המפקח, יסולק מן המקום ע"י הקובלן ועל חשבונו ויחולף בצד אחר אשר אישר ע"י המפקח.
- כל סטיה מטיב החומר מן הדגימה המאושרת תגרום להפסקת העבודה ולסילוקו המיידי של החומר הפסול מהמקום, על חשבונו הקובלן. הפסקת העבודה תימשך עד שהקובן יביא למוקם חומרים בטיב מאושר ובכמות המתකלת על דעת המפקח.
 בהתאם לדרישות המפקח, יזמין הקובלן בדיקה של מכון התקנים לטיב החומרים. העבודה והתשלום כוללים במחיי היחידה השונאים.
- על הקובלן להביא בחשבון בקביעת מחרי היחידה, אפשרות של ביצוע עבודות, פיצול העבודה, עבודה בקטעים מוגבלים ובזמינים מוכתבים לרבות עבודות בלילה. לא תשולם כל תוספת מעבר למחרי היחידה ולא תאושר הארכת משך הביצוע בגין כך.
- הקובן נזק על חשבונו, בכל האמצעים הדדרושים כדי להגן על העבודות משך כל תקופה הביצוע ועד למסירותו למפקח, מנזק העול להיגרים ע"י מפולות אדמה, שיטפונות, רוח, שימוש.
- על הקובלן לשמור במשך כל זמן העבודה, על סדר ונקיון במקום העבודה וסביבתה. התקנת כל אמצעי בטיחות עפ"י הוראות המפקח ותקנות משרד העבודה.
על הקובלן להකפיד על אחסון אותן של כל סוג צנרת באתר לצורה שלא יגעו באופן פיזי ולא יחוור לכלוク בתוך הצנרת. צינור פגום לא יורשה להתקנה.
למניעת חזרה בתוך הצנרת בזמן היציקה ולכלוך במשך הבנייה על הקובלן לסתום קצוות כל סוג צנרת מדי יום אחריו גמר העבודה.
- על הקובלן להקפיד על התקנת נקודות החתפות לכל סוג הצינורות בהתאם למקדם החתפות של חומר הצינור. הדבר מחייב גם לצינורות מורכבים בחריצים וגם בהרכבה חופשית.
- על הקובלן המבצע להיות מוסמך להרכבת מערכות ביוב/ניקוז מוחומרים HDPE, PVC, PP ומערכות מי מוחומרים פלאזה, פוליאתילן מצולב ופוליאתילן מצולב מחזק אלומיניום, ולהיות בעל תעודה הסמוכה מאות נציגו המורשה של יצרן הצנרת והאביררים.
- יודגש כי הנחיות להלן להנחת והתקנת צינורות מכל מיני סוגים היינן תמצית המלצות היצרן ואיתן באוט במקום המלצות היצרן. כל הנחיות או אופן ביצוע אחר שיוגדרו במקום היצרן יחייבו את הקובלן לבצע אל פיהם, לא תהיה לקובלן תביעה כספית כלשהו בגין דרישות היצרן ובולודים מבלתי קיבל אישור הקונסטרוקטור, יצרן הלוחדים והמפקח. אין לחזוב חורים או חריצים בבטונים ובולודים הדדרושים לביצוע עבודות אינסטלציה קידוח ו/או חצוב בקירות, הקובלן יהיה אחראי על סימון חריצים ופתחים הקיימים עבור ליצירת נזק מינימאלי לבנייה.
תקירות ורצפות המבנה לצורך העברת צנרת יישמש בזיהירות רבה ליצירת נזק מינימאלי לבנייה.
בכל מעברת צנרת דרך קירות, תקרות, רצפות, יותקנו שרולים. השרוולים יהיו מצינורות PVC. ומעוגנים במבנה בקוטר הפנימי לפחות 15 מ"מ גדול יותר מהקוטר החיצוני של הצינור העובר בשרוול על מנת לאפשר העברת הצינורות ובידודם באופן חופשי.
- שרולים להעברת צינורות דרך רצפות ובלוטו מפני הרצפה הסופיים ב-1 ס"מ על מנת למנוע חדירת מים.
שרולים חיברים לבולוט משני הצדדים של מחיצה או קיר מטויחים 2 ס"מ מכל צד.
לשROLIM העוברים בגג והיה הגנה נוספת למניעת חדירת גשם דרך השROL, בהתאם לפרטים המופיעים בתוכניות ו/או לפי דרישות תקנים ומפרטים ישראליים



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ישיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

במקרה של מעבר צנרת דרך רצפות, תקרות, קירות חיצוניות ומחיצות יהיה הקובלן אחראי לאטימה מלאה של פתח המעבר נגד רטיבות, התפשטות האש ולאטימה אקוסטית מושלמת. המרווה שביב הצנרת ימולא ע"י הזרקת חומר מוקצף או צמר שלעים, או חומר איטום על בסיס אטום, או חומר איטום ומישים המונחותים או צווארונים מתנפחים צינוריות פלسطיניות או כל חומר שהוא שיגורם לאטימה מושלמת ויהיה מאושר ע"י שירותים הבאות. צינורות בחיריצים ייקבעו כך שייהיה החיסוי לפני הטיח לפחות 12 מ"מ. לצינוריות מבודדים יוכסו החיריצים בראשת מתחה מפלדה מגולونة.

כל מתקני התיליה, התמיכות, השלוות, הקונגולט, נקודות הקבע יהיו מגולונים בגלוזן חם ויקבלו אישור מוקדם של מהנדס. תלויות לקונסטרוקציות הפלדה – רק באישור מהנדס המתכנן של קונסטרוקציה. כל תליה לאחר ההזזה נגד אש – רק באישור המפקח. תיקון ההזזה יעשה על השבן קובלן האינסטלציה הסינטטית. תמיכות צנרת אספקות תהינה חרושתיות מגולוניות כדוגמת "יוניסטרט", "ירוקו" או "מופרו". התמיכות יבוצעו עבור צינוריות בודדים ובעור קבוצות של צינוריות, בהתאם לתוווא ה拄נרת. במוקומות בהם קונסולים לתמיכת מספר צינורות יגיש הקובלן לאישור המפקח הקונסול כולל משקל הצינורות, מרחקים בין הצינורות וסוגי המתלים. המרחק בין הקונסולים למספר צינוריות יהיה בין 2.00 מטר עד 2.50 מטר (בהתאם לצלעות התקורה). צינוריות אשר יש לטעוך במרקח קצר יותר מאשר המרחק בין הקונסולים יחווקו עם מתלי ביניים. הצנרת תותקן בצורה גמישה ותחובר באופן שלא תעביר רעש ורעידות לבניין. הקובלן מתחייב לבצע את עבודותו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם הגורמים הנוגעים לדבר ובכללים קובלני המשנה האחרים, על מנת למנוע תקלות והפרעות מכל סוג שהוא. במקומות בהם שערת צנרת בחלל תקרות כפולות, העובדה תבוצע תוך תאום מלא עם מערכות אחרות המבנה (מיוזג אויר, חשמל ועוד).

הרכבת צנרת גלויה ואביזרים תבוצע כך שלכל צינור ואביזר תהיה גישה נוחה לצרכי תיקונים או החלפה מבלי הפרק צינוריות ואו אביזרים אחרים של המתקנים וגם לא צינוריות ואביזרים של מערכות אחרות. כל "פסולת" ושאריות חומרים יסולקו ע"י הקובלן ועל השבונו אל מחוץ לאתר העבודה לאחר מושךם לקליטת פסולת, ללא תלות במרקח החובלה. לעניין זה רואים את הפסולת כרכוש הקובלן, אלא אם דרש המפקח במפורש כי חלקים מסוימים ממנה (או כולה) יאוחסנו לשימוש המזמין באתר העבודה ואו בקשרתו. בוגר העבודה יגיש הקובלן תכניות מעודכנות לאחר ביצוע (על חשבונו), של כל המערכות בבניין ומוחץ לבניין בקנ"מ מתאים ובמספר עותקים לפי דרישות המפקח. התכניות יכללו תיאור מדויק של כל העבודות שבוצעו על ידו כולל תוווא הנקוים, מקום השוחות, מידות השוחות, הנקוות לחיבור בעמיד, מיקום כל האביזרים עצם אשר על הקובלן לבצע תוך כדי העבודה. הכתת תכניות לאחר ביצוע ומסירתן בצורה מסודרת למפקח (לאחר אישור המתכנן ובחתימתו) הן תנאי מוקדם לבדיקה החשבון הסופי של הקובלן ע"י המפקח. בסיום כל עבודות החתקנה של מערכות האינסטלציה על הקובלן לבצע את כל הבדיקות היסודיות הדרשות לפי תקנים ישראלים, המפרט הכלליים ולפי המפרט הטכני הנ"ל ובתאים עם המפקח והמתכנן. כל הבדיקות תבוצע, לרבות בדיקת החלץ, בדיקת רציפות, בדיקת קבלה של המתקנן וכדי, לפני כיסוי הצינורות. בקרה תרגילה נזילות או ליקוי ביזוד, יתכן הקובלן את המקומות הפגומים והקוויים יבדקו שנית. מסירת העבודה תבוצע לאחר ביצוע מושלם של כל שלבי העבודה, לרבות ניקוי השטח מעודפים ופסולת, השבת השטח לקדמיות, תיקונים וכנות תוכניות "לאחר ביצוע". כל האביזרים, המגופים, השסתומים והציגו יוציאו בסיגו בסימנו או שילוט מתאים על גבי שלטי פלסטיק לפי קביעות המפקח. סימון זה יופיע התוכניות בעדות כאמור בפרק סעיף לעיל. הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתכניות. מפת קנה המידה הקטן מתוариים הנקוים בדרך כלל באופן סכמטי ולא מסומנים כל אביזרי הצנרת הדוריושים. כל הגדירות במפרט הטכני, כתבי כמויות ביצוע הם הגדרות משלימות זו את זו ויש להתייחס אליהם ככל מקשה אחת. הקובלן יהיה אחראי כלפי המזמין למערכות אינסטלציה מושלמות.

7. רשות אספקת מים

צינורות פקסגול:
צינורות מים קרירים חיצוניים טמונה בקרקע בקוטרים שונים יהיו צינורות פוליאתילן מצולב "פקסגול" מוגן UV (שchor) דרג 16 (SDR 11). חיבור הצינורות מתבצע ע"י ריתוך "ELECTROFISION" באמצעות אביזרים שאושרו ע"י היצרן ובהתאם לחמלמותיו. החיבור יבוצע ע"י קובלן מורשה.
אביזרים יהיו מאותו מין וסוג כמו הצינורות עצם, הם יהיו חרושתיים, לא וורשה לייצור טפחים ואביזרים באטיר.
הנתת הצינורות תתבצע לפי מפרט היצרן "הוראות התקינה תת קרקעית של הצנרת פקסגול" ותחת פיקוח שירותי השדה של היצרן.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בנייה ושיפוצים מבנה מטה פו 217 ירושלים

3.50.3 הברגת צינורות וספרים וכן הברגת שתומים, ברזים ואר האבירים והיה מלאה לכל האורך התרביג.
איתום ההברגה יעשה ע"י ליפון סרטוי טפלון או משחת איטום לשימוש לצינורות מים.

צינורות פוליאטילן מוצלב מחוזק בינלאומיים :

צינורות מים קרמים וחמים בתוך המבנה בקוטרים נומינליים בין 16 מ"מ ל-40 מ"מ יהיו צינורות פוליאטילן מוצלב מחוזק בינלאומיים בהתאם לתנין ישראלי מס' 2242. הצנרת תסופק בצעבים שונים לצורך זהה וסימנו : כתום – לאספקת מים חמימים, כחול – לאספקת מים קרמים, שחור – להתקנת גליות. צינורות מפוליאטילן מוצלב מחוזקים בינלאומיים יהיו מחוברים ע"י אביזרי לחיצה בעלי שרוול לחיצה, מורכבים בעורת מכשיר לחיצה מיוחד. אין להשתמש בסוגים שונים של אביזרים, למעט התקנות גליות כגון חיבור מד מים וחיבור לדוד מים חמים.

אביזרי קצה וחיבורים דרישים יהיו חרושתיים מאותו מין וסוג הצינורות עצם. לא יורשה לייצר אביזרים וسفחים באטרר למיניהם. הזרזות בциינור ניתנות בצע בעזרת קופץ פניימי השומר על קוורט הצינור בזמן היפוי. רדיוס הקיפוף המינימאלי המותר הינו 5 פעמים קוורט הצינור. אביזרי הצנרת יחסנו בשיקיות נפרדות לכל סוג כאשר כל שקיית אטומה לחדרת לכלה, זיהום וקרינת שם.

התקנת המערכת תעשה לפי הוראות ההתקנה המפורטות של היצן ותחת פיקוח שירות השדה של היצן. בגמר העבודה על הקובלן לצרף תעודת אחריות היצן.

צינורות פוליאטילן מוצלב :

צנרת מים קרמים וחמים בתוך המבנה תהיה עשוי מפוליאטילן מוצלב דרג 24 והאביזרים מסגסוגת נחושת ואילו הקירות בבניין עשויים מבולוקים ואו בטון כמקובל בישראל. הצינור יהיה רצוף ללא חיבורים מהמלחק עד לנקודת הצריכה, כאשר שיטת ההתקנה תהיה השחלת הצינור מוביל המים בתוך צינור המתעל.

צינור המתעל – צינור המועל החיצוני של הצינור מוביל המים. בודקים התאמתו של הצינור לתפקידו לתפקידו במלול מהקוורט הצינור החיצוני של הצינור מוביל המים. צינור הפניימי יהיה לפחות 1/3 דול מהקוורט הצינור העומנה בגודלו לשםונה פעמיים קוורט הנומינלי. הצינור לא יקבל נקע ולא יתפתח ביוטר ב-10/1 מ' מקוטרו.

המלחק – הממלחק אשר ממנו יוצאים אביזרי חיבור לצינור מוביל המים (יציאות) יהיה עשוי מסגסוגת נחושת, המתאימה לדרישות תי' 137. מספר היציאות כמספר נקודות הצריכה.

אביזרי חיבור – אביזרי החיבור יהיו מחברי לחיצה עשויים שעויים מסגסוגת נחושת המתאימה לדרישות תי' 137 ומוגדרת לדרישות ממ"כ 292. יש להשתמש באביזרים בהתאם להמלצות יצרני הצינורות.

זווית מתכתית – זווית מתכתית עשוייה מסגסוגת נחושת לפי תי' 137, ומוגדרת לדרישות ממ"כ 292, מיועדת להתחבר מצדה אחד לצינור הפלסטי (מחבר לחיצה) ומצדה השני לצינור מתכת (מחבר בעל תבריג). בית הממלח – בית הממלח יהיה עשוי מפה או מפלטיק במגוון לפי פרט היצן ומתאים לאודל מחלק. בארגן יהיה שני מחלקים: האחד למים היינו מחהם מים חשמלי או זוד אחסון למים המתמחמים באמצעות קולטי שימוש, שניים על פי תי' 1,69, יש לצאת מהדוד עם צינור מתכת באורך כ – 30 ס"מ ורך לאחר מכן לעبور לצינור פלסטי. כאשר מדור המים הוא חימום מרכזי ניתן להתחבר ישירות לצינור אספקה המתכת. אין לחבר צינורות פוליאטילן מוצלב למתחם מים מיידי.

23. עבודות התהברות כוללות את כל החיתוכים של הרשותות הקיימות, התקנת אביזרי חיבור מתאים תוך שימוש באביזרים ואמצעים אשר יקבעו ע"י המהנדס בהתאם לצנרת הקיימת. כמו כן כולל המחיר צינור באורך שאינו עולה על 1.0 מ', כל העבודות החפירה, מילוי חור והידוק נדרש.

24. יש להוכיח על נקיון הצנרת ולשם כך חייב הקובלן לבדוק את הצינורות לפני הרכבתם.

25. בגמר הרכבת הצנרת יש לסתום מיד את הקצוות החופשיים בפקקים מתאימים אשר יושארו במקומות עד להרכבת הארמטורת.





המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

26. בדיקת לחץ כמפורט במפרט זה ובהל"ת, כולל את כל החסתעויות, האביזרים והמוגפים הנדרשים לעמוד בלחץ הנדרש לגבי הצנרת אך לא פחות מ - 12 בר במשך שעתים לפחות. הבדיקה תיערך לאחר שחרור כל כייסי האוורר מהרשת וסגירת כל קצוות הצינורות בפקקים טרם הרכבת הארמטורות. בעת ביצוע בדיקת הלחץ יש להקפיד על ניתוק צנרת, אביזרים וציזוד העולמים להינזק בעת ביצוע הבדיקה.

27. בגמר העבודה ולפני הרכבת הארמטורות יש לשטוף היבט את הקווים ולבצע חיטוי ע"י תמייסת מי כלור, בהתאם לסעיף 2.17 של הל"ת.
אחרי החיטוי יש לשטוף באותו צורה את כל המערכת במים נקיים, שמלכ ברז יוצא ומכל שסתום ניקוז, יזרמו בפתחה מלאה חמים במשך 5 דקות.

28. קביעת צינורות:
הצינורות הגלויים יקבעו במרקח של 2 ס"מ לפחות מפני הקיר המוגמר, ויחזקו באמצעות ווי קולר עשויים מרוזל מגולוון ומורכבים משני חלקים עם אפשרות פתיחה לפירוק.
הצינורות העוביים בקירות יותקנו כך, שיישאר כיסוי טיח בעובי 2 ס"מ לפחות.
צינורות אופקיים מכל הסוגים יורכבו בשיפורים הנכונים כדי להבטיח אווורום וניקוז, בהתאם למסומן בתכנית.
בכל נקודה גובהה בלתי מאורורת ע"י סעיף או נקודה בלתי מנוקזת ע"י סעיף, יש להרכיב הסתעפות "1/2" עד "2" – "3/4" לצינורות מעל "2", ויש להרכיב במקום זה שסתום לאוורר או לחורקה.
צינור פלסטי יהובר לדוד חשמלי/דוד שמש לאחר צינור מתכת באורך של כ- 40 ס"מ.
אין לחבר צינורות פוליאתילן מצולב או פוליבוטילן למתחם מים מיידי.
התקנת צינורות SP מארורי לוחות גבס מחיבור עיגון הצינורות בעזרת טפסניות מסוג "אומגה" או ש"ע
מאושר. המרחקים בין העיגונים צריכים להיות לא יותר מ – 1 מטר בין כל עיגון.
צינורות למים חמים יורכבו בוצרה המאפשרת התפשטות חופשית של הצינורות ללא פגעה בבידוד.
יש להבטיח מרוחה של 5 ס"מ לפחות בין הקווים המותקנים במקביל.
בחתקנת צנרת SP מעל תקרה אקוסטית, יש להעדיף התקנת צנרת על משטח אופקי (תעלות צנרת, רשתות וכד') או אנכי (בקירות) על פני התקנה תלולה. הצינורות יחזקו בטפסניות פלסטיק לפחות כל 1 מ', מומלץ להשתמש בטפסניות קומבי המסתופקות ע"י המפעל צנרת.

29. אביזרי צנרת – הוראות כלליות:
א. אביזרים וספחים לצנרת יהיו מואתו מין וסוג כמו הצינורות עצם, הם יהיו חרושתיים.
ב. אביזרי צנרת במערכות שונות יהיו מתאימים לפחות עבור 10 אטמי וטמפרטורה עבורה 100 מעלות צלזיוס.
ג. אין להשתמש באביזרים לריתוך צינורות "פקסגול" מתחת לדרג 16.
ד. אין להשתמש בהברגות ארכוכות וברקודות שלא לצורך.
ה. אביזרי צנרת יותקנו בוצרה שתאפשר פירוק חלקי או מלא כנדרש של האביזר ללא גרים הפרעה לשרותות, לצורך טיפול, החלפת חלקים או החלפה מלאה של האביזר. למטרה זו ומשו בהתאם למקרה, רקורדים קוניים קבועים, טבעות נחותת, חצאי רקורדים.
ו. הרכבת המוגפים מחוץ לבניין תעשה בוצרה כזו שהמוגף יהיה תמון על הקrukע על תמייכת בטון או צינור ולא על צינורות משני קצוטיו.
ז. ארון מחלקיים עשוי מעץ, פלסטיק או חומר אחר מאושר ע"י אדריכל יותקן בתוך נישה בקיר, בגובה 35 ס"מ מהרצפה היצוקה. הארון יהיה בגובה כ- 45 ס"מ.
ח. כל האביזרים חייבים להיות מאושרים ע"י מכון התקנים.

30. מוגפים כדוריים:
מוגוף ניתוק עד קוורט "2" (כולל) יהיו מוגפים מטיפוס "כדורים" "שגב" עם כדור נירוסטה, אטמי طفلון, עם מעבר מלא וידית מתכת ארכוכת, אחורי כל מוגף לכיוון זרימה יורכב "רקורד" קוני מפלדה חרוט. הרקורד אינו מפורט בנפרד ומהיריו יכול בסעיף המוגף שככוב המכויות.

31. שסתומים אל חזרה:
שסתום אל חזרה עד קוורט "2" (כולל) יהיה מטיפוס מוחזר קפיז, גוף מפליז.
32. שסתומי ביטחון:
שסתומי הביטחון יהיו מטיפוס משקלות או מסוג קפיז מוחזר. שסתומי הביטחון יצוידוividית משיכה או זרוע לפתיחה ידנית של השסתום לצורכי ניסוי ובדיקה. גוף עשוי מפליז, קפיז עשוי נירוסטה.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(1009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

עדיפות תינון לשיטות על מדבראה מכוונים עיי' היצרן במפעלו. ברגע הכוון של שיטות הביטחון יהיה מוגן ומאובטח ו/או חנות למשמעותו הכיול של השיטות בידי גורמים בלתי מורשים.

33. מושחרר אוויר :
מושחררי אוויר למערכות מים הקרים יהיו מפליז עם ברז ניתוק כדורי לפני.

- ³⁴. מערכת שופכנים, דלווחין, ניקוז מ"א וניקוז מי גשם :

צינורות HDPE עבור שופכין, דלוחין וניקוז מוגנים:

א. צינורות שופcin, דלוחרין וניקוז מ"א עוברים באופן גלי ואו סמוני במקומות מצוינים בתכנית או לפי דרישות המפקח יהיו מצינורות פוליאתילן בציפוי גבואה (HDPE), מחוברים בריתוך, תוצרת "גיבריט" או תוצרת מאושרת אחרת לרבות כל הספחים, אביזרים, אביזרי התפשטות, מופת חשמליות מסוותה תוצרת. צינורות, ספחים ואביזרים מפוליאתילן בציפוי גבואה – HDPE יהיו בעלי תו השגחה של מכון התקנים הישראלי ולפי תקן 4476 חלק 1.

ב. התקנת המערכת תעשה לפי תקן 4476 חלק 2, ובכפוף להוראות המפורטות של היצרן ותחת פיקוח שירות השדה של היצרן.

ג. לפני תחילת העבודה, על הקבלן להציג לモנדס תכנון מפורט של מערכת צנרת HDPE שיספקו לקבלן המבצע עיבי נציג הייצור, חלק מספקת הצנרת והאבירים.

צינורות מי גשם :

א. צינורות מי גשם בתוך העמודים יהיו צינורות פלדה שחורה לפי תי''י 530 עם ציפוי פנימי של מלט צמנט לפי מפמ''כ 266.1.

צינורות מי גשם בנישה בבטון בין אבן לבטון יהיו מצינורות פוליאתילן בציפוי גבוחה (HDPE), מחוברים בריתוך, תוצרת "גיבריט".

הציגו ירוטקו באמצעות אלקטודות מתאימות. מקומות הריתוך של הצינורות מצופים בפניהם במלט צמנט, יימרחו במשחת מגן של יצין הצינורות.

ב. במקומות המצוינים בתכניות יוכבו יציאות מההעמודים מפלדה מגולוונת בזווית 45 מעלות עם ריתוך אל מקביל לעמוד או לקיר. נקודת המים תוחמתה מרוחקת ב- 5 ס"מ עד 15 ס"מ מפני הקיר או עמוד והגבורה

ג. קולטיו מי ישים על הגג יהיו מתייחסים מעתה כדמות תוצרת "דילמר" או שייע מאושר ע"י מהנדס/מפקח. כל דילםן או אוניברסיטה יזכה בראוייה אקדמית, וכן יינתן לו הצעה עבודה בוגריה. נזקם לאנגלית ותיכונאות.

- כל הצינורות יצוידו באביזרי ביקורת במקומות המצוינים בתכניות והמתבקשים מכללי המקצוע. בכל שינוי כיוון זרימה בצורת יותקנו אביזרי ביקורת.

- שום עין ביקורת לא תמצא באפיק הזורימה ויפנו לצד המאפשר גישה.

- מעבירים בין סוג צינור אחד לשני יובצעו באמצעות ספחים מיוחדים ואוטומטים , בהתאם להוראות דפי הדרכה של היצרן המאושר ע"י המהנדס.

א. כל האינגרוט הערברים באופו גלווי. יקבעו במקומות ע"י חיזוקים ו/או באמצעות ווי. קולר מתאימים לחומר

ב. צינורות או פקקים העוברים מותחת לתקנות ייחזקו ע"י מתלים מתאימים הניטנים להתקאה וויסות לשם קבלת הצינור ומורכבים משני חלקים עם אפשרות של פתיחה לשם הוצאת הצינור בעת הצורך.

ג. תמכות לצינורות אופקיים גלויים יותקנו במרקטים המפורטים בת"י 1205.0. תמכות לצינורות אופקיים
שיפוע אחד.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

36. מאספים, מחסומי רצפה, מחסומי תופי, מכסים
א. כל מחסומי רצפה, מחסומי תופי, מאספים וכל רכיבי הצנרת (אלא אם צוין אחרת) יהיו מפוליאתילן תוצרת
חרושתית עם מאיריך ומכסה מפליז מוברג במסגרת מרובע מפליז.
ב. מחסום רצפה יcosa בשרות המוברגת למחסום. מחסום תופי ומאספים יcosו במכסה פלייז מוברג במסגרת
מרובע. המכסים ייקבעו במישור הריצוף.
ג. על הקבלן להתאים מחסומי רצפה לכיוון הריצוף ולקבל אישור על מיקום.

על הקבלן לשמור על ניקיון צינורות ביוב וניקוז. בגמר הרכבת צנרת, מחסומים, מאספים וכל רכיבי הצנרת
והאינסטלציה.
יש לסתום מיד את הקצוות החופשיים בפקקים חרושתיים מתוצרת יצרן או פקי עץ ובהתקנים
לקוטרים.

37. על הקבלן המבצע לבצע בדיקת אטימות כפי שמפורט בהל"ת ות"י 1205.6.

38. כלים סנטיריים וארטמורו
א. כל הכלים הסנטיריים יהיו לבנים, מסווג מעלה, מוגם כמפורט ב"רישומות כלים סנטיריים"
ב. כל הסוללות וארטמורו יהיו מסווג מעלה, מצופה כרום מוגם כמפורט ב"רישומת כלים סנטיריים".
ג. כל הכלים הסנטיריים, הסוללות והארטמורו ירכבו בהתאם להוראות החרכבה הייצרנים.
ד. נקודות מים לכלים סנטיריים יכללו ברז תוצרת חברת "NIL", עבר קערת מטבח יותקן ברז "גיל כפול"
על חיבור מדיח כלים.

39. מערכת ביוב חיצונית:
צינורות ביוב:
א. צינורות מים מונחים באדמה יהיו צינורות מפוליאויניל קלורי קשיח (PVC "SN8"), מיועדים לביבועם חיבור
שקע-תקע, לפי ת"י 884 עםطبת איטום. התקנת צינורות לפי ת"י 1083 חלק 2 להוראות היצרן.
ב. צינורות יחויבו לתא ביקורת בעורת אביזרים מתאימים כדוגמה "איוטביב" ספק "וולפמן". הכל לפי הוראות
היצרן.
ג. צינורות וטבעות איוטום תישמרנה במקומות מוצל וМОגן.
ד. בדיקה היידראולית לגליות נזילות ודיליפות, תהיה בהתאם למפרט כלל ולהל"ת.
ה. צינורות ביוב מונחים בקרקע בעומק פחوات מ-110 ס"מ יקבלו הגנה ע"י עטיפה בטון בעובי 10 ס"מ מסביב
לצינור.

תאי ביקורת לביבוב :

- א. התאים יהיו מחוליות גלגיליות ותקירות טרומיות. החוליות תהינה בהתאם לדרישות ת"י 658 בעלות שקע-
תקע עם סתיימת חריצים מפנסים וUMBACH אחורי הרכבתם בטיט צמנט נקי. חוליות בטון טרומיות יחויבו בין
עצם בעורת איטמי "איוטופלסט": או ש"ע מאושר על ידי המהנדס או המפקח.
ב. התקירות והמכסים לתאים יהיו טרומיים, לעומס של 12.5 טון לפי ת"י 489 ווותאמו לפני הקרקע הסופיים
בהתאם לתוכניות היפוי הטופיות, אשר יימסרו לקבלן תוך כדי ביצוע הפroxיקט.
ג. עיבודים בתשתיות הטרופיות תא ביקורת היו משולבים עם עיבודים מפלסטיים יצוק או מבטון יצוק במקומות.
ד. בתאים שעומקם עולה על 1.0 מ', ינתנו שלבי ירידה מברזל יציקה. השלבים ינותקו בשתי עמודות אנכיות
לטיירוגן, המרוחים האנכיים בין החלבים, בכל אחד משתי העמודות, לא יגדלו מ-70 ס"מ. החלבים יהיו
חרושתיים – מיזרים עם חוליות.
ה. בכל מקום שבו הפרש גובה כניסה צנרת ביוב לתא ביקורת לבין יציאהعلاה על חצי מקוטר השווה, יותקן
מלחיצוני לפי מפרט סטנדרטי.
ו. לתאי ביקורת בקוטר 100 מ"מ ומעלה יורכבו חוליות עלינוות קווניות.
ז. תא ביקורת יצוקים בשטח יוצקו תוך שיכר שימוש בתכניות מתאימות. סוג בטון יהיה ב-200.
ח. כל הפתחים עבור חיבור צנרת ביוב לתא ביקורת יישו במפעל לפני הזמנה מוקדמת. לא יתקבלו חיציבות
פתחים בשטח בתוך חוליות טרומיות.
ט. כל חלקי המנחת המושקעים בבטון – בקטיעיהם בגליים כגון מסגרות ושלבי ירידה מברזל יציקה, יצבעו
בשתי שכבות כהה ביטמוני (לאחר ניקויים היסודיים מלכלה וכטמי שמן).
י. באזור גינון יהיו התאים בגובה 10 ס"מ מעל פני הקרקע הסופיים, או לפי ה欽יות אדריכל היפוי או המפקח.
יא. תנאים במשטח אספלט יבוצעו עם תקרה 20 ס"מ מתחת האספלט כאשר רק הפק ומסגרת המתכת שלו יהיו
גובה פני האספלט.
יב. תנאים במשטח גរנוליט יהיו כניל אך עם חומר זהה למשטח, יצוק בטון פקק.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה וSHIPOTIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

ג. תאים במשתח מרווח יבוצעו עם תקרה 20 ס"מ מתחת המשטח עם מכסה עליה עשווי מיצקת ברזל הכלל מסגרת מרובעת 60X60 ס"מ ופקק מרובע עם מכסה להנחת אבני הריצוף בתוכו. המכסה כדוגמת דגם "כרמל 66" תוצרת ולפמן.

יד. תאי ביקורת ניקוז מי גשם יהיו כאמור לעיל לגבי תא היבוב, אך לא יעשו בתוכם تعالות זרימה.

40. בידוד וצביעה:

כל קווים הצנרת לסוגיהם יבודדו ויצובו כמפורט להלן ובפרטים ישראליים. מחיר הצביעה כולל במחair הצינורות השונים. את הצביעה והבידוד של הצנרת יש לבצע לאחר ניקוי יסודי של הצינורות מכל פסולת, סייד ושמן.

עבודות הצביעה תבוצענה ע"י הקובלן בעורת צבעים מקצועיים. הוצאות המקצועים יכול לפחות צבע אחד בדרוג מקצועי א – א.

חומריו הצביעה וירכשו ע"י הקובלן באירועות הרטמיות מוכנות לשימוש במפעל ייצור צבעים מוכר, נוספת מدلלים לצבע תעשה רק לפי הוראות של נציג יצרן הצבעים.

כל קווים הצנרת, האביזרים וחיזוקים למים קרים, דלקין ושפכין עשויים מפלדה הגלויים לעין יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד וכן בשתי שכבות צבע סופרלך.

קווי צינורות כנ"ל העובדים בתוך מילוי אשר מתחת לריצוף בבניין יمرחו בשתי שכבות לקה אספלטית, לאחר ניקוי מושלם, ויכוסו בטון בין סרגלים.

צנרת מים מחוץ למבנה ביצוע צנרת, כולל ביצוע כל הפרטים המתוארים בתוכנית ובחתכי הרוחב, לרבות חפיריות ואו חיציבות בכל עומק שיידרש מתחתי הרוחב או משלולים שימצאו בשטח, ריפוד חול לכל רוחב התעללה מעל ומתחת לנציגור, מילוי חזר מה須ומר מובהר נקי מאגנים מהודק בשכבות של 20 ס"מ – 98% מודיפיד אשו (בקבישים ומדרכות המילוי יהיה מצט סוג א' כמפורט להלן), פריסת סרט סימון כחול, שטיפה עם ספוג, העמדת המערכות ב מבחן לחץ (16 אטמי) וחיטוי הקו בהיפוליריד 30 מל"ר – 24 שעות.

הצנרת תהיה בהתאם לתוכניות, מפלדה עד. 5/32" 3.65 מ"מ למים, עם ציפוי פנימי מלט צמנט ועטיפה חיצונית פוליאתילן שחול ומעליו בטון.

המחריר בסעיף הצנרת יכול את כל האביזרים והסתפחים החדשניים לחיבורים והתחברויות, מעבר מושלים וכל הנדרש לביצוע מושלם. הצינורות והאביזרים יהיו חדשים, ללא פגמים, יעדמו בדרישות מכון התקנים והואיו מיוצרים שיושרו ע"י המזמין.

ביצוע זווית, שינו קווטר והסתעפויות יהיו בעורת ספחים חרושתים. הקובלן ההתחברות לרשת אספקת המים הקיימת, יבוצעו התאום עם מפקח המועצה ובהתאם לאפשרותיה. יתארן לכך שלא יבוצע יותר משתי הפסקות מים בכל העבודה.

המחריר בסעיף כולל את כל הדרוש להתחברויות כולל: כל התיאומים, ניקוזי הקווים, ניתוקים והבטלות כולל הסעיף ולא ישולם עליהם בנפרד.

הרתקנים יהיו בעלי תעוזות הסמכת אישיות תקפות, מטעם יצרן הצינורות או מטעם – "צינורות המזרחה התיכון".

לאחר הנחת הצנרת וריתוכה או הברגתה, יזמין הקובלן את נציג שירות שדה של יצרן הצנרת לבדיקה ואישור, אישורי הייצר לטיב הביצוע, יהיו תנאי להעברת חשבון סופי.

מידה לפיה מ"א נציגו מונח בפועל. כולל כל המופיע לעיל.

ב. מגופים

מוגפים בקוטרים "3" – "6"Ø יהו מוגפים מסוג "טריס" גומי קצר תוצרת "רפאל" מותאמים ללוחץ עד 16 ATM. כל המוגפים יהיו בעלי ציפוי פנים אמייל וחוץ 3 שכבות אפורקסி כלוי עם ציר פלב"מ 316LN, תקן אונינים ISO PN16.

ג. ברזי שריפה

ברזי שריפה יהיו תוצרת "רפאל" מאונג מצופה רילסן.



המודד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב (1009) 2020 – עבודות בניה וSHIPOUTS מבנה מטה יפו 217 ירושלים

בקצה הברז יורכב מחבר "שטרץ" עשוי סגסוגת אלומיניום מצופה אנדוייס ומחבר ע"י ניט לגוף הברז. גם ידית הפתיחה של הברז מחוברת לציר בעורת ניט.

41. צנרת ביוב S.N.8 P.V.C גרביטציונית

צנרת S.N.8 P.V.C גרביטציונית תונת בהתאם לדרישות תי"י 884. הקווים יונחו בקווים ישרים בין שוחות בקרה. אטמים מיוחדים יותקנו בקירות שוחות הבקרה כדי להבטיח חיבור טוב בין הצינור והשוחה. הצנרת תונת בהתאם לאבhim וחותפועים המציגים בתוכנית. הצנרת תונת על תשתיות ישרה וחולקה מודקת ויציבה לכל אורכה. בדיקת היישרות תעשה ע"י קרן אוור תוך הצינור, והסתiego המותרת לא תעלה על 2 ס"מ. צינורות פי.ו.ס.י. מתחברים זה לזה תוך שימוש באטמים ותקיעה, האטם מוכנס בחירץ מיוחד אשר נמצא במצמדת הפעמוני של הצינור. הצינורות יונחו מהמקום הנמוך לכיוון מעלה, כאשר הפעמוניים יונחו לפני מעלה. הצינורות יוחבבו בשיטה שקע תקע כאשר יש לפקע את הצינור עד לסימון המוטבע על דפנו. סעיפי כתוב כמפורט כוללים: הנחת צנרת נתן קרקעית מכל סוג כולל גם אספקה והובלה של הצנרת, חפירה ו/או חציבת התעלה בהתאם לתוכניות ולחתכים, כולל ריפורח חצץ לכל רוחב התעלה מעל ומתחת לצינור, مليוי חזר בחומר מקומי מובהך נקי מבניינים מודרך - 97% מודיפיד אשו, סילוק עדפי החומר החפור, השלמת אדמה גן והזרת השטח לקדמותו, התגברות על מכשולים ומעברו לצנרת ידועים ושאים ידועים. המילוי החזר בכבישים ומדרכות יהיה מצטט סוג א' מודרך בהתאם למפרט לתיקון כבישים ומדרכות. עומק הנחה בכל קטע (בין שני תאים סמוכים) יקבע כמפורט עומקים תאים הללו. אספקת הצנרת תהיה מיצרך מוכר ומאושר ע"י המזמין.

циלים צנרת ביוב גרביטציונית לשמש הבטחת ביצוע תקין של עבודות הנחת הצנרת בהתאם לנדרש במפרט הכללי ובפרט המיזח, יש לבצע בדיקה באמצעות פועלת צילום לאורך הקו המונת, לאחר סיום העבודות. הצלום ייערך באמצעות מצלמת טלビיזיה במעגל סגור, שתוחדר לצנרת לכל אורכה. הזנתה החברה המבצעת את הצלום יהיה באחריות המזמין ועל חשבון הקבלן מטרת הבדיקה היא לטע את מצב הצנרת ואופן ביצוע הנחתה כולל בדיקת שיפועים. מידת ובמהלך פעולת הצלום יתגלו ליקויים ולחותות דעת המפקח יש לתקן, הקבלן יהיה חייב לבצע את התקיונים הדורשים לשביעות רצונו המלאה של המפקח. הקבלן יתכן על חשבונו את כל הנזקים הישירים והבלתי ישירים. לאחר תיקון המפגעים יבוצע צילום חזר של קטיעי הקו המתוקנים. הזנתה הצלום החזר תעשה ע"י המזמין והמפקח ועל חשבון הקבלן. ד. קבלת העבודה ע"י המזמין תהיה בהתאם לתנאי המכרז ובנוסף רק לאחר מסירת תיעוד הצלום, שנערך לשביעות רצונו של המהנדס, תיעוד הצלום יכלול קלטות וידיאו ודיו"ח מפורט בכתב לגבי ממצאים.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה וSHIPZIM מבנה מטה יפו 217 ירושלים

42. מתקני ביוב

שותות בקרה

תהיינה טרומיות בהתאם לפרטים ותכניות.

בתאי בקרה לביב מחוליות טרומיות ישמש הקבלן באופן איטופלסט לאטימה בין החוליות לבין עצמן, לאטימה בין החוליות לתתית, לאטימה בין קונוס לחוליה. השימוש באיטופלסט יעשה עפ"י הוראות היצורן.

תקנות ומכסי השוחות בכבישים ובדריכים יהיו ב.ב. מסוג כבד 40 טון, בקוטר 60 ס"מ בחזרות יהיו בין נוניים 12.5 טון לפי ת"י 489, אלא אם צוין אחרת בתכניות, בראשית המכניות, או תינן הוראה ע"י המפקח.

שותות תונחנה על גבי מצע בטון רזה בעובי 5 ס"מ. במקומות בהם השוחה נמצאת בתוואי דרך עפר, כורכר, משטח מהודק, רום פנוי המכסה יהיה רום פנוי הדרך קיימת.

במקומות בהם השוחה נמצאת מחוץ לתוואי הדרך, ו/או שטחים פנוים, רום פנוי המכסה יבלטו 20 ס"מ מעל לפני הקרקע הקיים, אלא אם המפקח יורה אחרת.

החיבור בין הצינורות והשותות יבוצע בעורת מחבר איטובייב בצינורות בלבד -قطع הצינור הנמצא בקיר השוחה יהיה עטוף בטון.

במידה וידרשו מדרגות לתאי בקרה הן תהיינה רחבות לפי ת"י 63 חלק 2. רוחב המדרך של המדרגה לא יפתח מ-25- ס"מ. משני צידי המדרך תהinya בליטות למניעת החלקים לצדים. המדרגה תבלוט מקיר תא הבקרה פנימה לפחות 12 ס"מ. המדרגות תהinya עשויות מחומר פלסטי עם שלד מתכת. המרווח האנכי בין המדרגות יהיה 33 ס"מ.

תאי בקרה עם תחתיות מושלבות יהיו כדוגמת חוליות "מגנופלסט" או שווה ערך. חוליות שיסופקו יהיו בעלי תוארי. תחתיות הנ"ל יהיו מושלבות של בטון ופוליאטילן.

חלק הפוליאטילן יכלול את התעלות, יציאה אחד וחמש כניסה אפשריות. כל הכניסות תהinya אוטומות בטון. לצורך החיבור יש לקדוח פתח מתאים במקדח כוס לדופן הפוליאטילן ומחברים את הצינור באמצעות אוטם חדרה מתאים. הפוליאטילן צריך להיות מושלב היטב בבטון כך שלא תהיה הפרדה ביןיהם בתנאים של מי תהום. השיפוע בתעלת הראשית יהיה לפחות 2%.

הסעיפים כוללים גם עבודות חפירה ו/או חציבה.

מפלים חיצוניים

מפלים חיצוניים, יבוצעו מצרנת בהתאם לקווים, הקשות וההשתעפות תהinya חរושתיות.

על המפל תהיה יציקת בטון מזון.

רשימות תגמירים:

על הקבלן לידע את הזמן על כל אי התאמה שתתגלה, היה ותגלה אי התאמה בין תגמירים בין כל המסמכים והתוכניות יקבע האדריכל את התגмир הסופי, הקבלן לא ידרש והמוסד לא ישלם כל תוספת בגין התגмир שנבחר ע"י האדריכל.

שירوتים

1. אסליה מונבלוק צבע לבן דגם אלפא תוכרת חרסה מק"ט 323 או שי"ע

2. משטנה תלוי לבן דגם קרייטל תוכרת חרסה או שי"ע, כולל מתלה.

3. כירחצה לבן תוכרת חרסה דגם מרווה ונופר מרובה או שי"ע, התקינה תחתונה.

4. מברשת לנקיוי אסליה תלוי על הקיר (נירוסטה מט) דגם 8124 מק"ט 97600041

משווק ע"י שטרן או שי"ע

5. מתקן לניר טואלט תוצרת SMARTONE TORK 20030 שי"ן 15 ס"מ מהריצה.

6. פח אשפה תלוי על הקיר דגם 20852 מק"ט 96000279 משווק ע"י שטרן או שי"ע

7. מיחזת טרספה?

8. מפיץ ריח חמלי דגם 9-80201 מק"ט 9993237 תוכרת שטרן או שי"ע

9. משטח אבן קיסר דגם לבחרת אדריכל עובי 2 ס"מ עם סיינר קידמי ע"פ פרישה

10. מראית קרייטל מודבק על גבי דיקט עם מסגרת אלומיניום דקה. במידות ע"פ פרישה,





המודש לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה וSHIPMENTS מבנה מטה יפו 217 ירושלים

11. פח תלוי דגם 0828 משוק ע"י שטרן או שו"ע
12. מתיק נייר צץ-ץ 0210 מק"ט 9600018 משוק ע"י שטרן או שו"ע

13. מיבש ידים ECOMO משוק ע"י שטרן או שו"ע

14. כיר רחצה תלוי חרס 55 ס"מ CARE ללא ביזז או שו"ע

שירותי נביים

15. ברז פרח 14 ס"מ פיה קצחה ידית מרפק דגם MAM3014 מק"ט 301441 3 כרום BOBRICK מראה משופעת לתא שירוטי נכים דגם מס B-293 CLASSIC SERIES מט ב-293 יתוצרת
16. מתיק נייר צץ - רץ 0210 מק"ט 9600018 משוק ע"י שטרן או שו"ע
17. מתחזק יד לשירותי נכים ידית מתромמת, ידית 74 דגם PLA5120 מק"ט 2079 מט ב-2079 יתוצרת
18. מתחזק לנייר טואלט ע"ג מתחזק יד מתכפל ע"פ תקן HAR811982 40/70
19. אסלה תליה לנכים דגם ברקט 386 מט 40/70
20. מתחזק יד אחיזה 60 ס"מ מט HAM801643N דגם 801643 כרום.
21. ידית אחיזה L נירוסטה 32 מט 700/700/32
22. ידית אחיזה 207242 מט 700/700/32
23. כיר רחצה תלוי לנכים 55/64 ס"מ צבע לבן דגם ACCESS או שו"ע

ריצוף כללי

דגם MOZZ8630 גודל 80/80 פורנצי' מזוגג דיזיין קונקריט
דגם HOZH8760 גודל 80/80 פורנצי' מזוגג Dolimut גריי מט
דגם MOZH8762 גודל 80/80 פורנצי' מזוגג Dolimut אייבורי מט

ריצוף חזיריות (למינציה PVC)
214615 דגם PARIS TAN גודל 1524/225/4.5 מט FLO-RIGID VINYAL
CHI FLO-F009

214606 דגם PARIS TAN גודל 1524/225/4.5 מט FLO-RIGID VINYAL
CHI FL-F001

מטבחונים:

תאורה : חזית דלתות ומגירות MDF בחיפוי פורמייקה חברת בירמן או שו"ע , גוון לבחירת אדריכל.
פרזול : ציריים ופרזול בלום או שו"ע. ידיות אינטגרליות בלום לבחירת אדריכל
גמר : גוף הארון עשוי סנדוויץ 18 מ"מ,
- גב הארון לח לבוד בעובי 5 מ"מ בגמר פורמייקה שני צידי
- דלתות מגירות ודפנות צדדיות בחיפוי פורמייקה
- צוקל תחתון גמר נירוסטה
אביזרים : כיר חמת דגם ONYX CLEAR להתקנה שטוחה
ברז שלף חמת דגם CORR
שיש : משטח אבן קיסר גוון לבחירת אדריכל

תקרת אקוסטיות לחדרים :

פוקוס E15 ח"ש 60/60 ס"מ
פוקוס A מונח 61/61 ס"מ

תקרת אקוסטיות קבלת קחל

פוקוס XLE ח"ש 60/180 ס"מ 24 מ"מ בלבד
פוקוס DG חצי נסתן 60/120 ס"מ

תקרת מגש פח

תקרת פח HOOKON 600/1200 חור מיק羞 עד 5 מידות



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(900) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח יז': כתוב הייעדר תביעות של הקבלן כלפי המוסד

תאריך: _____

לכבוד _____

מר _____

א.ג.ג.,

הנדון: הצהרה על הייעדר תביעות כלפייכם

1. אנו הח"מ, _____ (ח.פ. _____), מתכבדים בזוה להגיש לכם את החשבון האחרון והסופי בגין ביצוע העבודות לשיפוץ בנין בית הדואר שברחוב יפו 217 ירושלים (להלן - "העבודות") בהתאם להסכם הבניה, שנחתם בינינו ביום _____ (להלן - "התחלת").
2. הננו מצהירים ומאשרים בזאת כדלהלן:
 - 2.1. כי נכון להיום קיבלנו מכל סך של _____ ש בגין ביצוע העבודות.
 - 2.2. כי הסכום האחרון והסופי שאנו מבקשים לקבל מכלכם תמורת ביצוע יתרת העבודות על ידינו עומד על סך של _____ ש (במלילים: _____ ש), כולל מע"מ כדין, כמפורט בחשבון הכספי (להלן - "החשבון הכספי").
 - 2.3. כי בכפוף לתשלום החשבון הכספי על ידכם, אין ולא תהינה לנו כל תביעה ו/או טענה מכל מין וסוג שהוא כלפייכם ו/או כלפי מפקח ו/או כלפי האדריכל ו/או כלפי עוזה"ד ו/או כלפי המתכננים (כהגדתם בהסכם הבניה) ו/או כלפי מי מטעמכם בקשר להסכם הבניה ולכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.
 - 2.4. אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמפורט בהסכם במלואו

ולראיה לנו על החתום:

חתימת הקבלן

תאריך _____

ו.ו.ו.



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(009) 2020 – עבודות בניה ישירותים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

נספח יט' - נוסח התchiebot להימנעות מניגוד עניינים

(ייחתום ע"י המציע בעת הגשת ההצעה למכרז)

התchiebot להעדר ניגוד עניינים

שנערכה ונחתמה ב _____ ב יום _____ בחודש _____ שנת _____
על ידי _____
ת.ז. _____
מכתובה _____

הואיל וממשלת ישראל בשם מדינת ישראל מקבלת את השירותים/הטובי כהגדרתם להלן;
והואיל והנני מועסק בקשר למtan השירותים/הספקת הטובי;
והואיל והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת השירותים/הספקת הטובי ולאחריו;
לפיכך הנני מתחייב כלפי מדינת ישראל כדלקמן:

1. הגדרות

בהתchiebot זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם:

"השירותים/הטובי" -

ביצוע התאמות בבניין הדואר.

"עובד" - כל אחד מעובדי הקבלן אשר באמצעותו ינתנו השירותים/הטובי לזמן.

"מידע" - כל מידע (Information), ידע (How-How), מסמך, תכנית, תוכנית, נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצא בקשרו / או הנוגע למtan השירותים/הספקת הטובי בין בכתב ובין בע"פ / או בכל צורה או דרך של שימור ידועות בצורה חשמלית / או אלקטרוני / או אופטי / או מגנטית / או אחרת.

"סודות מקצועיים" - כל מידע אשר יכול לידי הקבלן או העובד בקשר למtan השירותים/הספקת הטובי, בין אם נתヶבל במהלך מתן השירותים/הספקת הטובי או לאחר מכן, לרבות ומכל פגוע בנסיבות האמור לעיל: מידע אשר ימסר ע"י המזמן / או כל גורם אחר / או מי מטעמו.

2. הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופה מתן השירותים/הספקת הטובי, ממועד קבלת המכרז ובמהלך כל תקופה הביצוע, ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא עם גורמים בעלי עניין בתחום נושא הפניה, למעט באמ ועדת המרכזים הרלוונטיות במועד לביטוח לאומי אישרה בכתב, לאחר שהעובדות הוצגו בפניה, כי אין בעובדות אלו משום ניגוד עניינים



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

3. הנסי מצהיר ומתחייב שלא איזג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום השירותים/הטובי נושא מתן השירותים/הספקת הטובי, למעט מטעם המזמין, במהלך תקופה מתן השירותים/הספקת הטובי בין הצדדים ולכל תקופה הבדיקה, אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של המזמין.

4. הנסי מתחייב להודיעו למזמין באופן מיידי על כל נתון או מצב שබלם אני, עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היעודו לי הנתון או המצב האמורים.

5. הנסי מצהיר ומתחייב לדוח מרראש לפחות למזמן על כל כוונה שלי, להתקשרות עם כל גורם כאמור בסעיפים 3-2 להלן, בגיןוד להתחייבותי בסעיפים אלו, ולפועל בהתאם להוראותיו בעניין. המזמין רשאי לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנסי מתחייב כי אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה.

ולראיה באתי על החתום:



המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס' ב(909) 2020 – עבודות בניה ושיפוצים מבנה מטה יפו 217 ירושלים

כתובת לתוכניות המכרז :

<https://we.tl/t-3tADHAIIfc>